


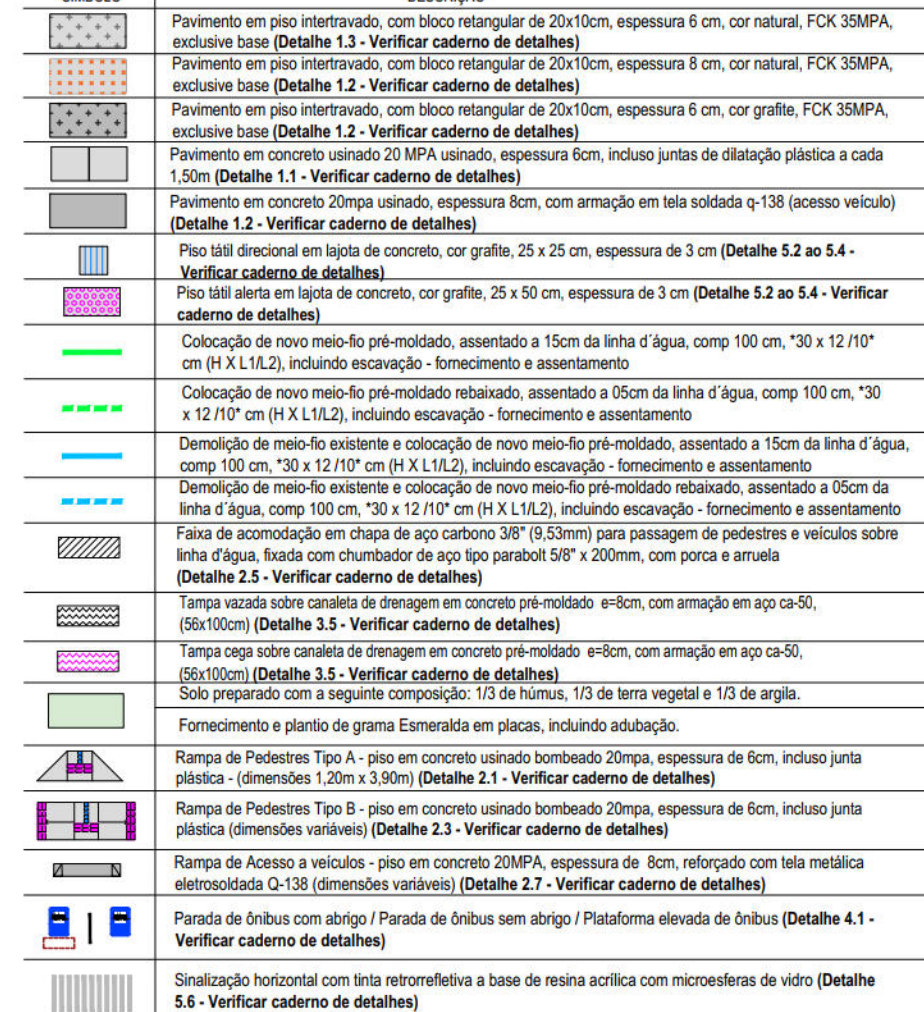


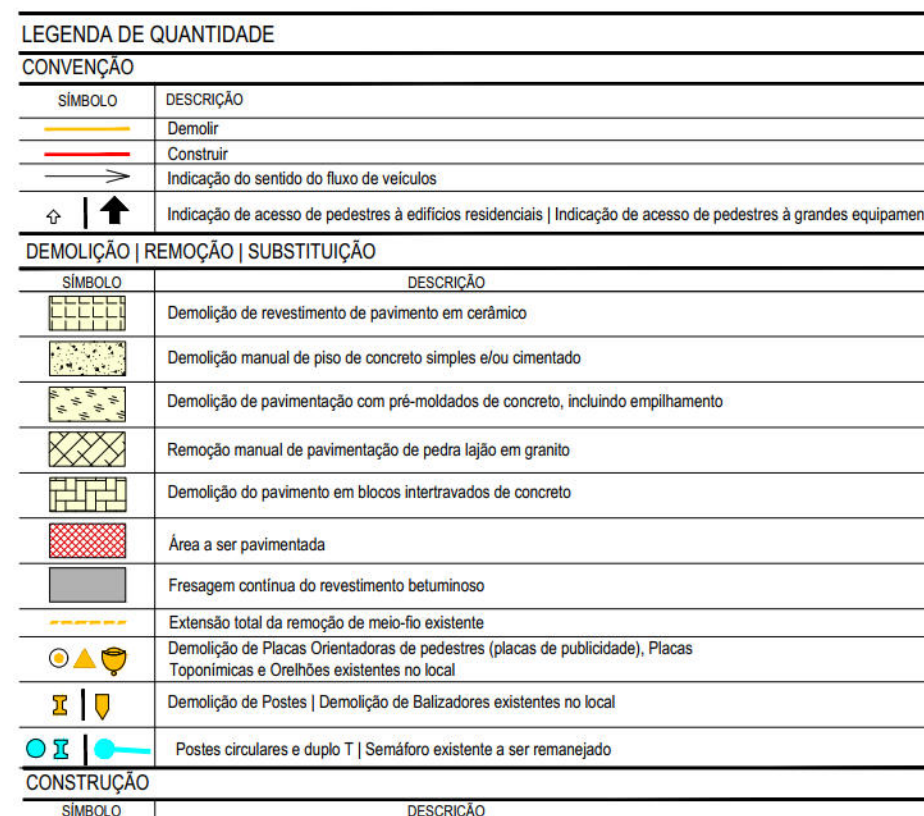

MINIGUIA DE CONCRETO [ARREMETE]	
Min-gui-a de con-cré-to pre-mi-a-do, 40 x 8 x 19 cm (C x L x H cm), incluindo escavação - fornecimento e assentamento	
	Alargue local para plantio de árvores arrematado com min-gui-a de jar-dim. (Detalhe E.10 e 6.9 - Verificar caderno de detalhes)
	Caixas de instalação existentes no local com arremates de concreto pré-moldado, para cada caixa considere-se 2,20m² de guia por projeto. (Detalhe E.13 e E.14 - Verificar caderno de detalhes)
	Caixas de Drenagem (Caixas de Drenagem) com Fio de Vidro existentes no local com arremates de concreto pré-moldado, para cada caixa considere-se 3,60m² de guia por projeto. (Detalhe E.16 e E.17 - Verificar caderno de detalhes)
Exatidão total da execução não necessariamente dá ideia e não se limita da interpretação, conforme acima.	

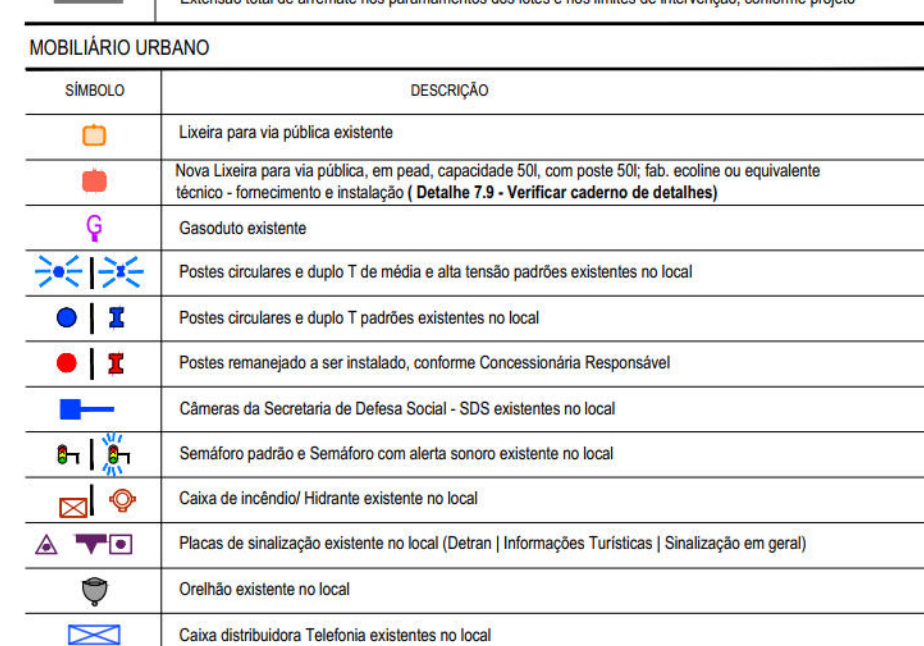

Casos de dengue extintos no total (Detalhe 3.1.3 a 3.1.4 - Verificar validade de dados)				
Casos de Dengue Causa de Dengue sem Tipo de Análise Gráfica de Caso de Dengue Relativo do Campo extinto no total (Detalhe 3.1.5 a 3.1.6 - Verificar validade de dados)				
ÁRVORES				
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	NOME CIENTÍFICO	N. TOTA DE ÁRVORES	SIMBOLIZADO DO CASO
	Árvore extinta	SP - Passaro Preto GR - Grande Folha GR - Grande Folha		
	Árvore a ser extinta			
	Árvore proposta para Extinção	Cecropia adnata Lam.	4,00 m	8,00 m
	Árvore proposta Substituição	Sapota sapotilla L.	4,00 m	5,00 m
	Árvore proposta Azeit	Leborea ferns (L.) P. Gomes	4,00 m	7,00 m
	Árvore proposta Para Jangada	Apuleia thouroua Auit	4,00 m	7,00 m
	Árvore proposta (pal) Rose	Hemistathra impatiensis Muller	4,00 m	5,00 m
	Árvore proposta Silveira	Cecropia polytrichos Bernh.	4,00 m	7,00 m

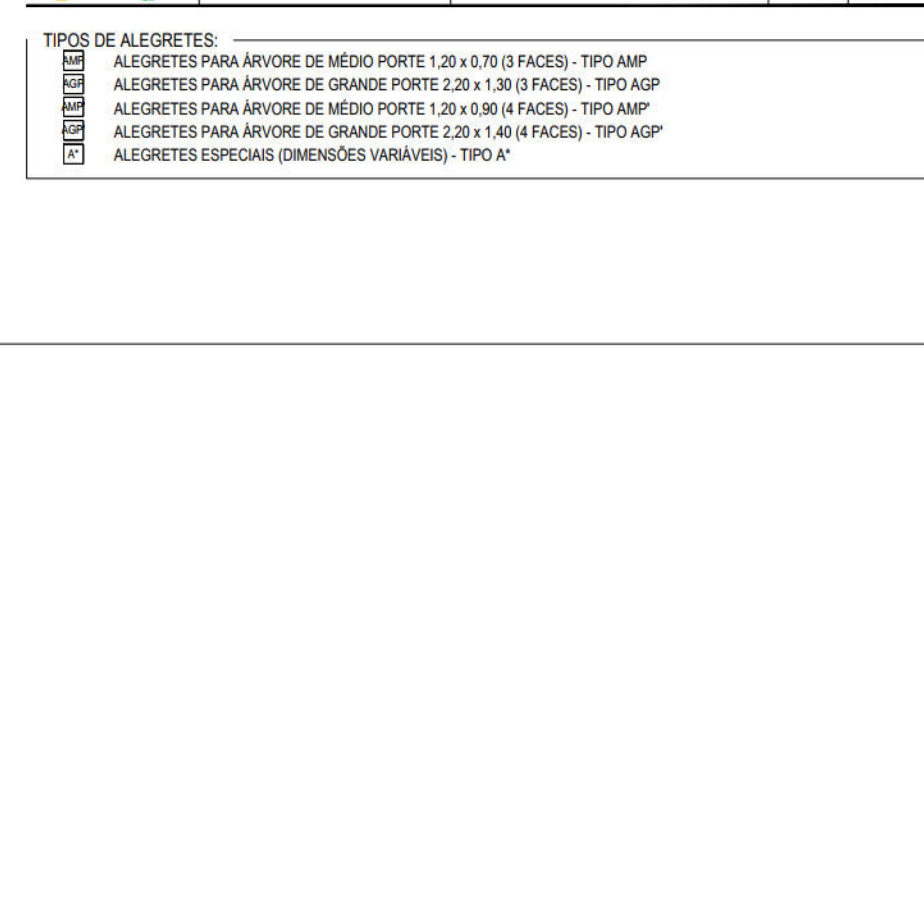


05 DETALHE DE EXECUÇÃO PASSEIO EM RAMPA DE PEDESTRES TIPO B

NOTA - EXECUÇÃO DAS RAMPAIS DE VEÍCULOS:

AS RAMPAIS DE VEÍCULOS DEVEM SER EXECUTADAS DA SEGUNTE FORMA:

- O PASSADO DEVERÁ ESTAR AO NÍVEL, 15cm EM RELAÇÃO À LINHA D'ÁGUA (NÍVEL, 0cm);
- AS RAMPAIS DEVEM TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%, POSICIONANDO A RAMPA SOFREN ALTERAÇÃO;
- NO PROJETO AS RAMPAIS ACOMPANHARÃO A LARGURA DA FAIXA DE SERVIÇO, QUE POSSUÍM 6,70m DE LARGURA, O DESNÍVEL E A SUELO DEVE SER 15cm; E
- NOS CASOS DE PASSAGIOS MUITO ESTREITOS, MENORES QUE 1,90m, A RAMPA DE VEÍCULO TERÁ 0,50m DE LARGURA, DE MANEIRA QUE NÃO ULTRAPASSE A INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%.

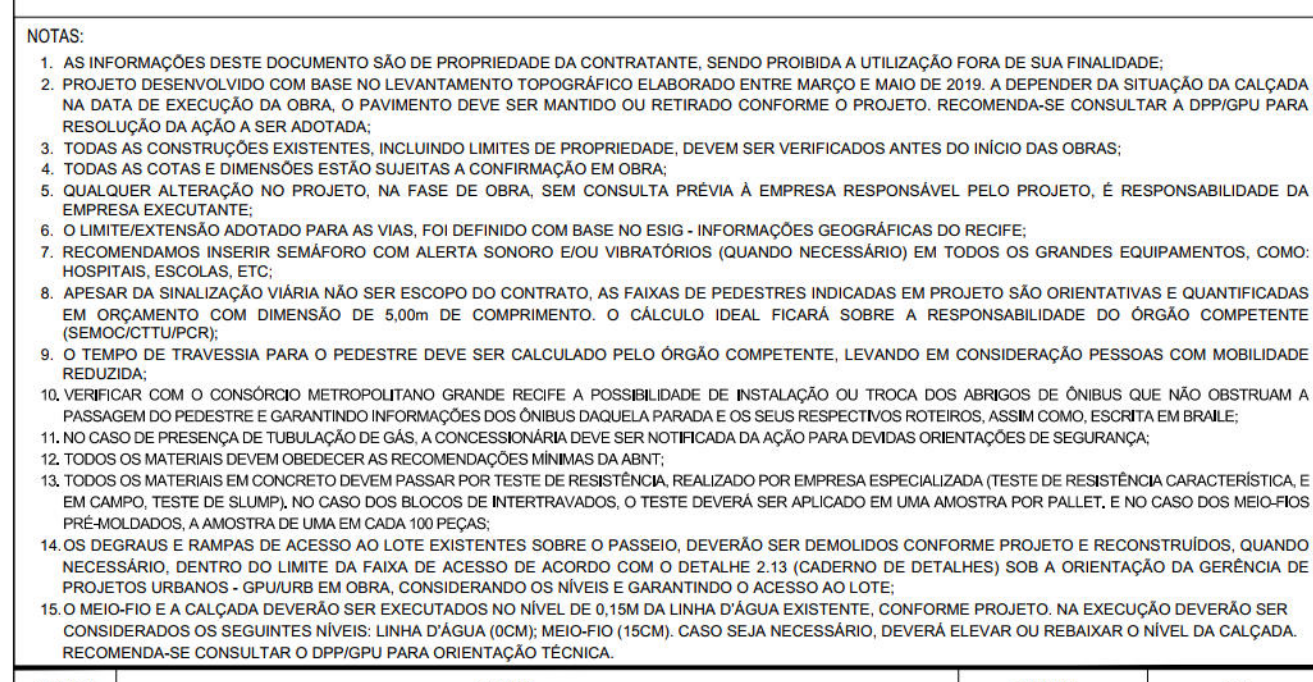

DISCASSIDE LEAN:

ORÇENADOR DE PROJETO: ENRIQUE SILVA - [REDACTED]

ORÇENADOR EM ARQUITETURA E VERBAIS: ORIANA ASFORA - [REDACTED]

ORDENADOR DE INFRAESTRUTURA	
PLA	PRADO

02/11