


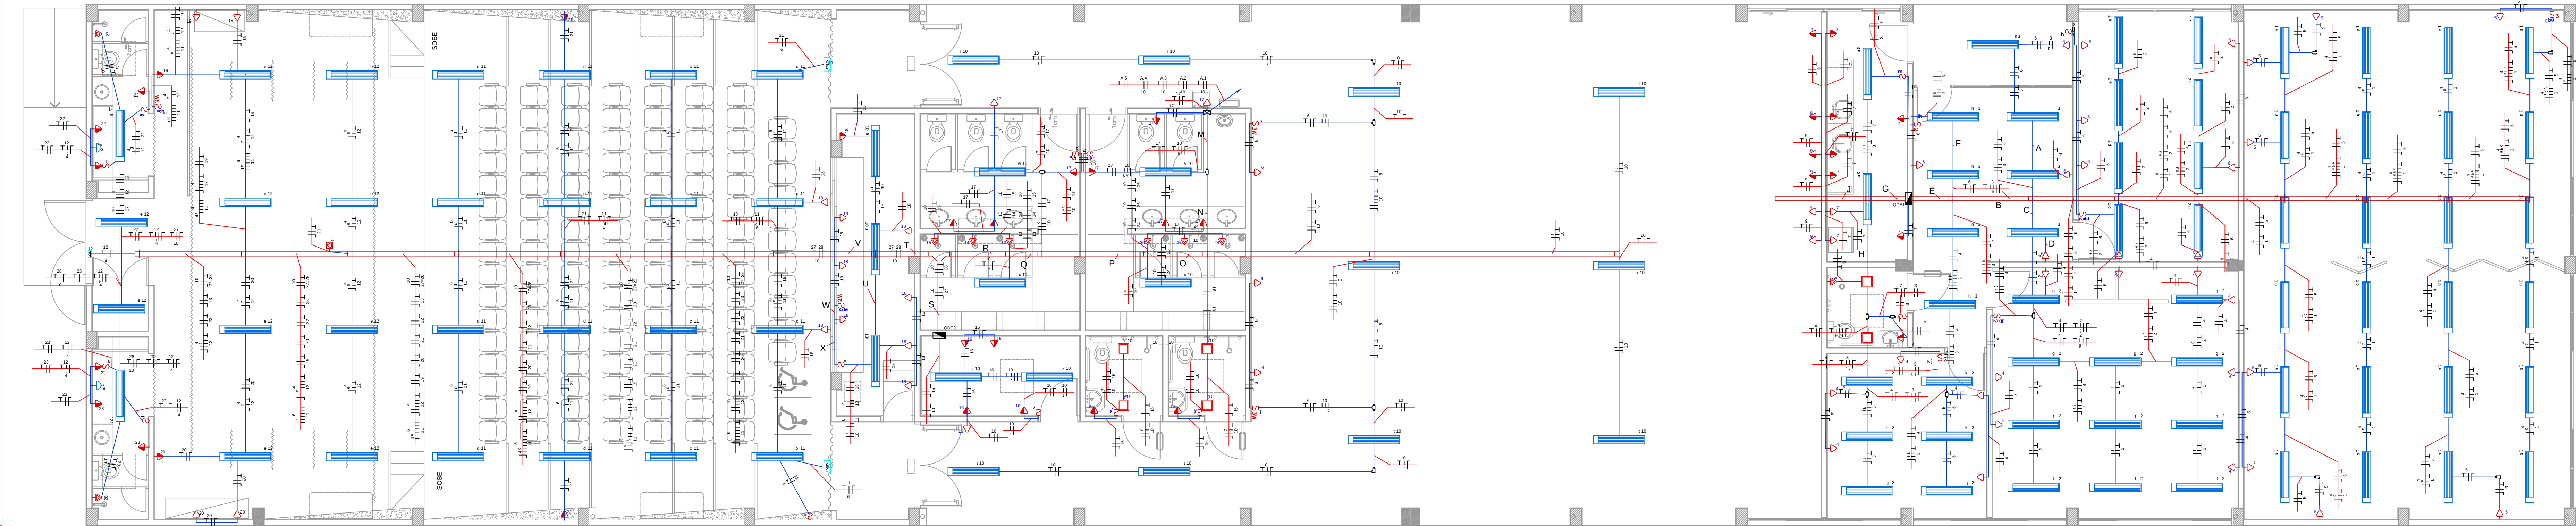

P-11000 - BLOCO-1 - PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50

NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø3/4" (Ø19mm OU Ø20mm)
- 2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTL)
- 3- FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2,5mm²
- 4- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmx50mm
- 5- VER PLANTA 9908, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

LEGENDA

- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR PARALELO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR TRIPLO
- LUMINÁRIA SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 30W
- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28W
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W, COM DIFUSOR
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28W
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 200W COM DIFUSOR
- LUMINÁRIA VALEDOR PARA 50 - 70W
- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA O LUMINÁRIA PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA O LUMINÁRIA PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
- PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - 220V
- MOTORES - 7.5CV
- TOMADA 1300V
- TOMADA BAIXA 30mA
- TOMADA NO PISO
- TOMADA PARA CHUVEIRO
- TOMADA TRIFÁSICA 4P
- TOMADA DUPLA 30mA
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
- CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CONEXÃO E L
- CONEXÃO E T
- COTOVELO V PERFURADO 100x50mm
- LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 100x50mm
- TE HORIZONTAL 90° V PERFURADO 100x50mm
- DISJUNTOR A SECO - DIN 100A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 125A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 40A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 63A 3P
- DISJUNTOR DR100A 3P
- DISJUNTOR DR125A 3P
- DISJUNTOR DR16A 3P
- DISJUNTOR DR125A 3P
- DPS 120A 1P
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NO PISO
- DUTO AEREO PERFORADO 1" 100mmx50mm
- NEUTRO FASE, RETORNO, TERRA

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R.01	10/09/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²

Local da obra: Avenida Casanga, 663, Bairro Madalena, Cep 50720-000, Recife/PE
Latitude 08° 3'18.22" S e Longitude 34° 54' 50.82" O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB


PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

PLANTA BLOCO 1 - TÉRREO

Data:	Escala:	Número da prancha:
10/09/2012	Indicada	01 / 08
Revisão:	Arquivo:	
R.01	P:01 a 08 - Extética 04 10 12.dwg	

NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø3/4" (Ø19mm OU Ø20mm)
2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL)
3- FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2,5mm²
4- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmX50mm
5- VER PLANTA 06/08, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

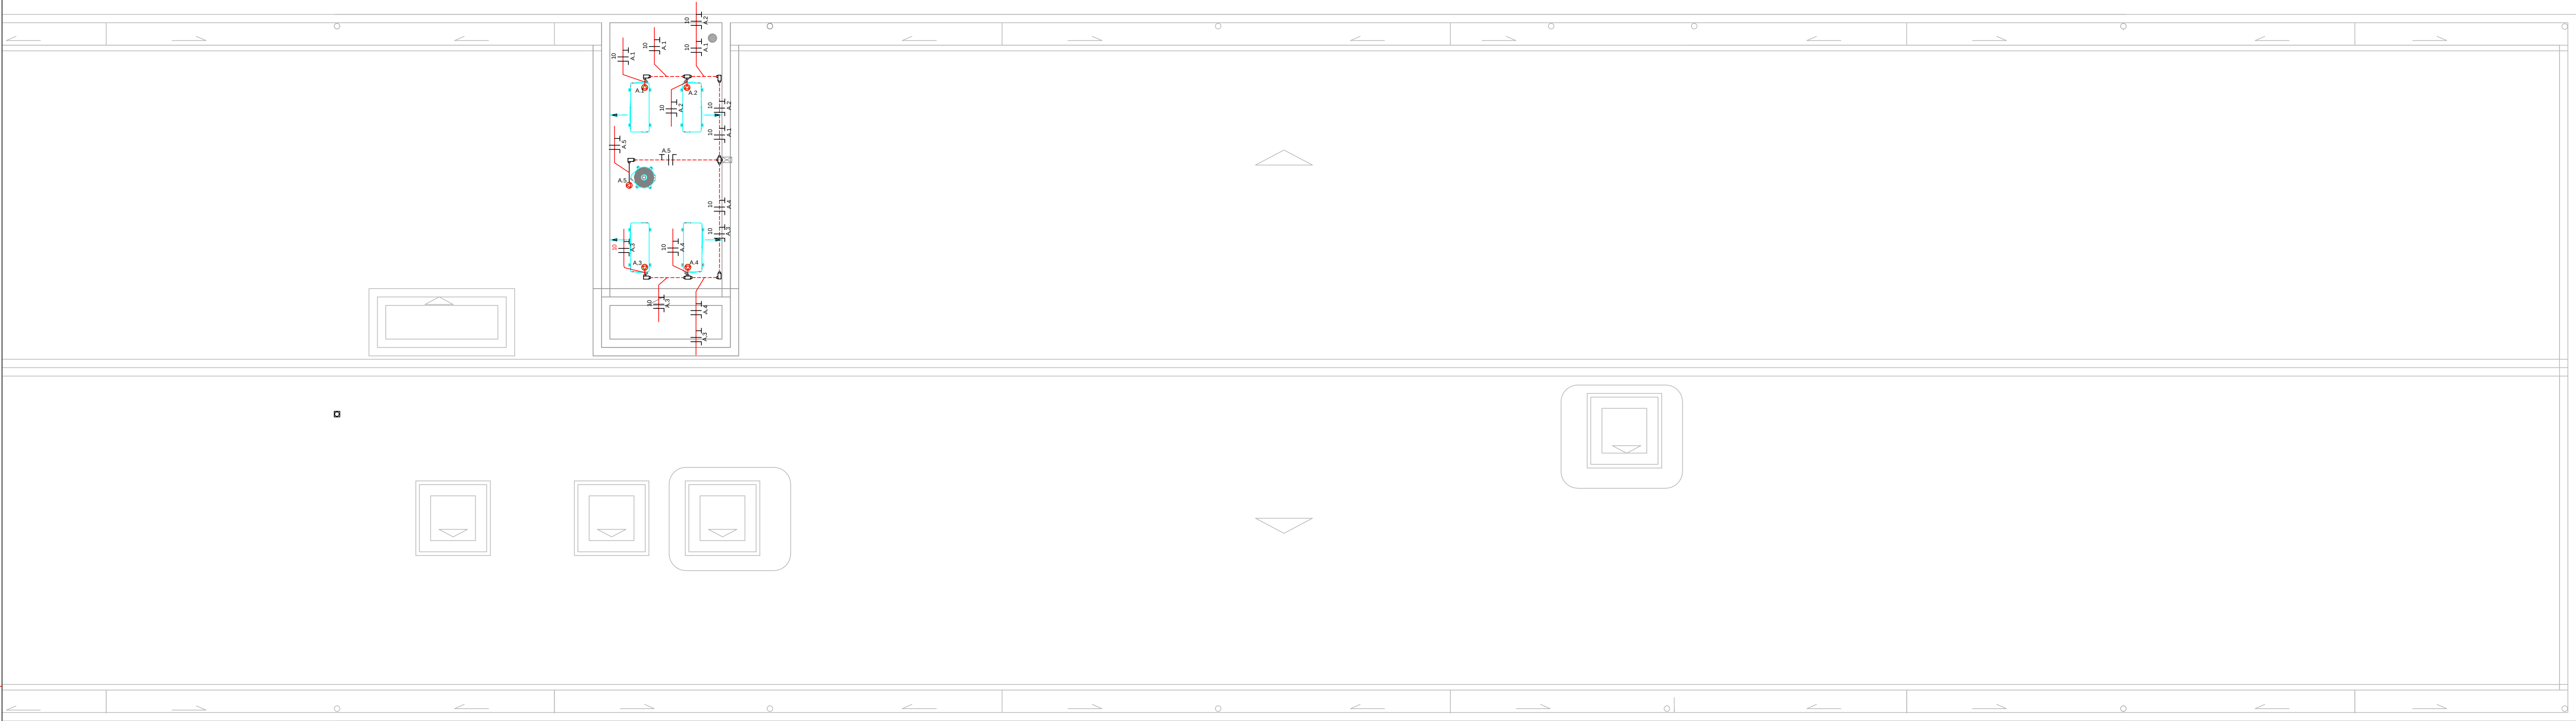

P - 7000 - BLOCO-1 - PLANTA DE COBERTURA
A=960,00m²
ESCALA: 1:50

LEGENDA

	- INTERRUPTOR DUPLO
	- INTERRUPTOR PARALELO
	- INTERRUPTOR SIMPLES
	- INTERRUPTOR TRIPLO
	- LUMINÁRIA SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28 W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W, COM DIFUSOR
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28W
	- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2x28W COM DIFUSOR
	- LUMINÁRIA HALÓGENA PAR 30 - 75W
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PÉTALA (1 LUMINÁRIA) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PÉTALA (2 LUMINÁRIAS) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
	- PROJETO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - 220V
	- MOTORES - 7,5CV
	- TOMADA 130CM
	- TOMADA BAIXA 30cm
	- TOMADA NO PISO
	- TOMADA PARA CHUVEIRO
	- TOMADA TRIFÁSICA 4P
	- TOMADA DUPLA 30cm
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
	- CAIXA DE PASSAGEM
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- CONDULETE LL
	- CONDULETE T
	- COTOVELO 1" PERFURADO 100x50mm
	- LULA DE ACABAMENTO PERFURADO 100x50mm
	- TÊ HORIZONTAL 90 1" PERFURADO 100x50mm
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 100A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 2P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 125A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 20A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 40A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 63A 3P
	- DISJUNTOR DR100A 3P
	- DISJUNTOR DR125A 3P
	- DISJUNTOR DR40A 3P
	- DISJUNTOR DR70A 3P
	- DPS 12KA 1P
	- ELETRODUTO NO TETO
	- ELETRODUTO NO PISO
	- DUTO AÉREO PERFORADO 1" 100MMX50MM
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R.01	10/09/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Bairro Madalena; Cep 50720-000; Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB


PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

PLANTA COBERTURA
CÁLCULO DA DEMANDA

Data: 10 / 09 / 2012	Escala: indicada	Número da prancha:
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04 10 12.dwg	02 /08

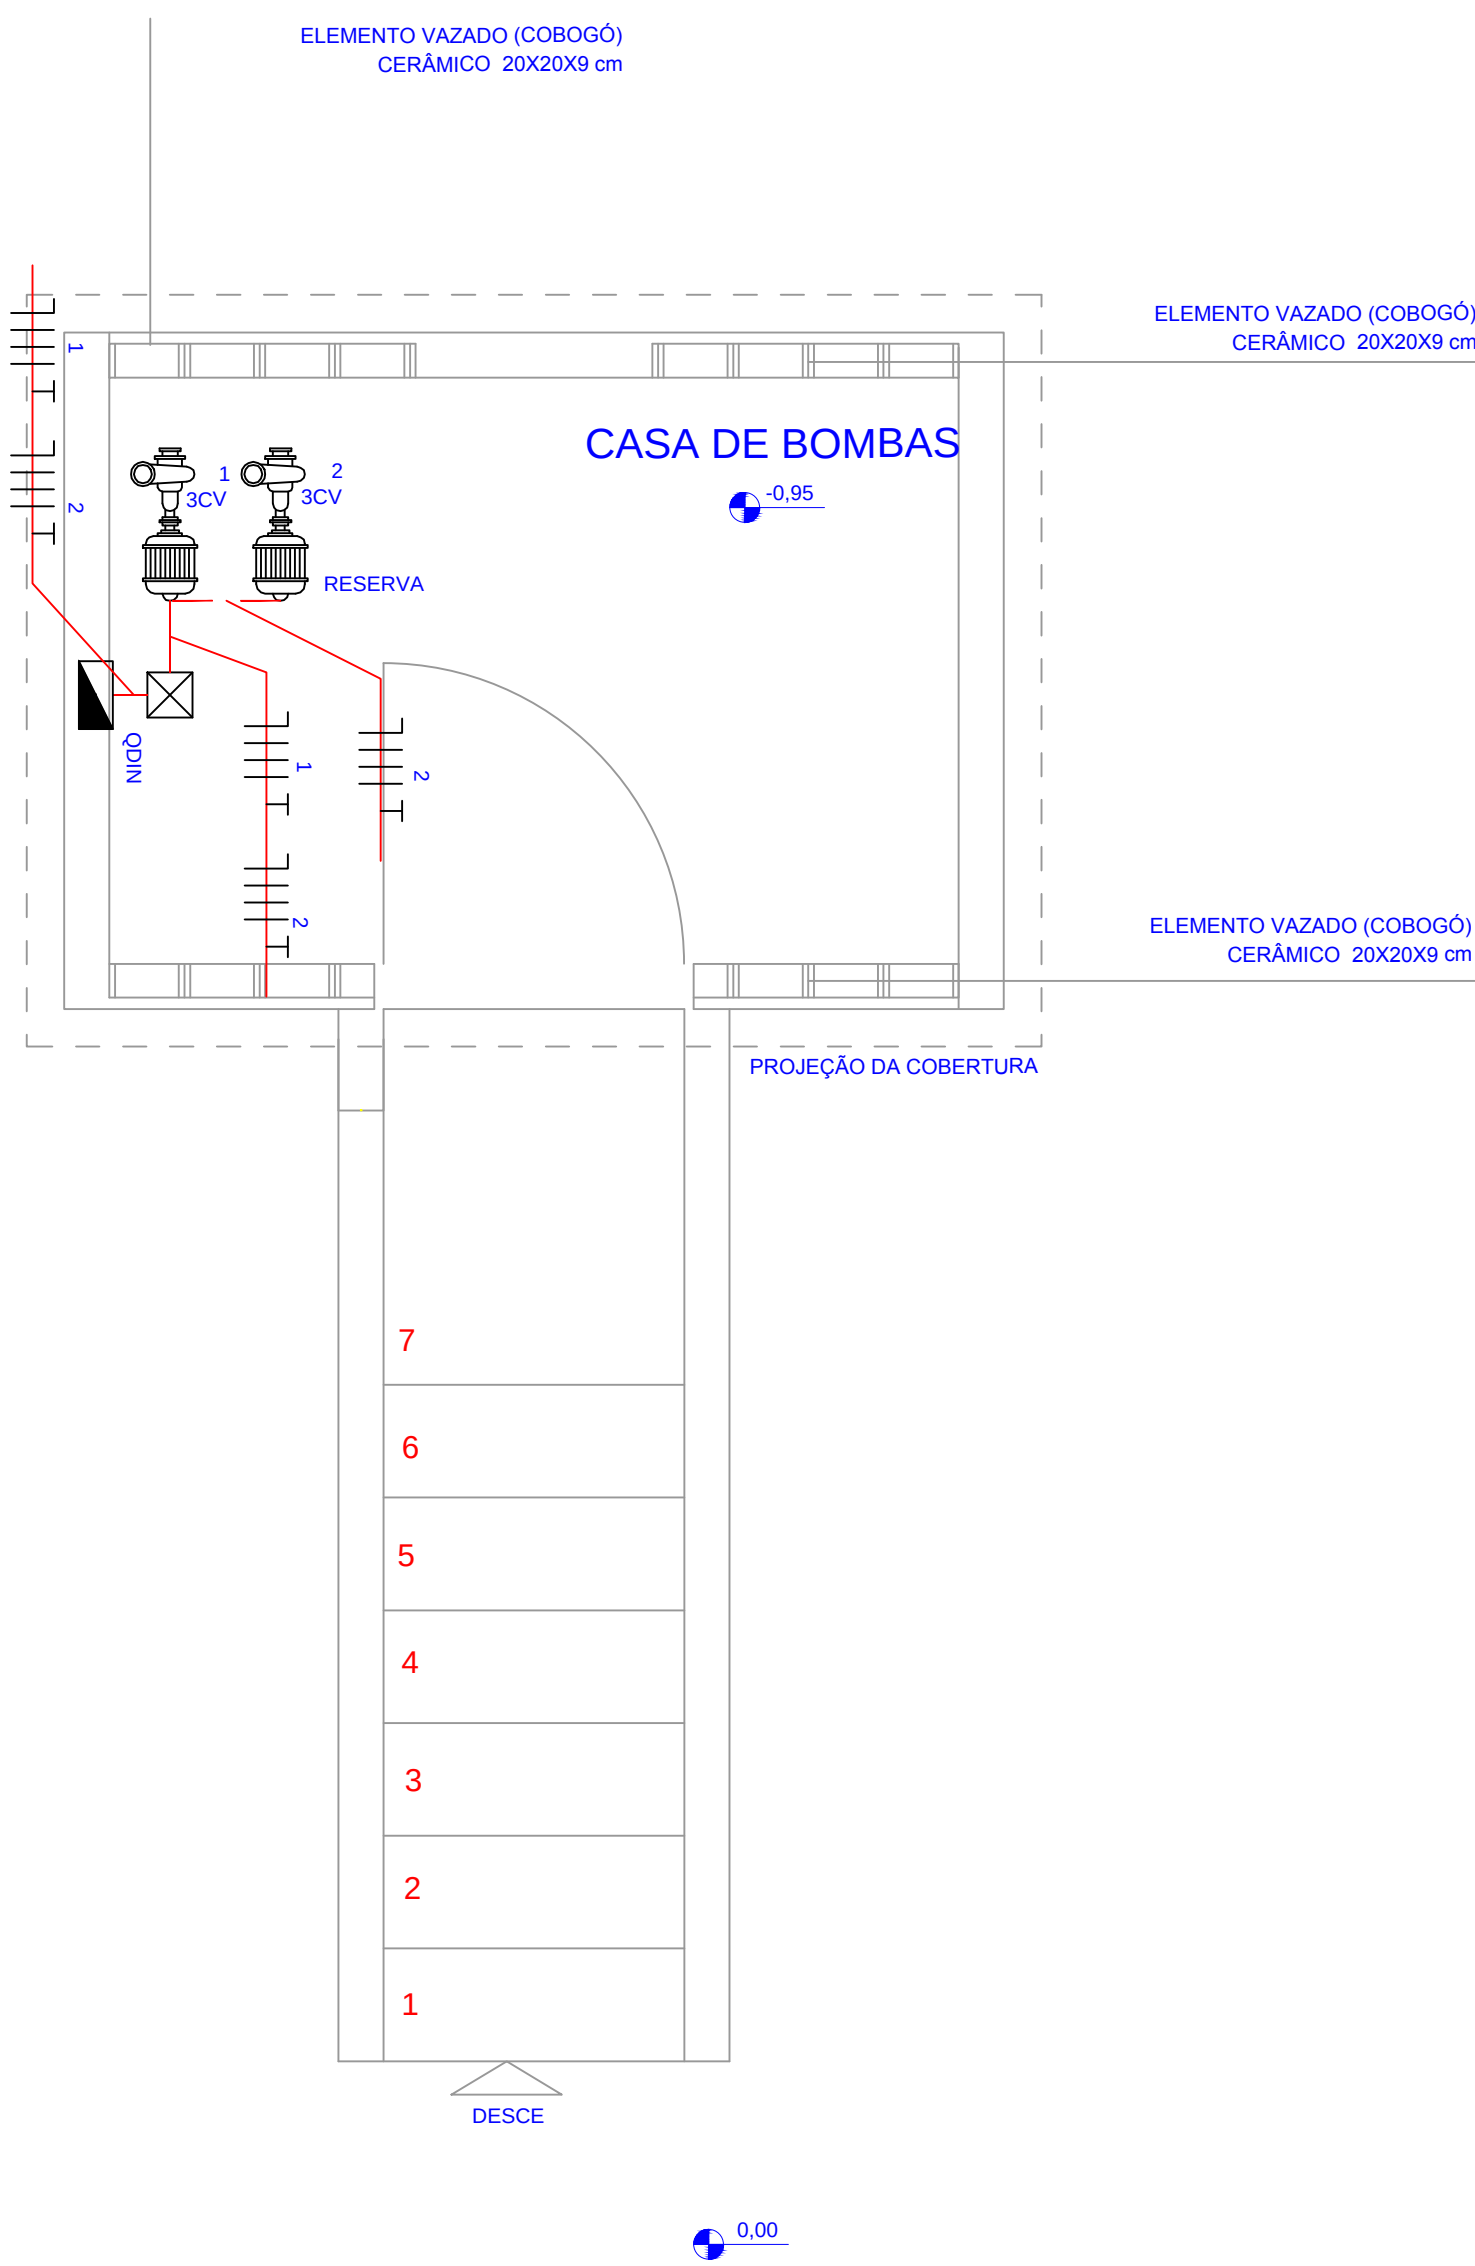

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/20

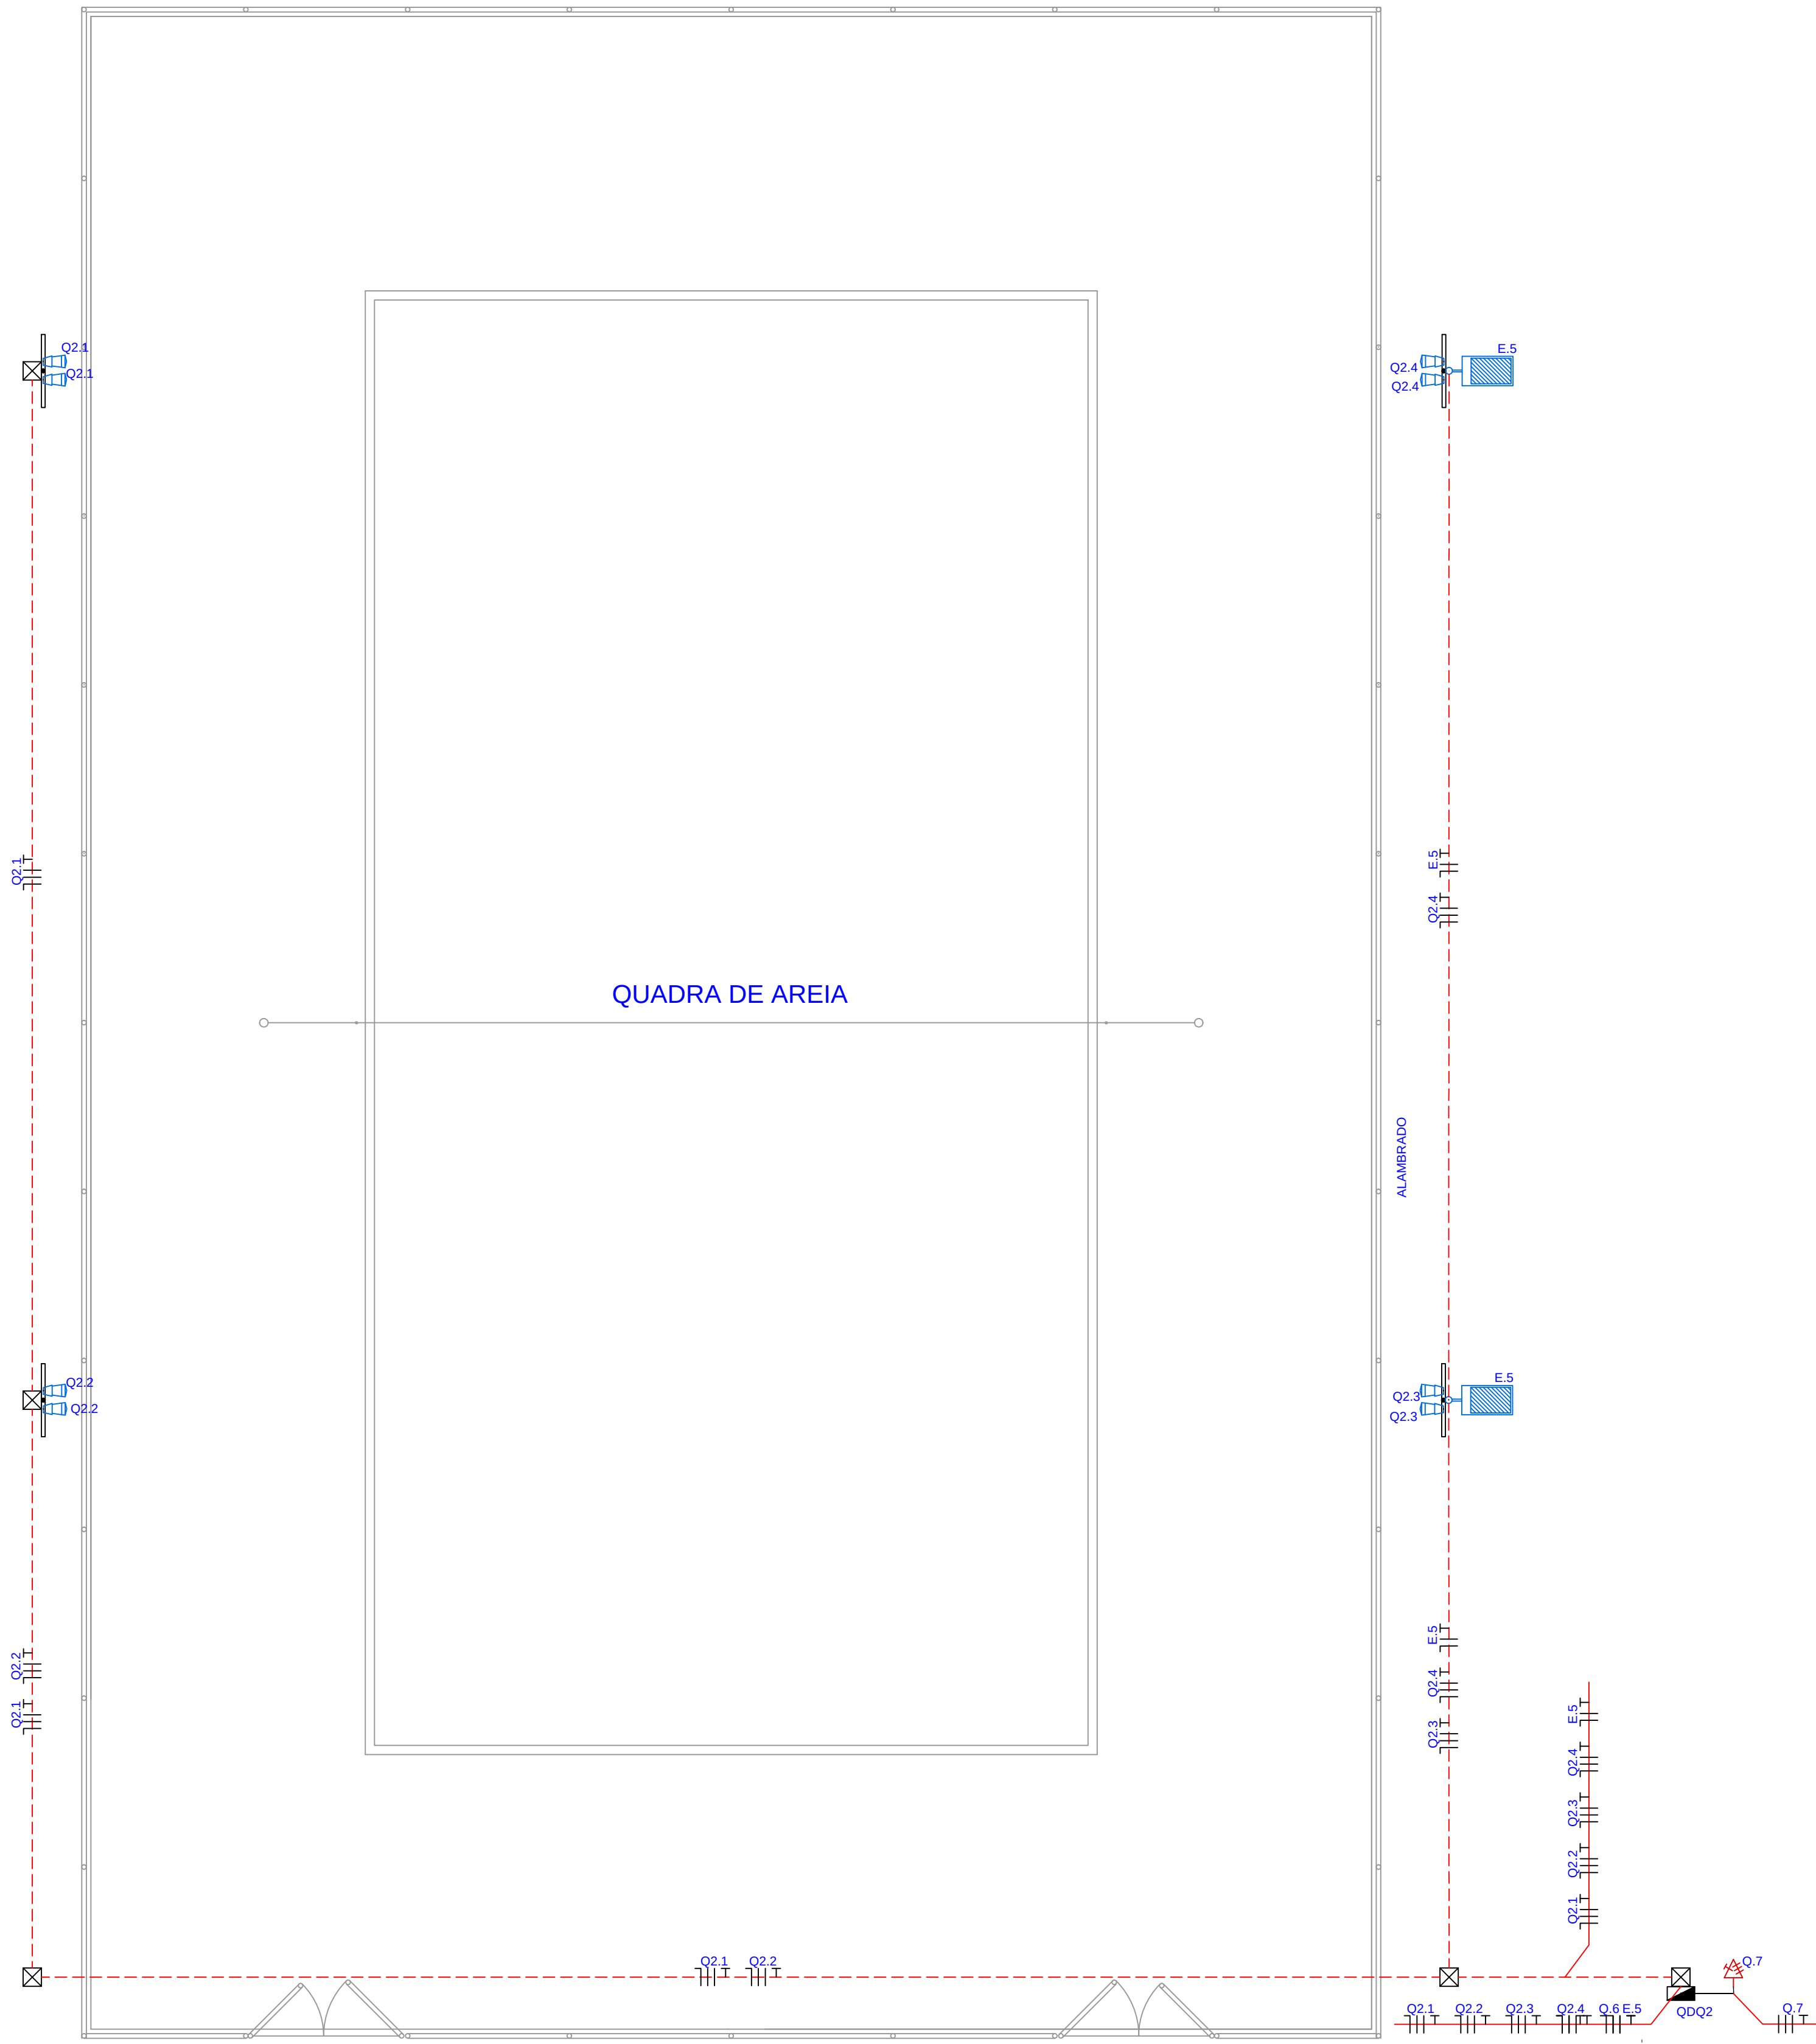

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50


NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø3/4" (Ø19mm OU Ø20mm)
- 2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL)
- 3- FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2,5mm²
- 4- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmX50mm
- 5- VER PLANTA 06/08, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

LEGENDA

	- INTERRUPTOR DUPLO
	- INTERRUPTOR PARALELO
	- INTERRUPTOR SIMPLES
	- INTERRUPTOR TRIPLO
	- LUMINÁRIA SOBREPÔR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28 W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W, COM DIFUSOR
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 28W
	- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W COM DIFUSOR
	- LUMINÁRIA HALÓGENA PAR 30 - 75W
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (1 LUMINÁRIA) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (2 LUMINÁRIAS) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
	- PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - 220V
	- MOTORES - 7.5CV
	- TOMADA 130CM
	- TOMADA BAIXA 30cm
	- TOMADA NO PISO
	- TOMADA PARA CHUVEIRO
	- TOMADA TRIFÁSICA 4P
	- TOMADA DUPLA 30cm
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
	- CAIXA DE PASSAGEM
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- CONDULETE LL
	- CONDULETE T
	- COTOVELO 1/2 PERFURADO 100X50mm
	- LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 100X50mm
	- TE HORIZONTAL 90 1/2 PERFURADO 100X50mm
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 100A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 15A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 2P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 125A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 20A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 40A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 63A 3P
	- DISJUNTOR DR100A 3P
	- DISJUNTOR DR125A 3P
	- DISJUNTOR DR40A 3P
	- DISJUNTOR DR70A 3P
	- DPS 12KA 1P
	- ELETRODUTO NO TETO
	- ELETRODUTO NO PISO
	- DUTO AÉREO PERDURADO 1/2 100MMX50MM
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R.01	10/09/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.

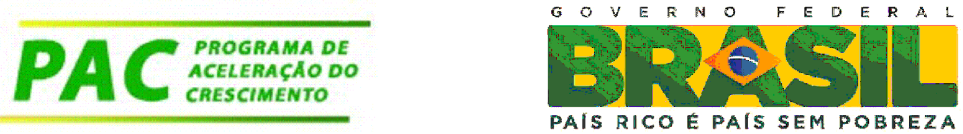

PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Bairro Madalena; Cep 50720-000; Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

PLANTA QUADRA DE AREIA E CASA DE BOMBAS

Data: 10 / 09 / 2012	Escala: Indicada	Número da prancha:
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04.10.12.dwg	03 / 08

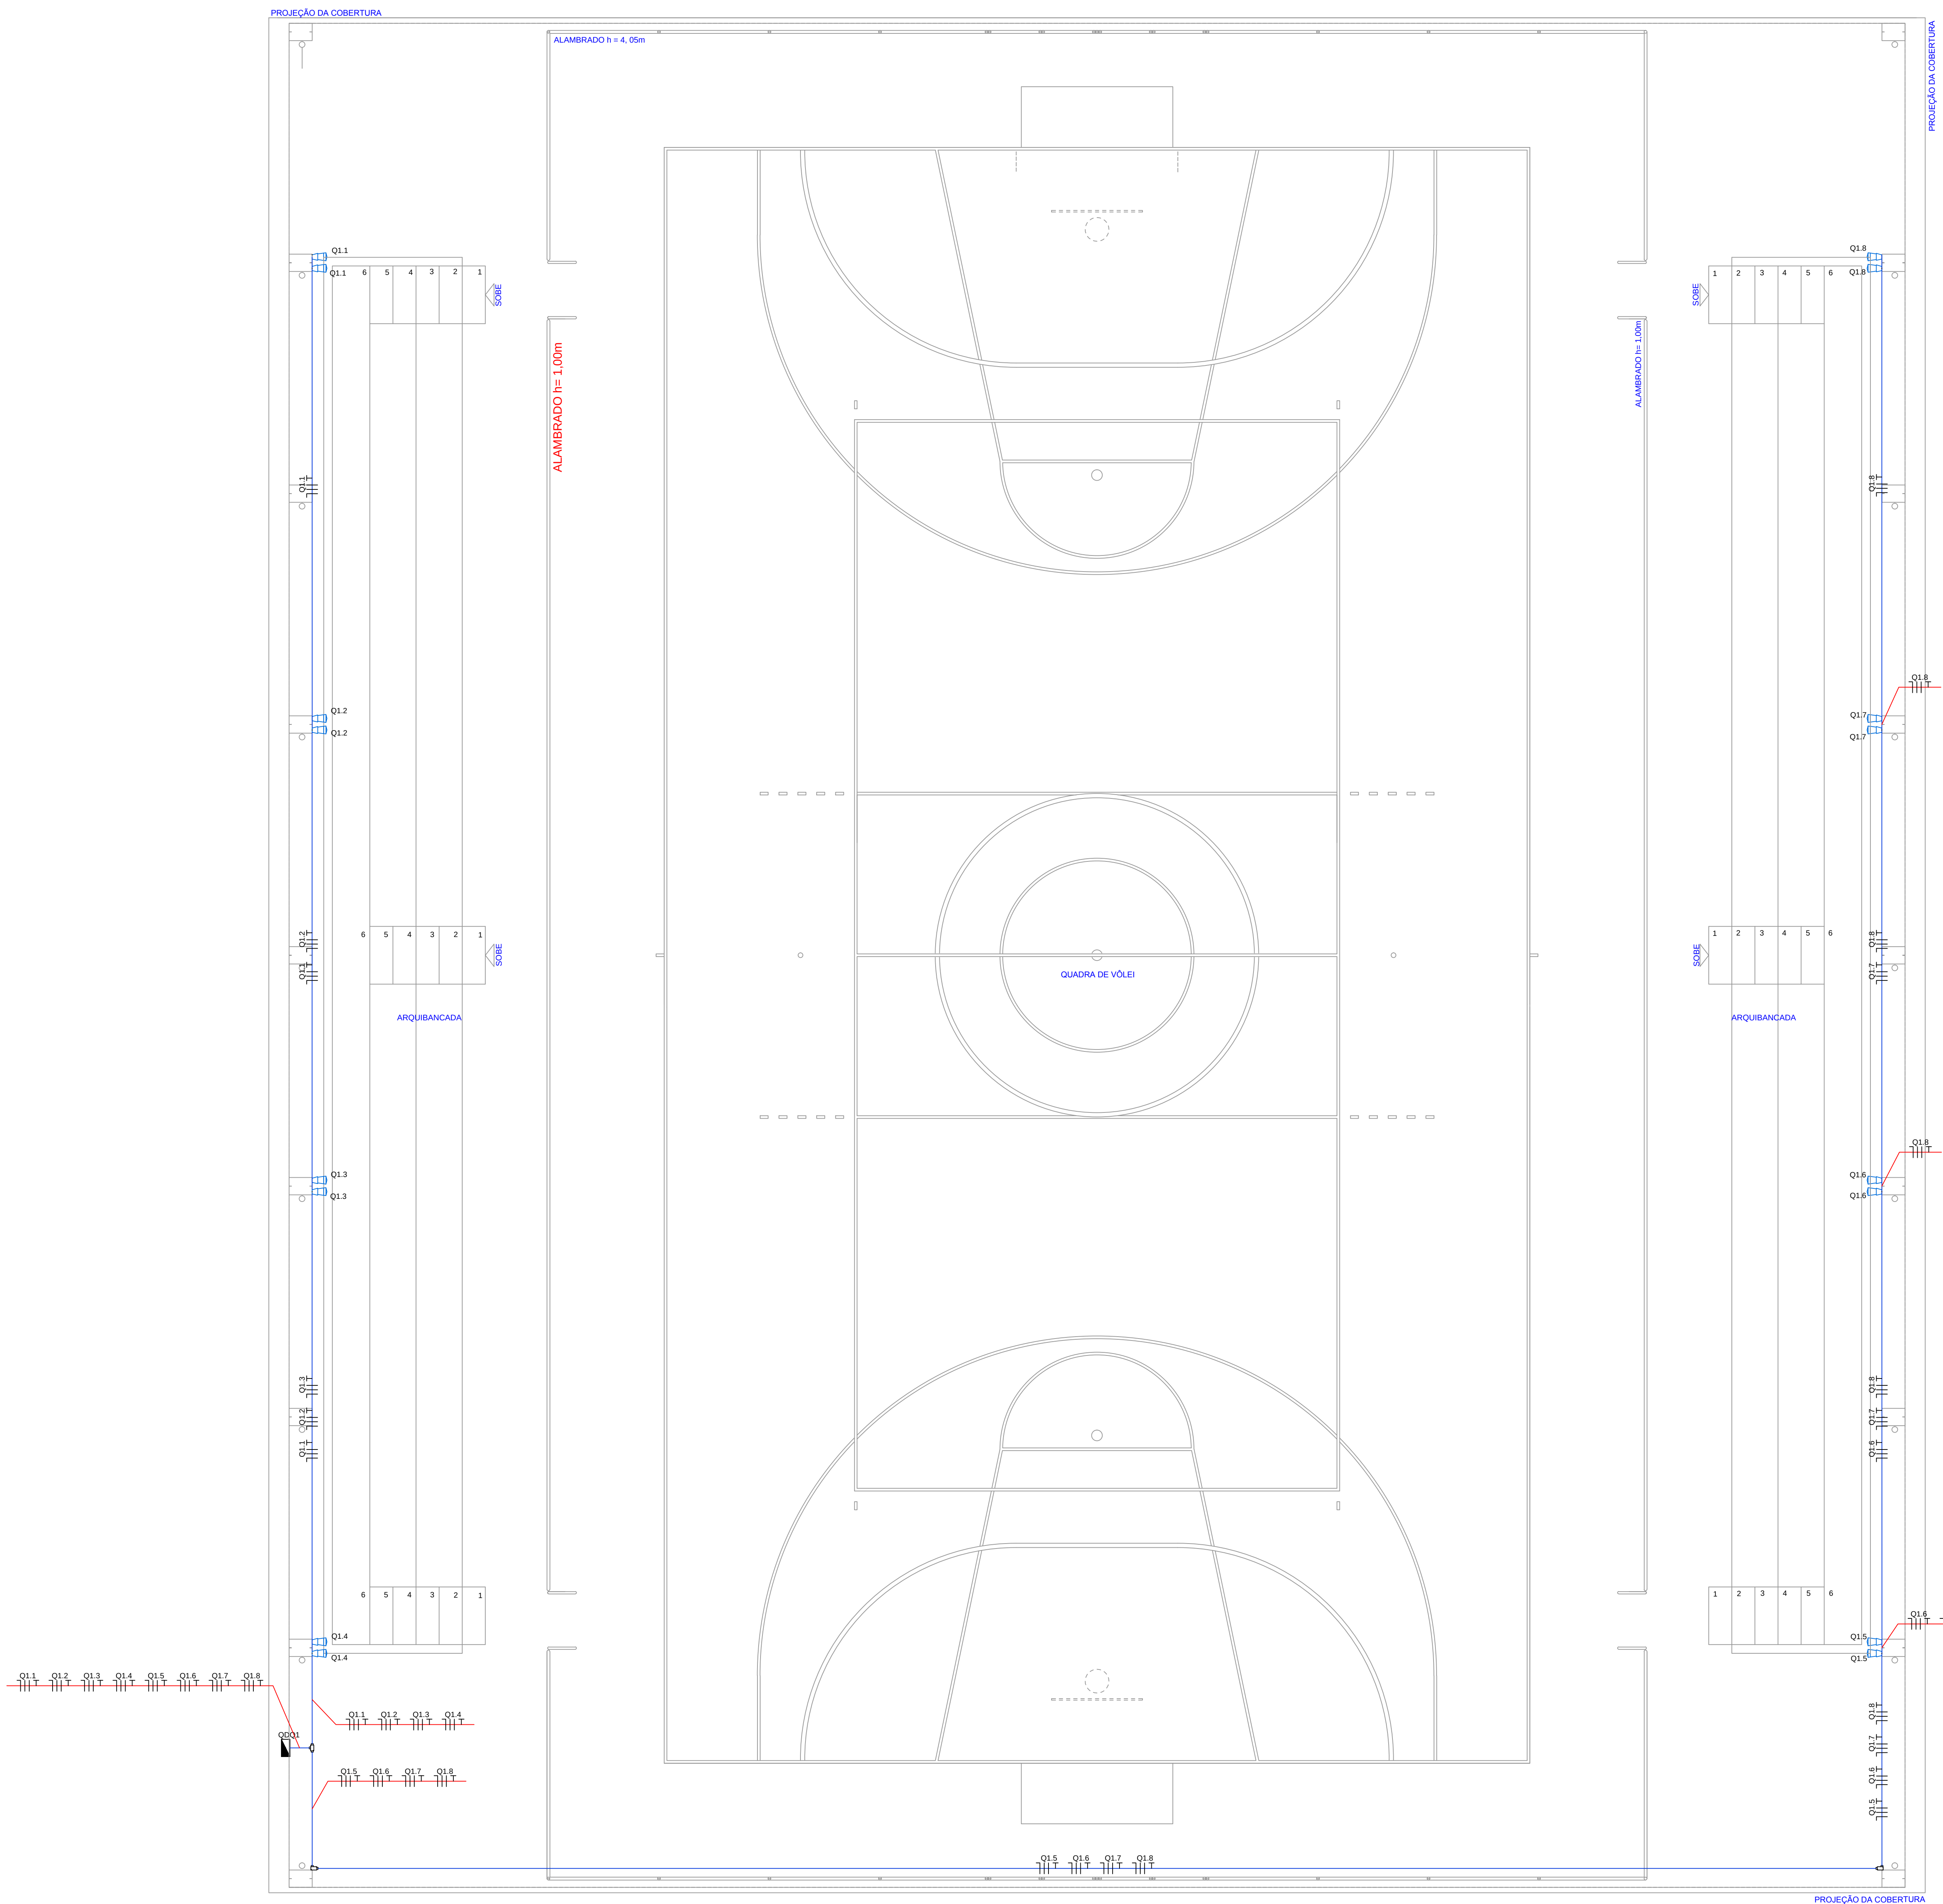

NOTAS

- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø3/4" (Ø19mm OU Ø20mm)
- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTI)
- FIÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2.5mm²
- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmX50mm
- VER PLANTA 06/08, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

LEGENDA

	- INTERRUPTOR DUPLO
	- INTERRUPTOR PARALELO
	- INTERRUPTOR SIMPLES
	- INTERRUPTOR TRIPLO
	- LUMINÁRIA SOBREPÔR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 26 W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W
	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W, COM DIFUSOR
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
	- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 26W
	- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2X36W COM DIFUSOR
	- LUMINÁRIA HALÓGENA PAR 30 - 75W
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (1 LUMINÁRIA)
	- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (2 LUMINÁRIAS)
	- PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - 220V
	- MOTORES - 7.5CV
	- TOMADA 130CM
	- TOMADA BAIXA 30cm
	- TOMADA NO PISO
	- TOMADA PARA CHUVEIRO
	- TOMADA TRIFÁSICA 4P
	- TOMADA DUPLA 30cm
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
	- CAIXA DE PASSAGEM
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- CONDULETE LL
	- CONDULETE T
	- COTOVELO 1/2" PERFURADO 100X50mm
	- LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 100X50mm
	- TE HORIZONTAL 90 1/2" PERFURADO 100X50mm
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 100A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 15A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 2P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 15A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 125A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 20A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 1P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 40A 3P
	- DISJUNTOR A SECO - DIN 63A 3P
	- DISJUNTOR DR100A 3P
	- DISJUNTOR DR125A 3P
	- DISJUNTOR DR60A 3P
	- DISJUNTOR DR70A 3P
	- DPS 12kA 1P
	- ELETRODUTO NO TETO
	- ELETRODUTO NO PISO
	- DUTO AÉREO PERDURADO 1/2" 100MMX50MM
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:
R.01 10/09/12 AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Bairro Madalena; Cep 50720-000; Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

PLANTA QUADRA POLIESPORTIVA

Data: 10 / 09 / 2012	Escala: indicada	Número da prancha: 04 / 08
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04 10 12.dwg	

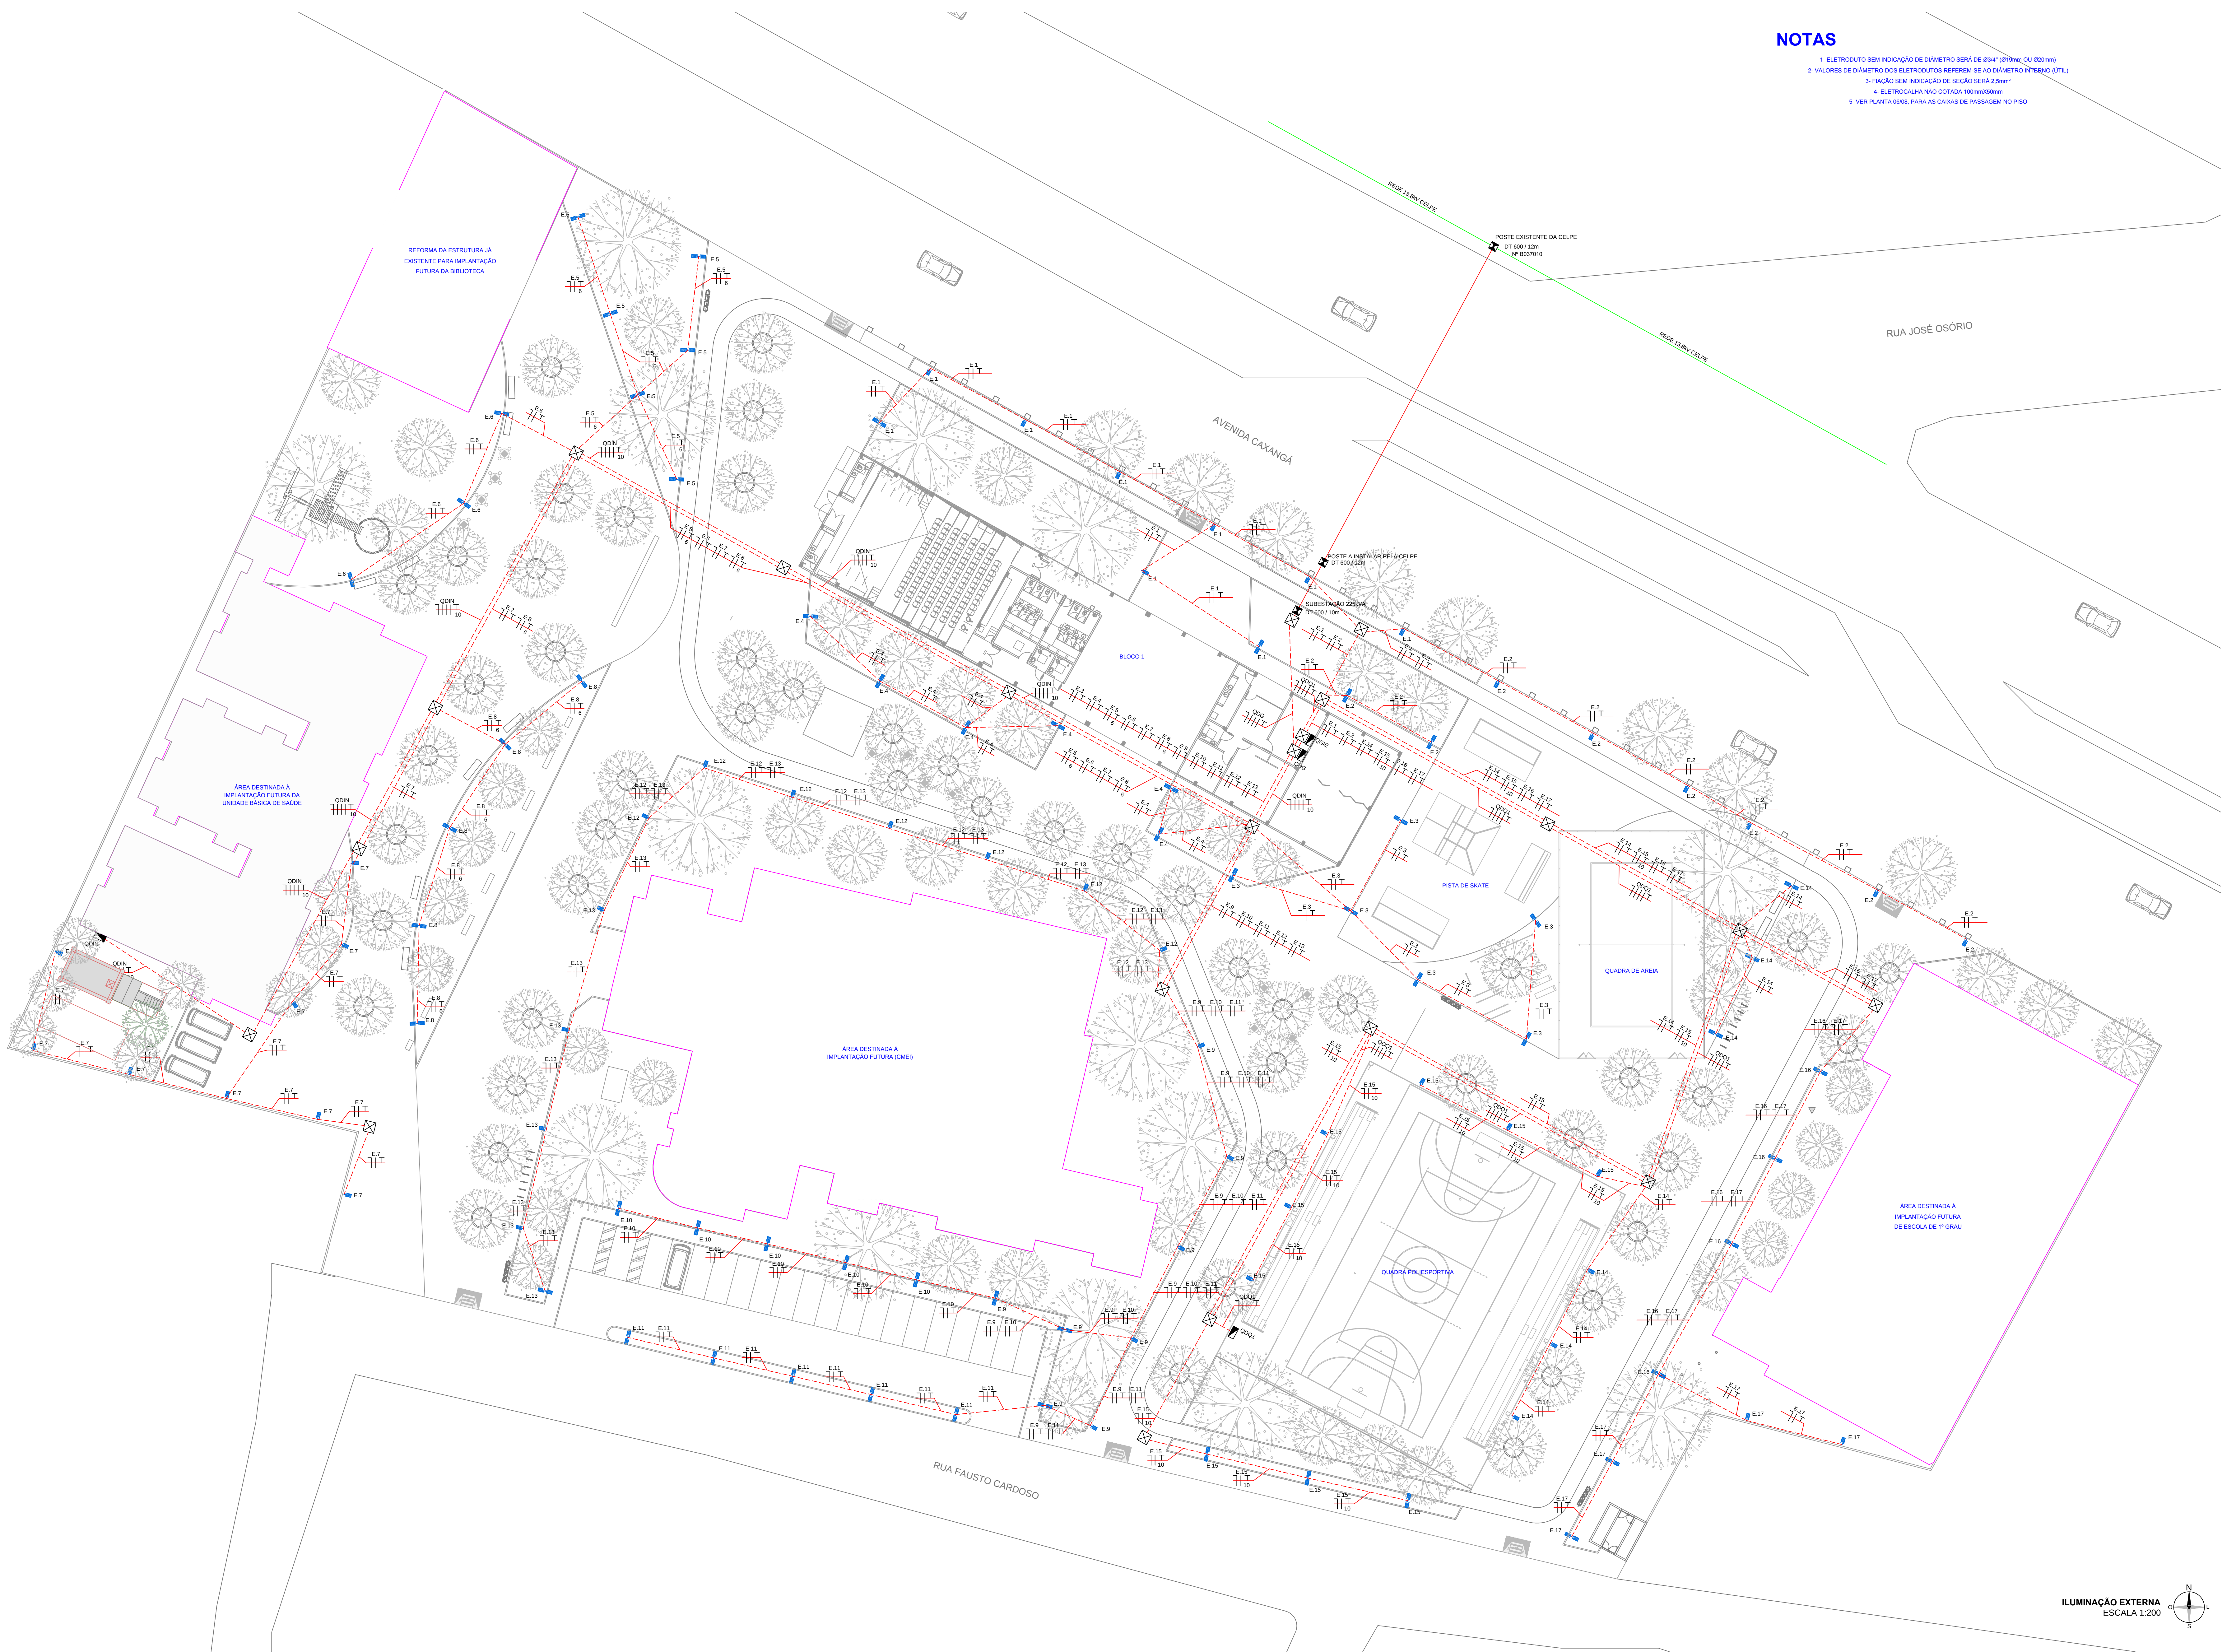

NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø34" (Ø75mm OU Ø80mm)
- 2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO ÚTIL
- 3- FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2.5mm²
- 4- ELETRODUTOS NA COZINHA 100mmX50mm
- 5- VER PLANTA 0608, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

LEGENDA

- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR PARALELO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR TRÍPOL
- LUMINÁRIA SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W
- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 26 W
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W, COM DIFUSOR
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
- LUMINÁRIA COMPACTA DUPLA 2 PINOS 26W
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 20W COM DIFUSOR
- LUMINÁRIA HALÓGENA PAR 30 - 75W
- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (2 LUMINÁRIAS) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W
- LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA (2 LUMINÁRIAS) PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 80 W
- PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - 220V
- MOTORES - 7.5CV
- TOMADA 130CM
- TOMADA BAIXA 30cm
- TOMADA NO PISO
- TOMADA PARA CHUVEIRO
- TOMADA TRIFÁSICA 4P
- TOMADA DUPLA 30cm
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
- CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CONDULETE LL
- CONDULETE T
- COTOVELO 1" PERFORADO 100X50mm
- LUVA DE ACABAMENTO PERFORADO 100X50mm
- TÊ HORIZONTAL 90 1" PERFORADO 100X50mm
- DISJUNTOR A SECO - DIN 100A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 2P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 15A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 1P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 20A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 25A 1P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 40A 3P
- DISJUNTOR A SECO - DIN 63A 3P
- DISJUNTOR DRISDA 3P
- DISJUNTOR DRISDA 3P
- DISJUNTOR DRISDA 3P
- DISJUNTOR DRISDA 3P
- DPS 1LKA 1P
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NO PISO
- DUTO AEREO PERFORADO 1" 100X50X5MM
- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

REVISÃO: R.01 DATA: 10/09/12 DESCRIÇÃO: AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.

PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Bairro Madalena, Cep 50720-000, Recife/PE
Latitude 08° 5'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB


PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO EXTERNA
ALIMENTAÇÃO QUADROS PARCIAIS





Data: 10 / 09 / 2012	Escala: 1/200	Número da prancha: 05 / 08
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04 10 12.dwg	

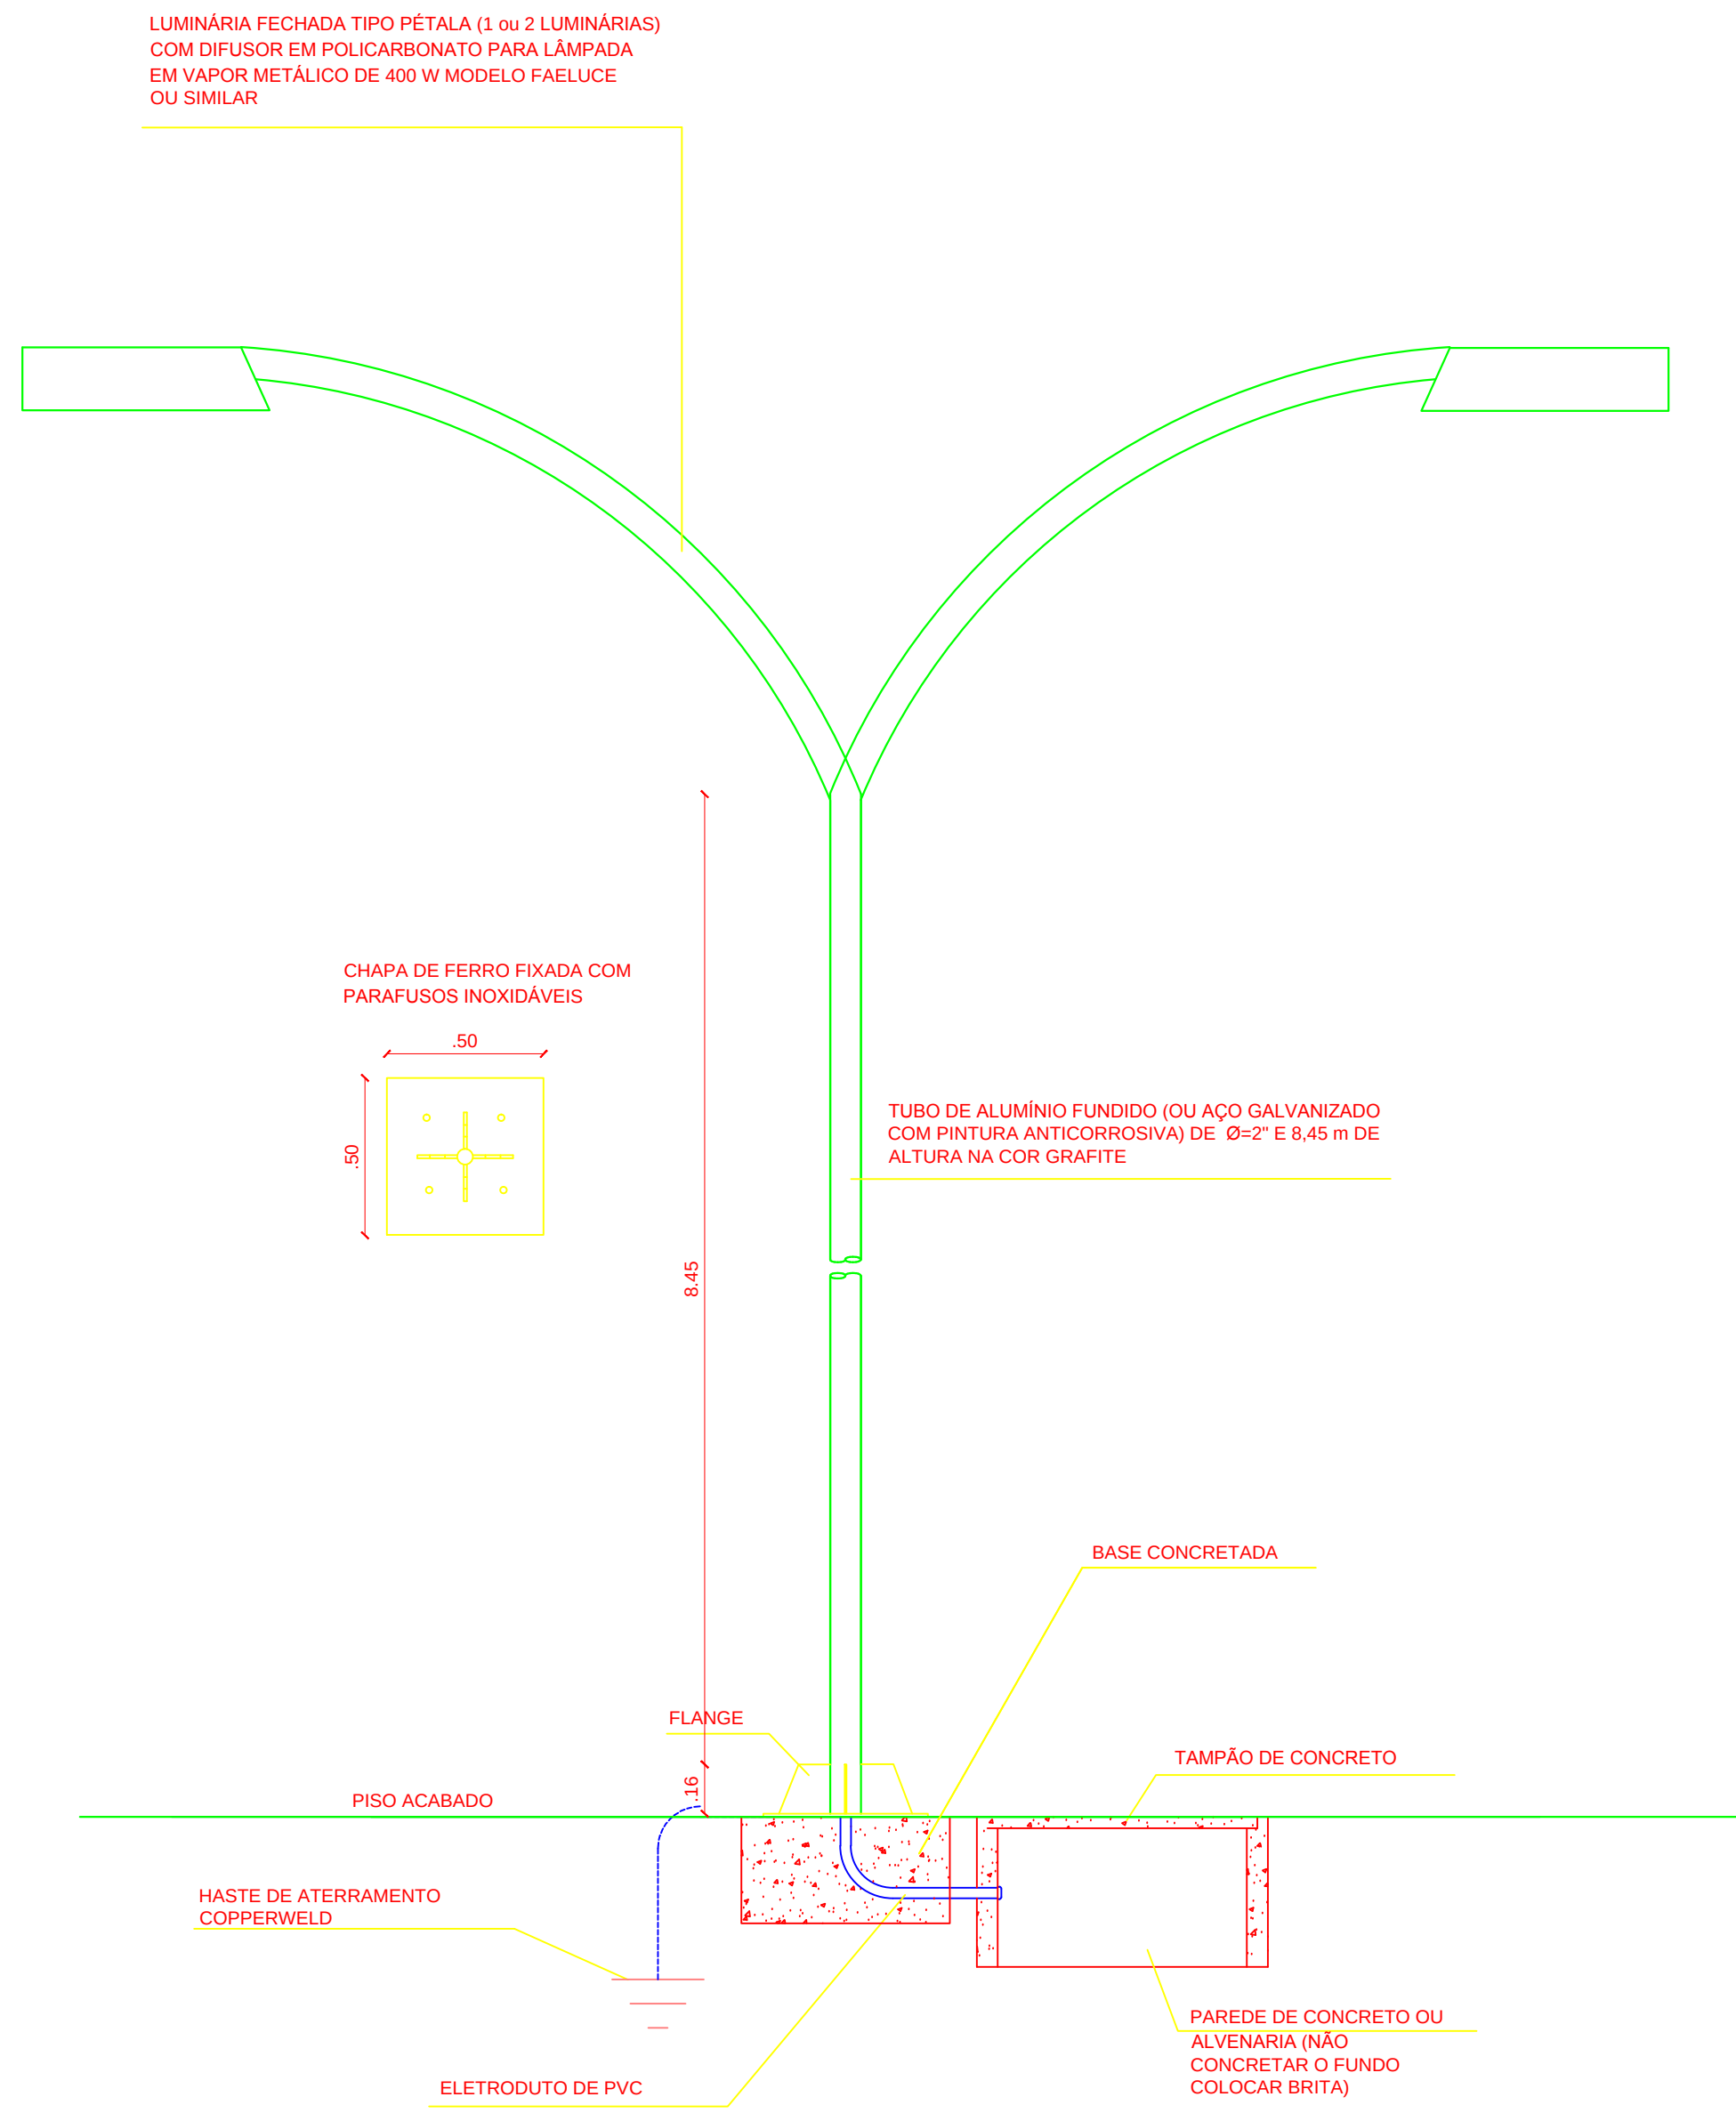



DETALHES DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
SEM ESCALA

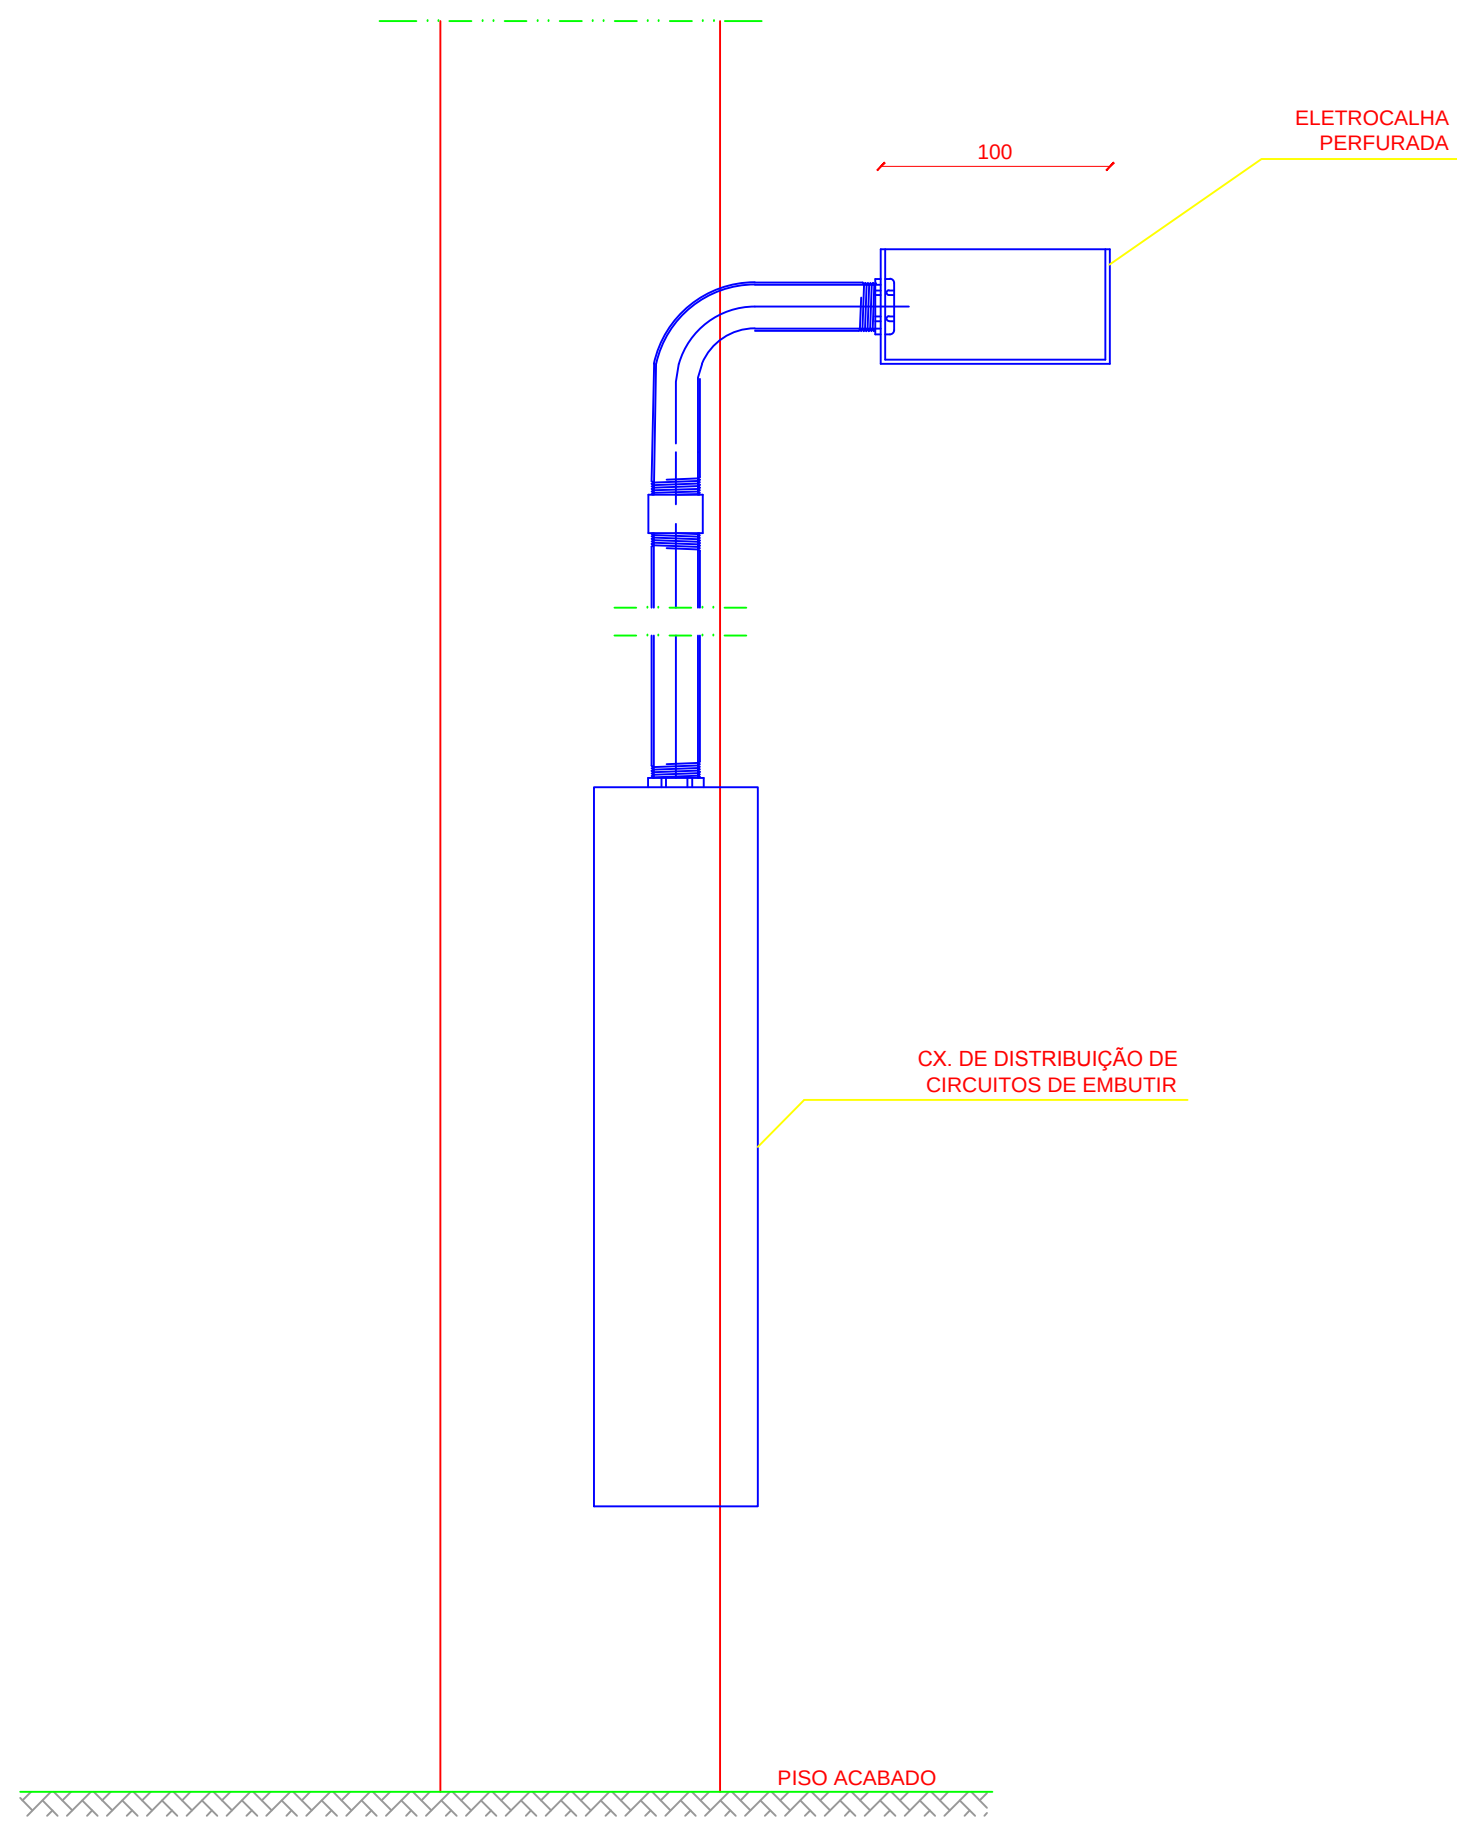

QUADRO DE CIRCUITOS
SEM ESCALA

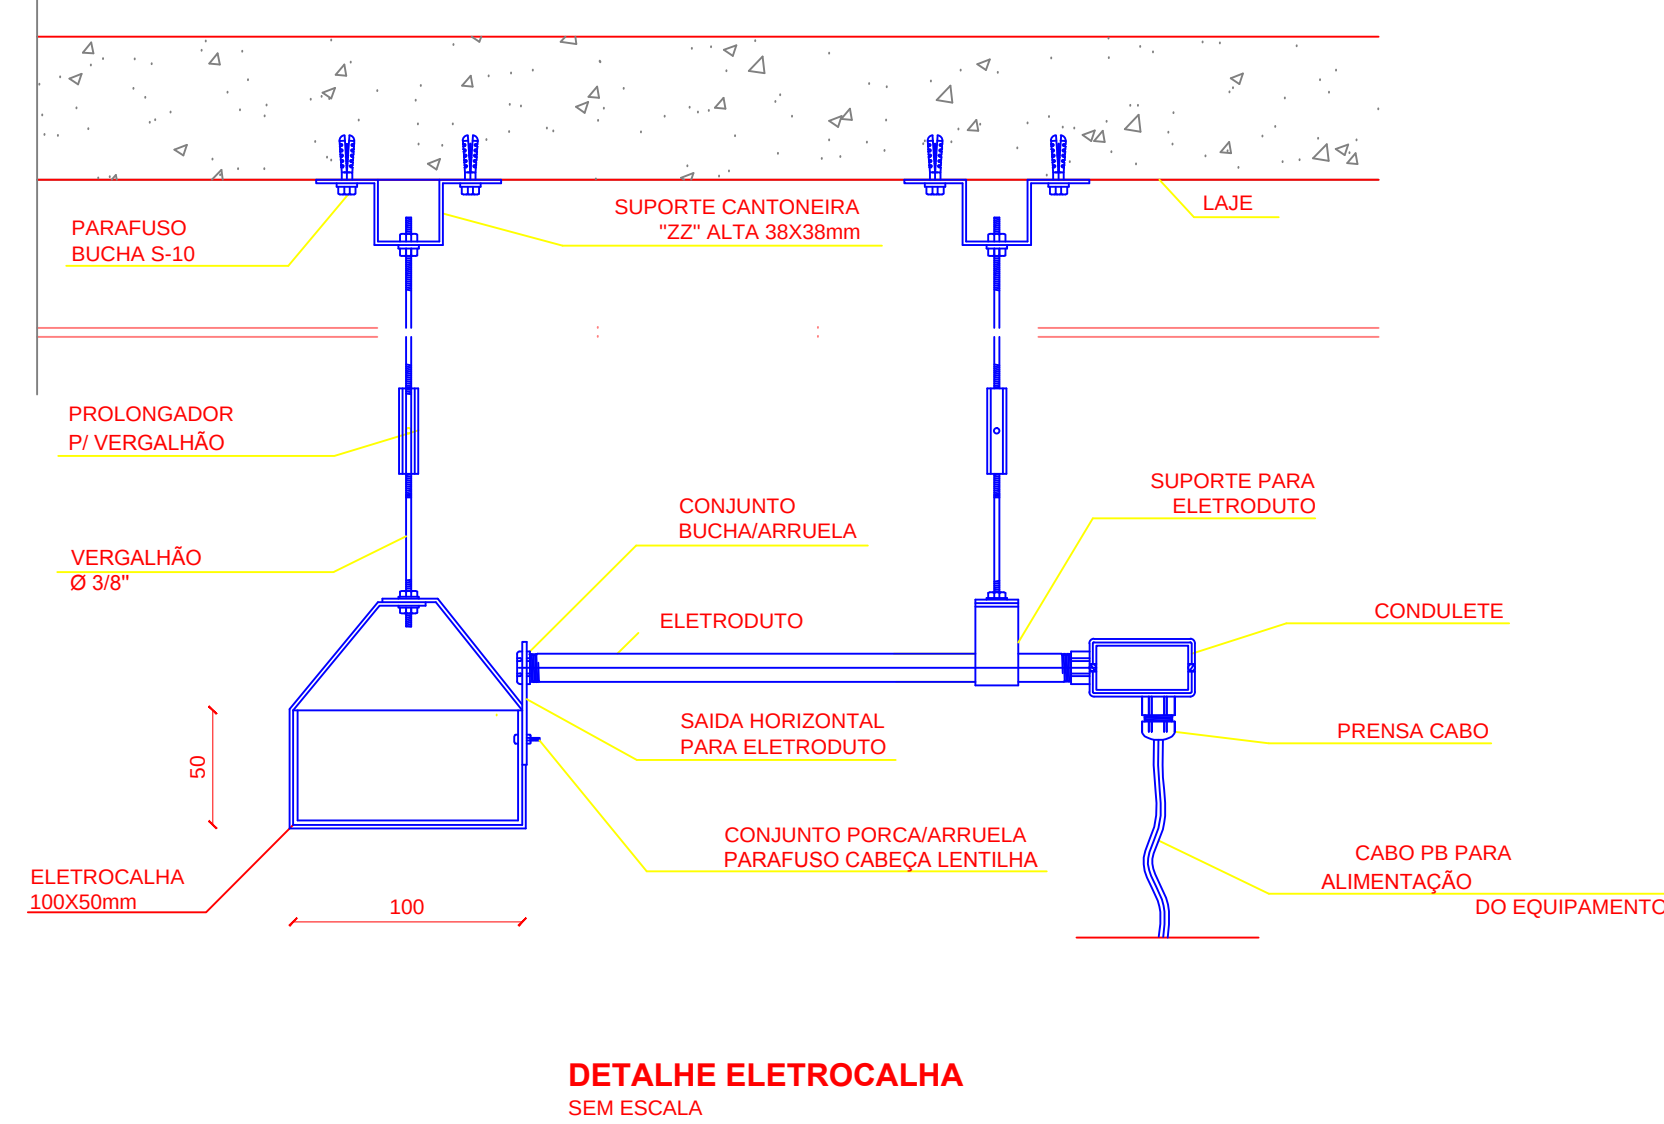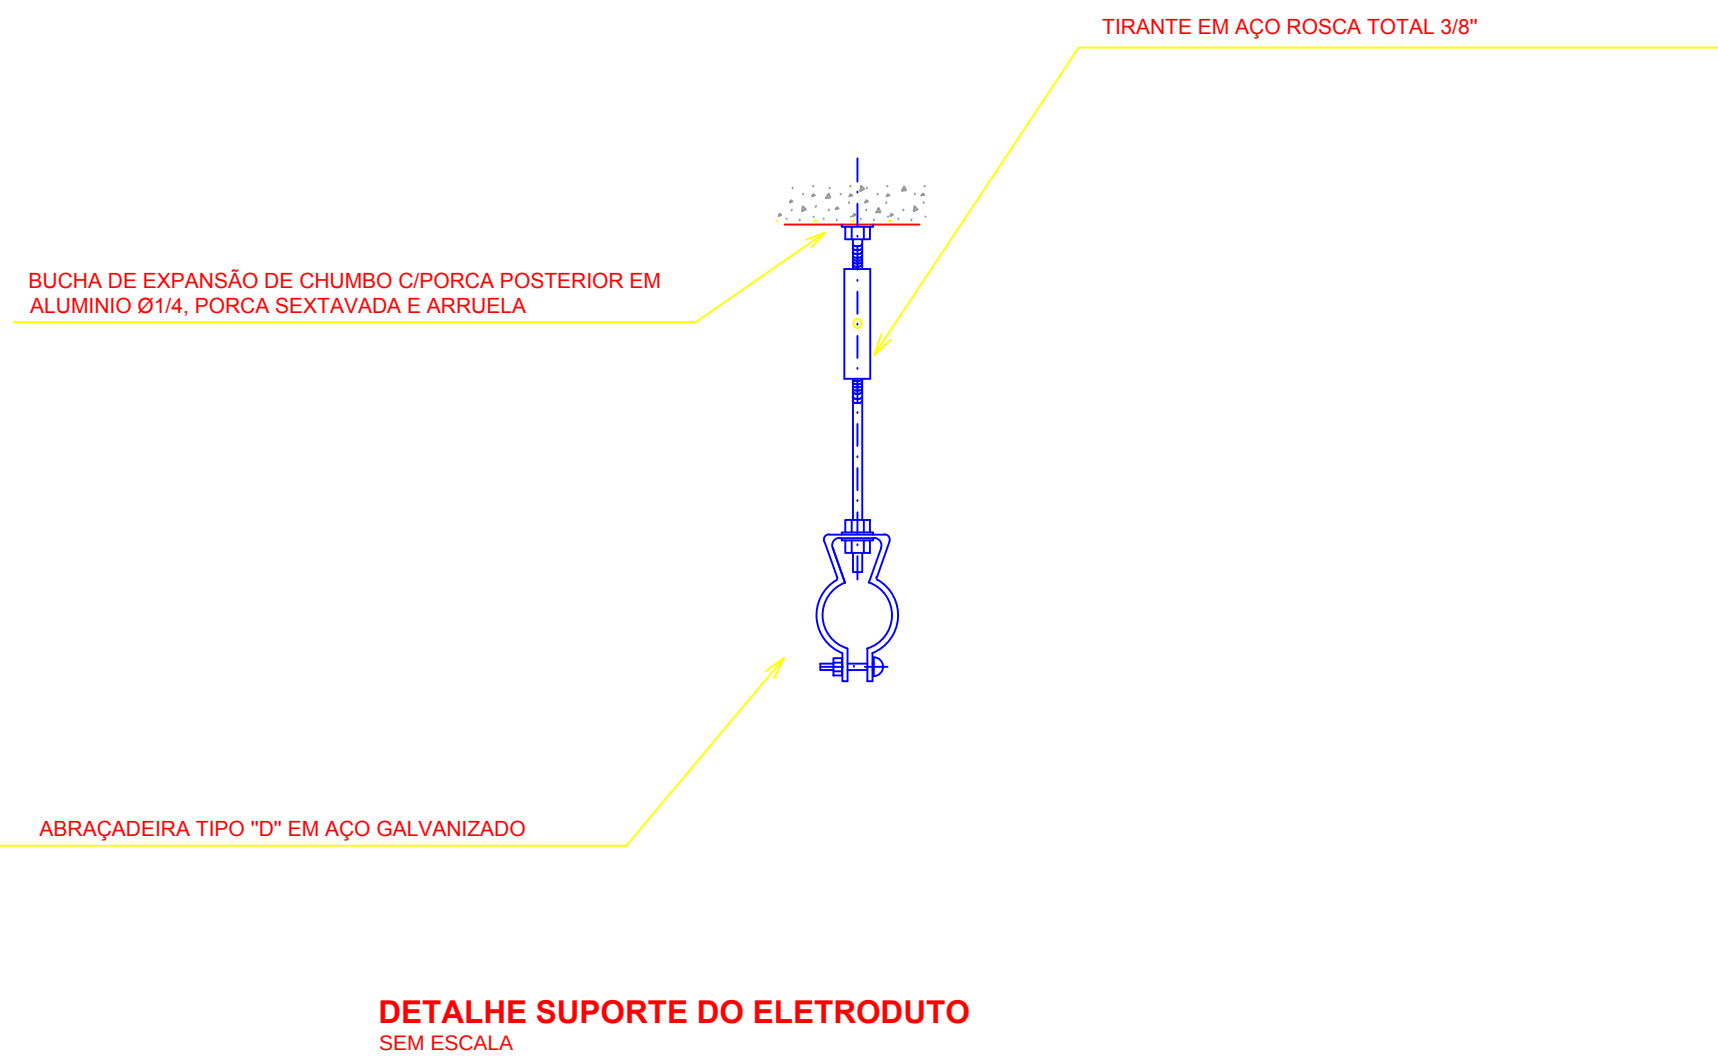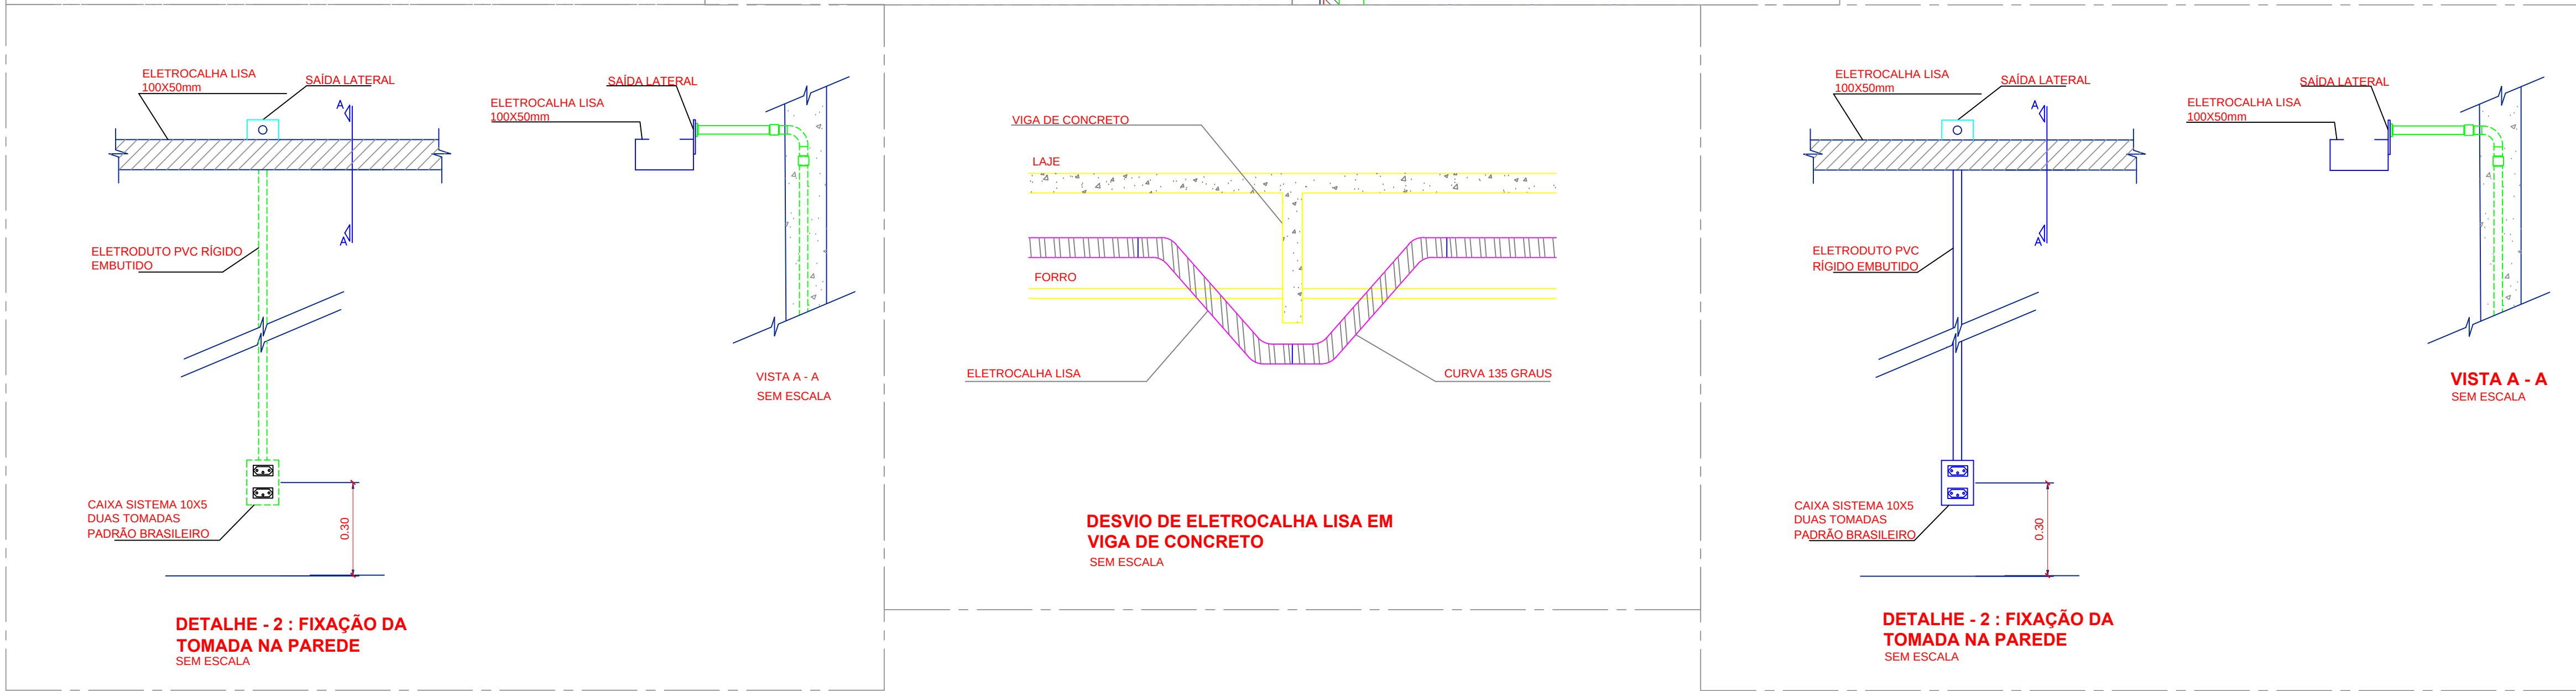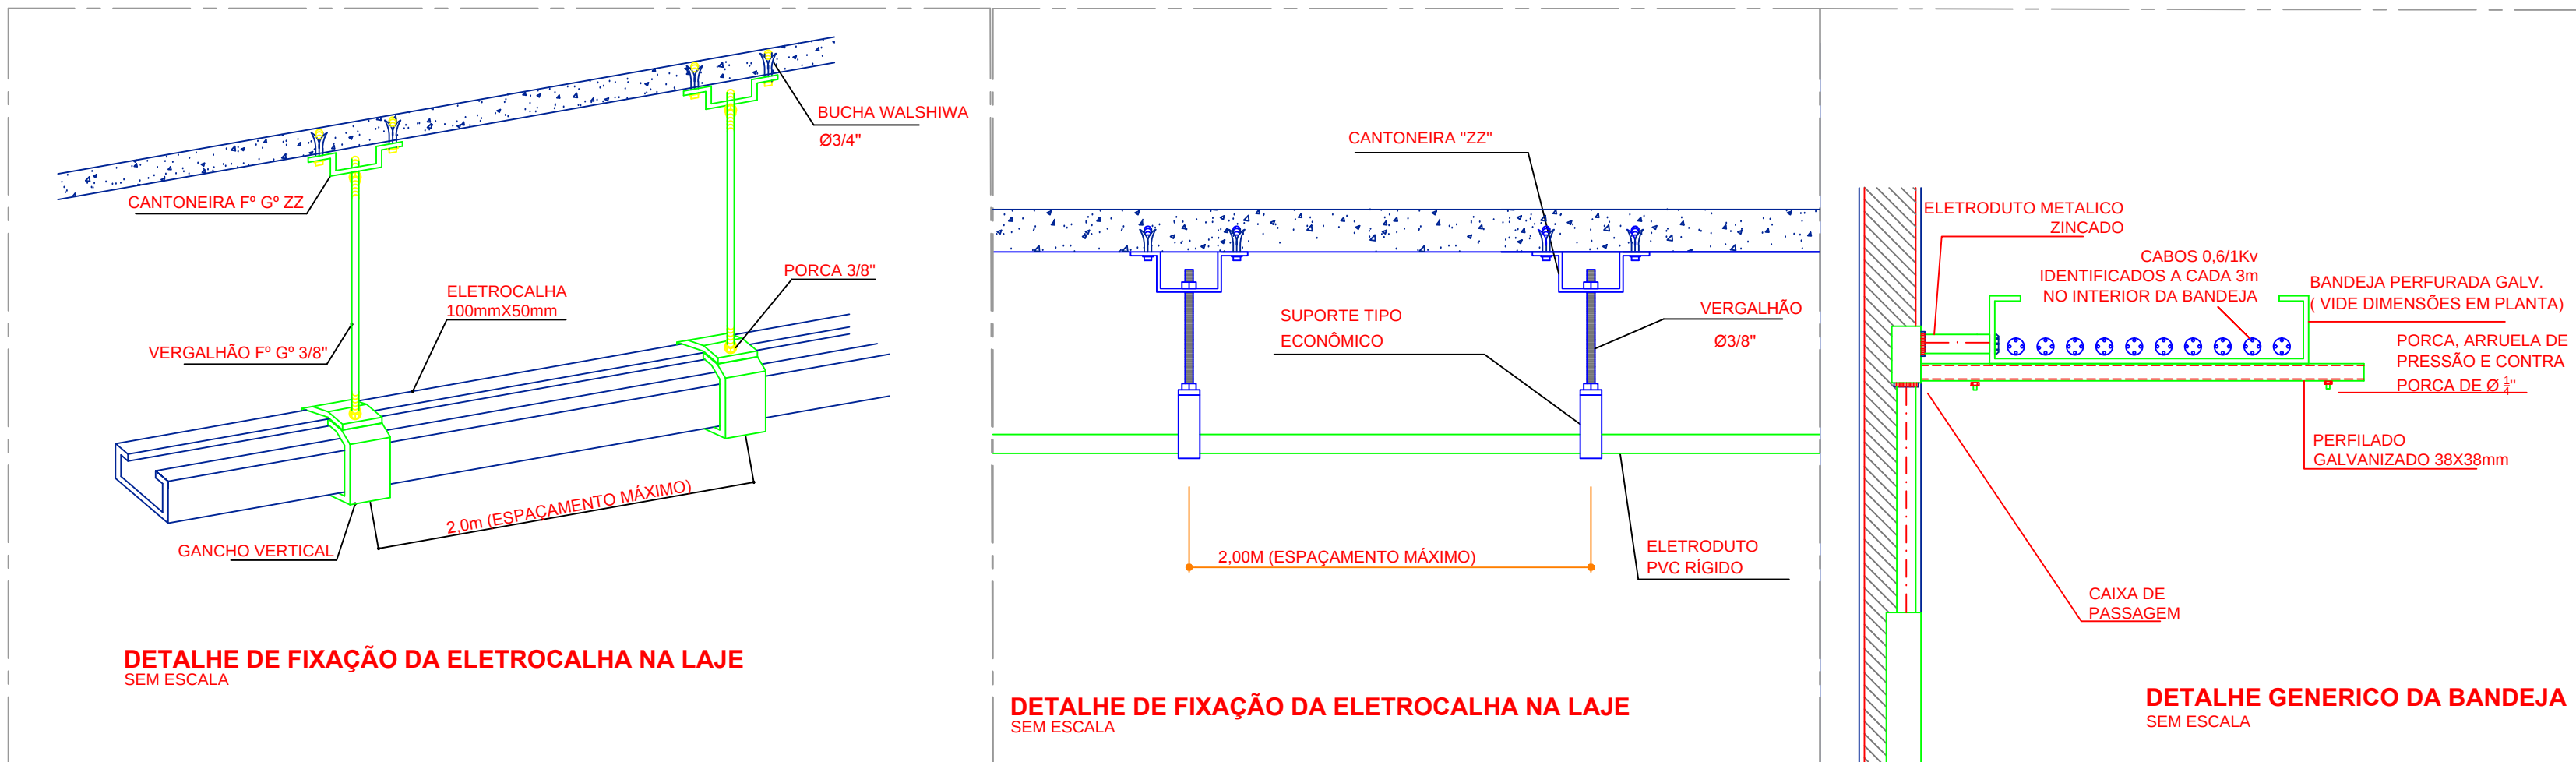

DESENHO 27

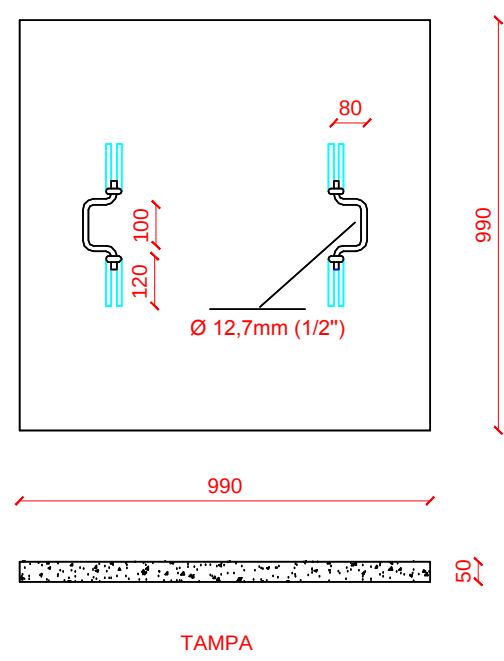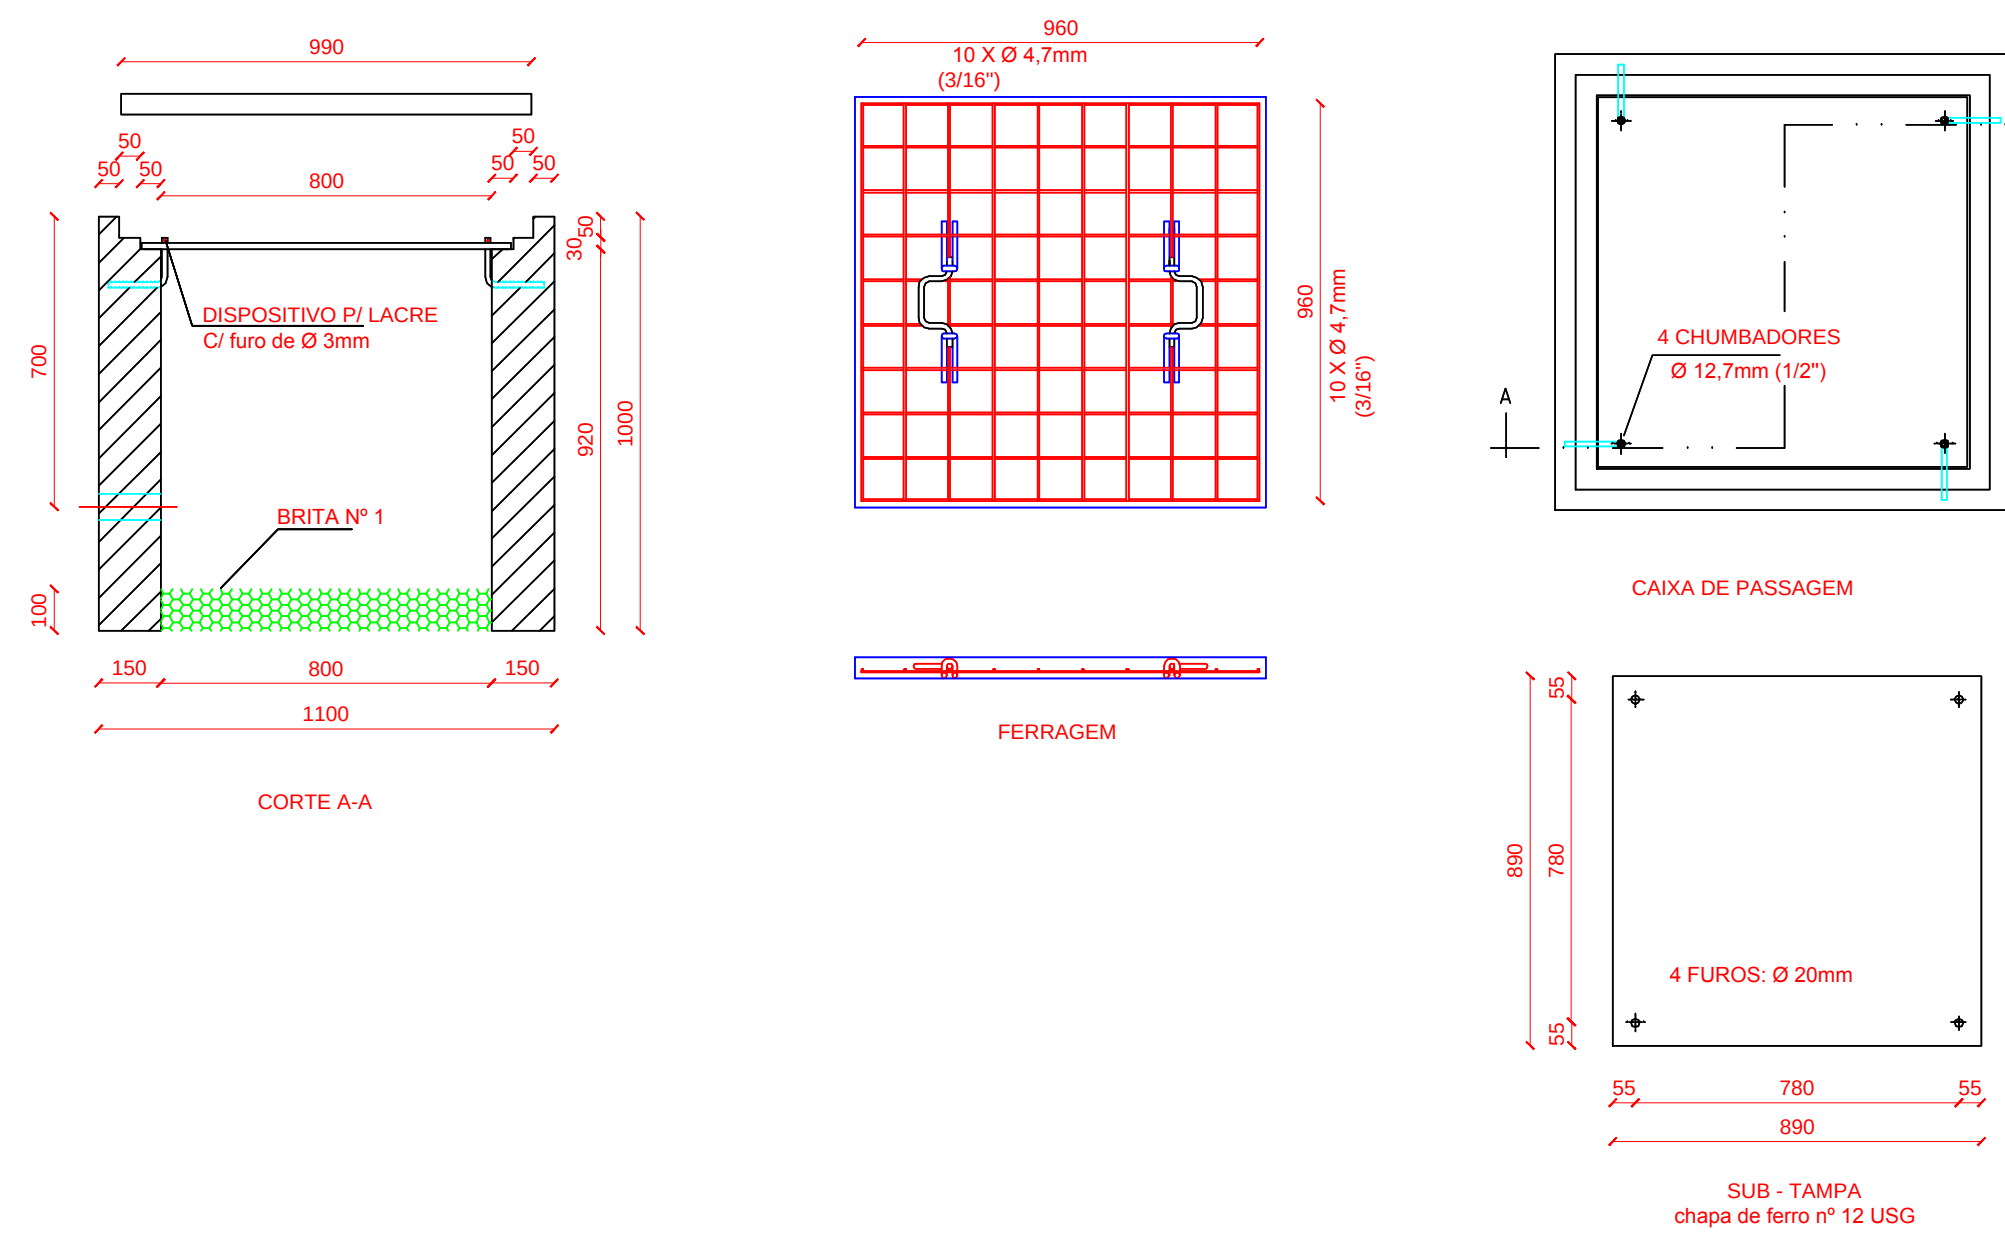

NOTAS

- 1- PAREDES DE TUJOS MACIÇOS, DE 1ª CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:8 OU CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES INTERNAS.
- 2- O DISPOSITIVO PARA LACRE SÓ É EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE PASSAM CONDUTORES TRANSPORTANDO ENERGIA NÃO MEDIDA.
- 3- TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 100kgf/cm² EM 28 DIAS.
- 4- REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESURA DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESMOLDADORA.
- 5- A SUB - TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO

NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE Ø3/4" (Ø19mm OU Ø20mm)
- 2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ØTI)
- 3- FIXAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2,5mm
- 4- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmX50mm
- 5- VER PLANTA 06/08, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:
R.01 10/09/12 AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²

Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Bairro Madalena; Cep 50720-000; Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB


PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

DETALHAMENTO

Data: 10 / 09 / 2012	Escala: sem escala	Número da prancha:
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04 10 12.dwg	06 / 08


Quadro de Cargas														
QDE1														
Circ.	Descrição	Iluminação	Tomadas	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	Obs.
		40W	150W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	
1	Iluminação	24												
2	Iluminação	19												
3	Iluminação	2	16											
4	Tomadas			12										
5	Tomadas				8									
6	Tomadas					10								
7	Tomadas						9							
8	Tomadas							5						
9	Tomadas								6					
RES.	Circuito Reserva													
RES.	Circuito Reserva													
Total		2	59	46										
Carga Demandada: 80% (18201,6 W) (20683,3 V.A)														

OBS: QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (30 MÓDULOS) - 100A
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380/220V
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES MONOFÁSICOS SKA
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES TRIFÁSICOS SKA
DISJUNTOR DR - 0,03A
CLASSE B

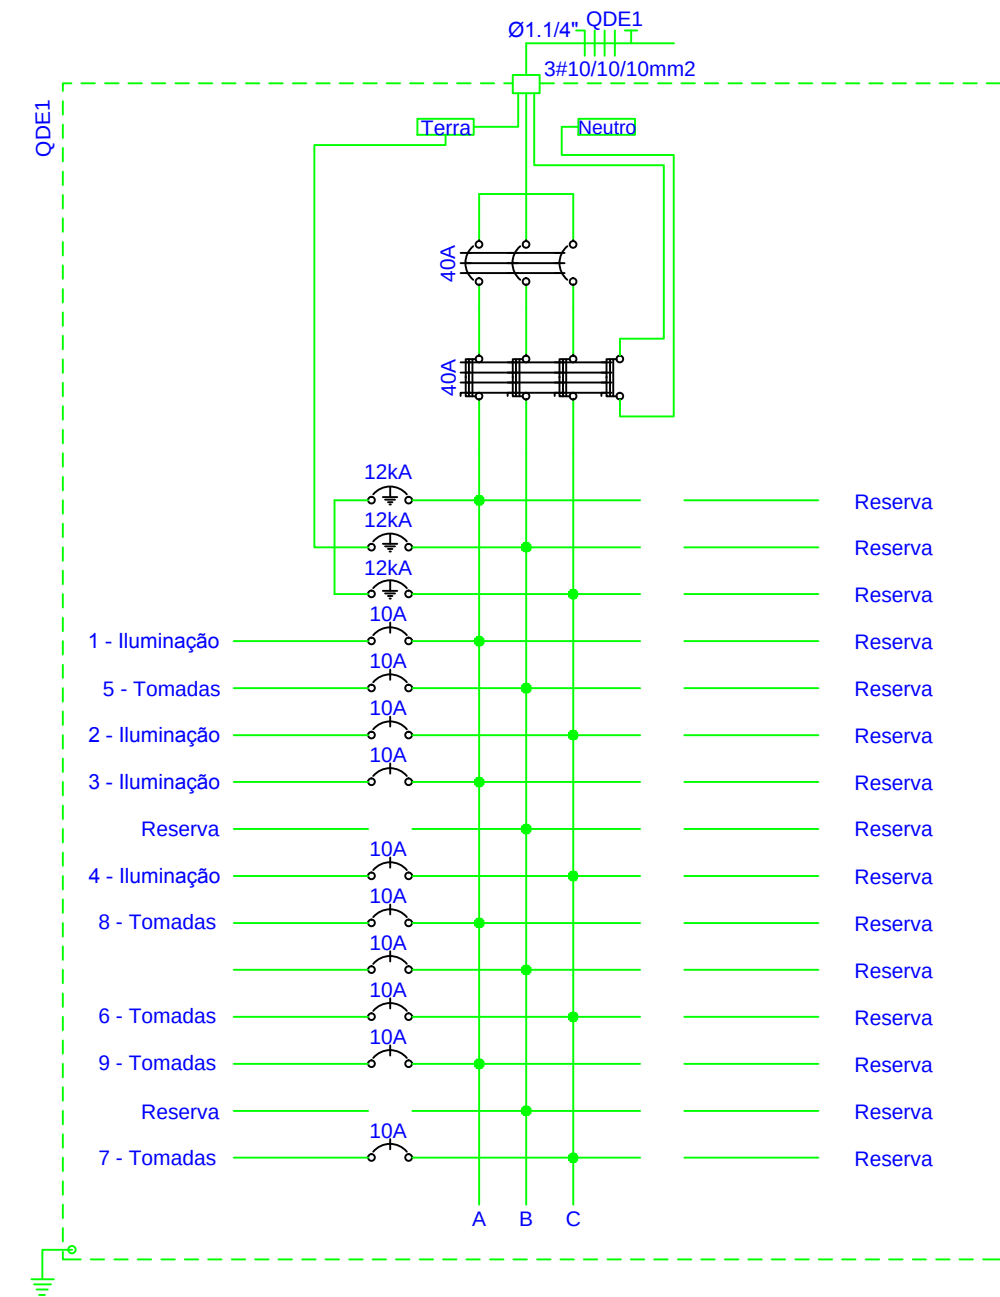


Quadro de Cargas														
QDE2														
Circ.	Descrição	Iluminação	Tomadas	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	Obs.
		40W	150W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	
10	Iluminação	4	17											
11	Iluminação			16										
12	Iluminação	2	12											
13	Tomadas				3									
14	Tomadas					1								
15	Tomadas						1							
16	Tomadas							1						
17	Tomadas								1					
18	Tomadas									1				
19	Tomadas										1			
20	Tomadas											1		
21	Tomadas												1	
22	Tomadas													1
23	Tomadas													1
24	Tomadas													1
25	Tomadas													1
26	Tomadas													1
27	Tomadas													1
28	Tomadas													1
29	Tomadas													1
30	Tomadas													1
31	Tomadas													1
32	Tomadas													1
33	Tomadas													1
34	Tomadas													1
35	Tomadas													1
36	Tomadas													1
37	Tomadas													1
RES.	Circuito Reserva													
RES.	Circuito Reserva													
Total		2	4	47	44	8	1	4	5229,9	9893,2	80%	84,54	3	100A
Carga Demandada: 80% (54.319,2 W) (57.842,3 V.A)														

OBS: QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (40 MÓDULOS) - 100A
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380/220V
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES MONOFÁSICOS SKA
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES TRIFÁSICOS SKA
DISJUNTOR DR - 0,03A
CLASSE B

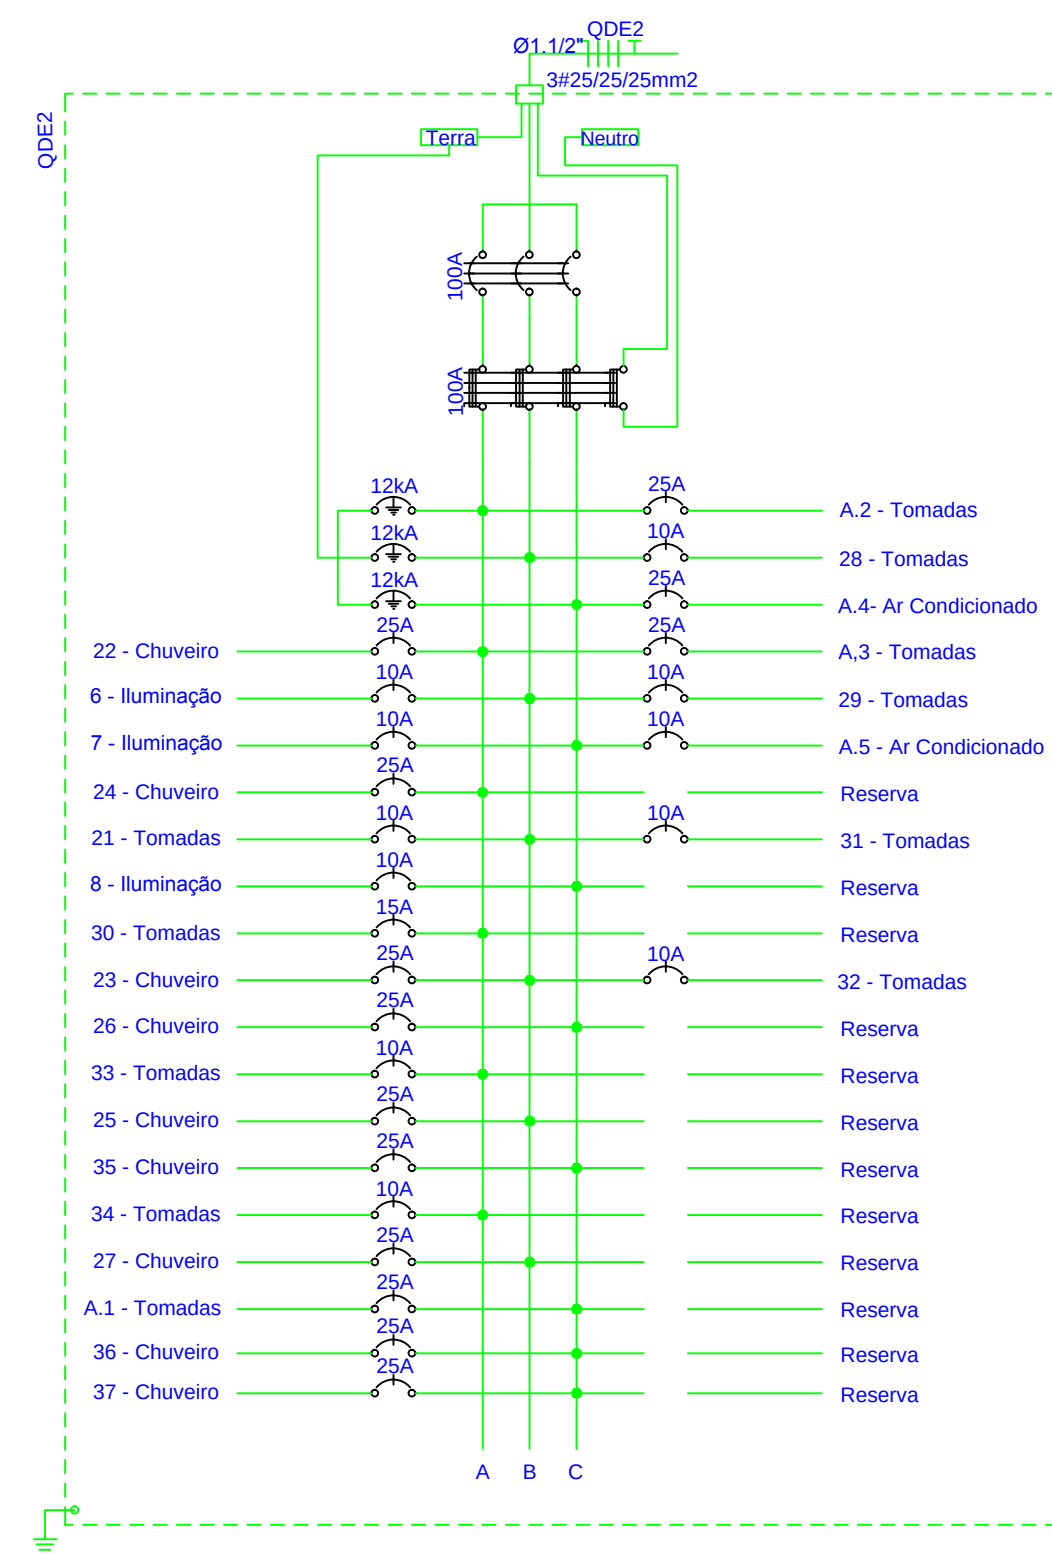


Quadro de Cargas														
QDE1														
Circ.	Descrição	Iluminação	Tomadas	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	QDE1	Obs.
		40W	150W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	
Q1.1	Circuito Q1.1	2												
Q1.2	Circuito Q1.2	2												
Q1.3	Circuito Q1.3	2												
Q1.4	Circuito Q1.4	2												
Q1.5	Circuito Q1.5	2												
Q1.6	Circuito Q1.6	2												
Q1.7	Circuito Q1.7	2												
Q1.8	Circuito Q1.8	2												
RES.	Circuito Reserva													
RES.	Circuito Reserva													
Total		16												
Carga Demandada: 80% (5120,0 W) (5389,5 V.A)														

OBS: QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (30 MÓDULOS) - 100A
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380/220V
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES MONOFÁSICOS SKA
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES TRIFÁSICOS SKA
DISJUNTOR DR - 0,03A
CLASSE B

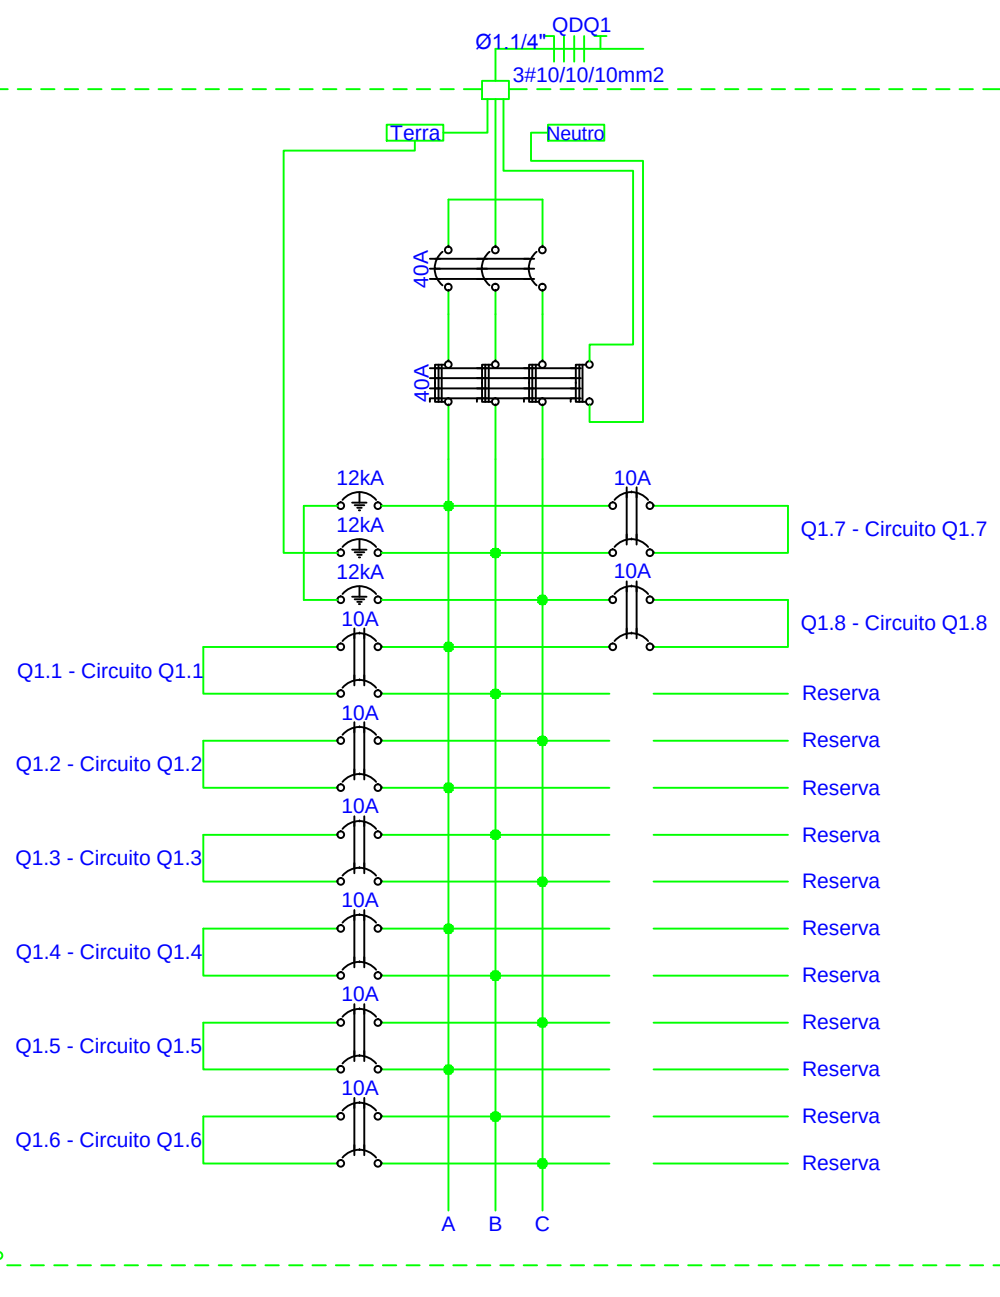


Quadro de Cargas														
QDE2														
Circ.	Descrição	Iluminação	Tomadas	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	QDE2	Obs.
		40W	150W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	
QDE1	Quadro: QDE1													
QDE2	Quadro: QDE2													
QDE3	Quadro: QDE3													
QDE4	Quadro: QDE4													
QDE5	Quadro: QDE5													
QDE6	Quadro: QDE6													
QDE7	Quadro: QDE7													
QDE8	Quadro: QDE8													
QDE9	Quadro: QDE9													
QDE10	Quadro: QDE10													
QDE11	Quadro: QDE11													
QDE12	Quadro: QDE12													
QDE13	Quadro: QDE13													
QDE14	Quadro: QDE14													
QDE15	Quadro: QDE15													
QDE16	Quadro: QDE16													
QDE17	Quadro: QDE17													
QDE18	Quadro: QDE18													
QDE19	Quadro: QDE19													
QDE20	Quadro: QDE20													
QDE21	Quadro: QDE21													
QDE22	Quadro: QDE22													
QDE23	Quadro: QDE23													
QDE24	Quadro: QDE24													
QDE25	Quadro: QDE25													
QDE26	Quadro: QDE26													
QDE27	Quadro: QDE27													
QDE28	Quadro: QDE28													
QDE29	Quadro: QDE29													
QDE30	Quadro: QDE30													
QDE31	Quadro: QDE31													
QDE32	Quadro: QDE32													
QDE33	Quadro: QDE33													
QDE34	Quadro: QDE34													
QDE35	Quadro: QDE35													
QDE36	Quadro: QDE36													
QDE37	Quadro: QDE37													
QDE38	Quadro: QDE38													
QDE39	Quadro: QDE39													
QDE40	Quadro: QDE40													
QDE41	Quadro: QDE41													
QDE42	Quadro: QDE42													
QDE43	Quadro: QDE43													
QDE44	Quadro: QDE44													
QDE45	Quadro: QDE45													
QDE46	Quadro: QDE46													
QDE47	Quadro: QDE47													
QDE48	Quadro: QDE48													
QDE49	Quadro: QDE49													
QDE50	Quadro: QDE50													
QDE51	Quadro: QDE51													
QDE52	Quadro: QDE52													
QDE53	Quadro: QDE53													
QDE54	Quadro: QDE54													
QDE55	Quadro: QDE55													
QDE56	Quadro: QDE56													
QDE57	Quadro: QDE57													
QDE58	Quadro: QDE58													
QDE59	Quadro: QDE59													

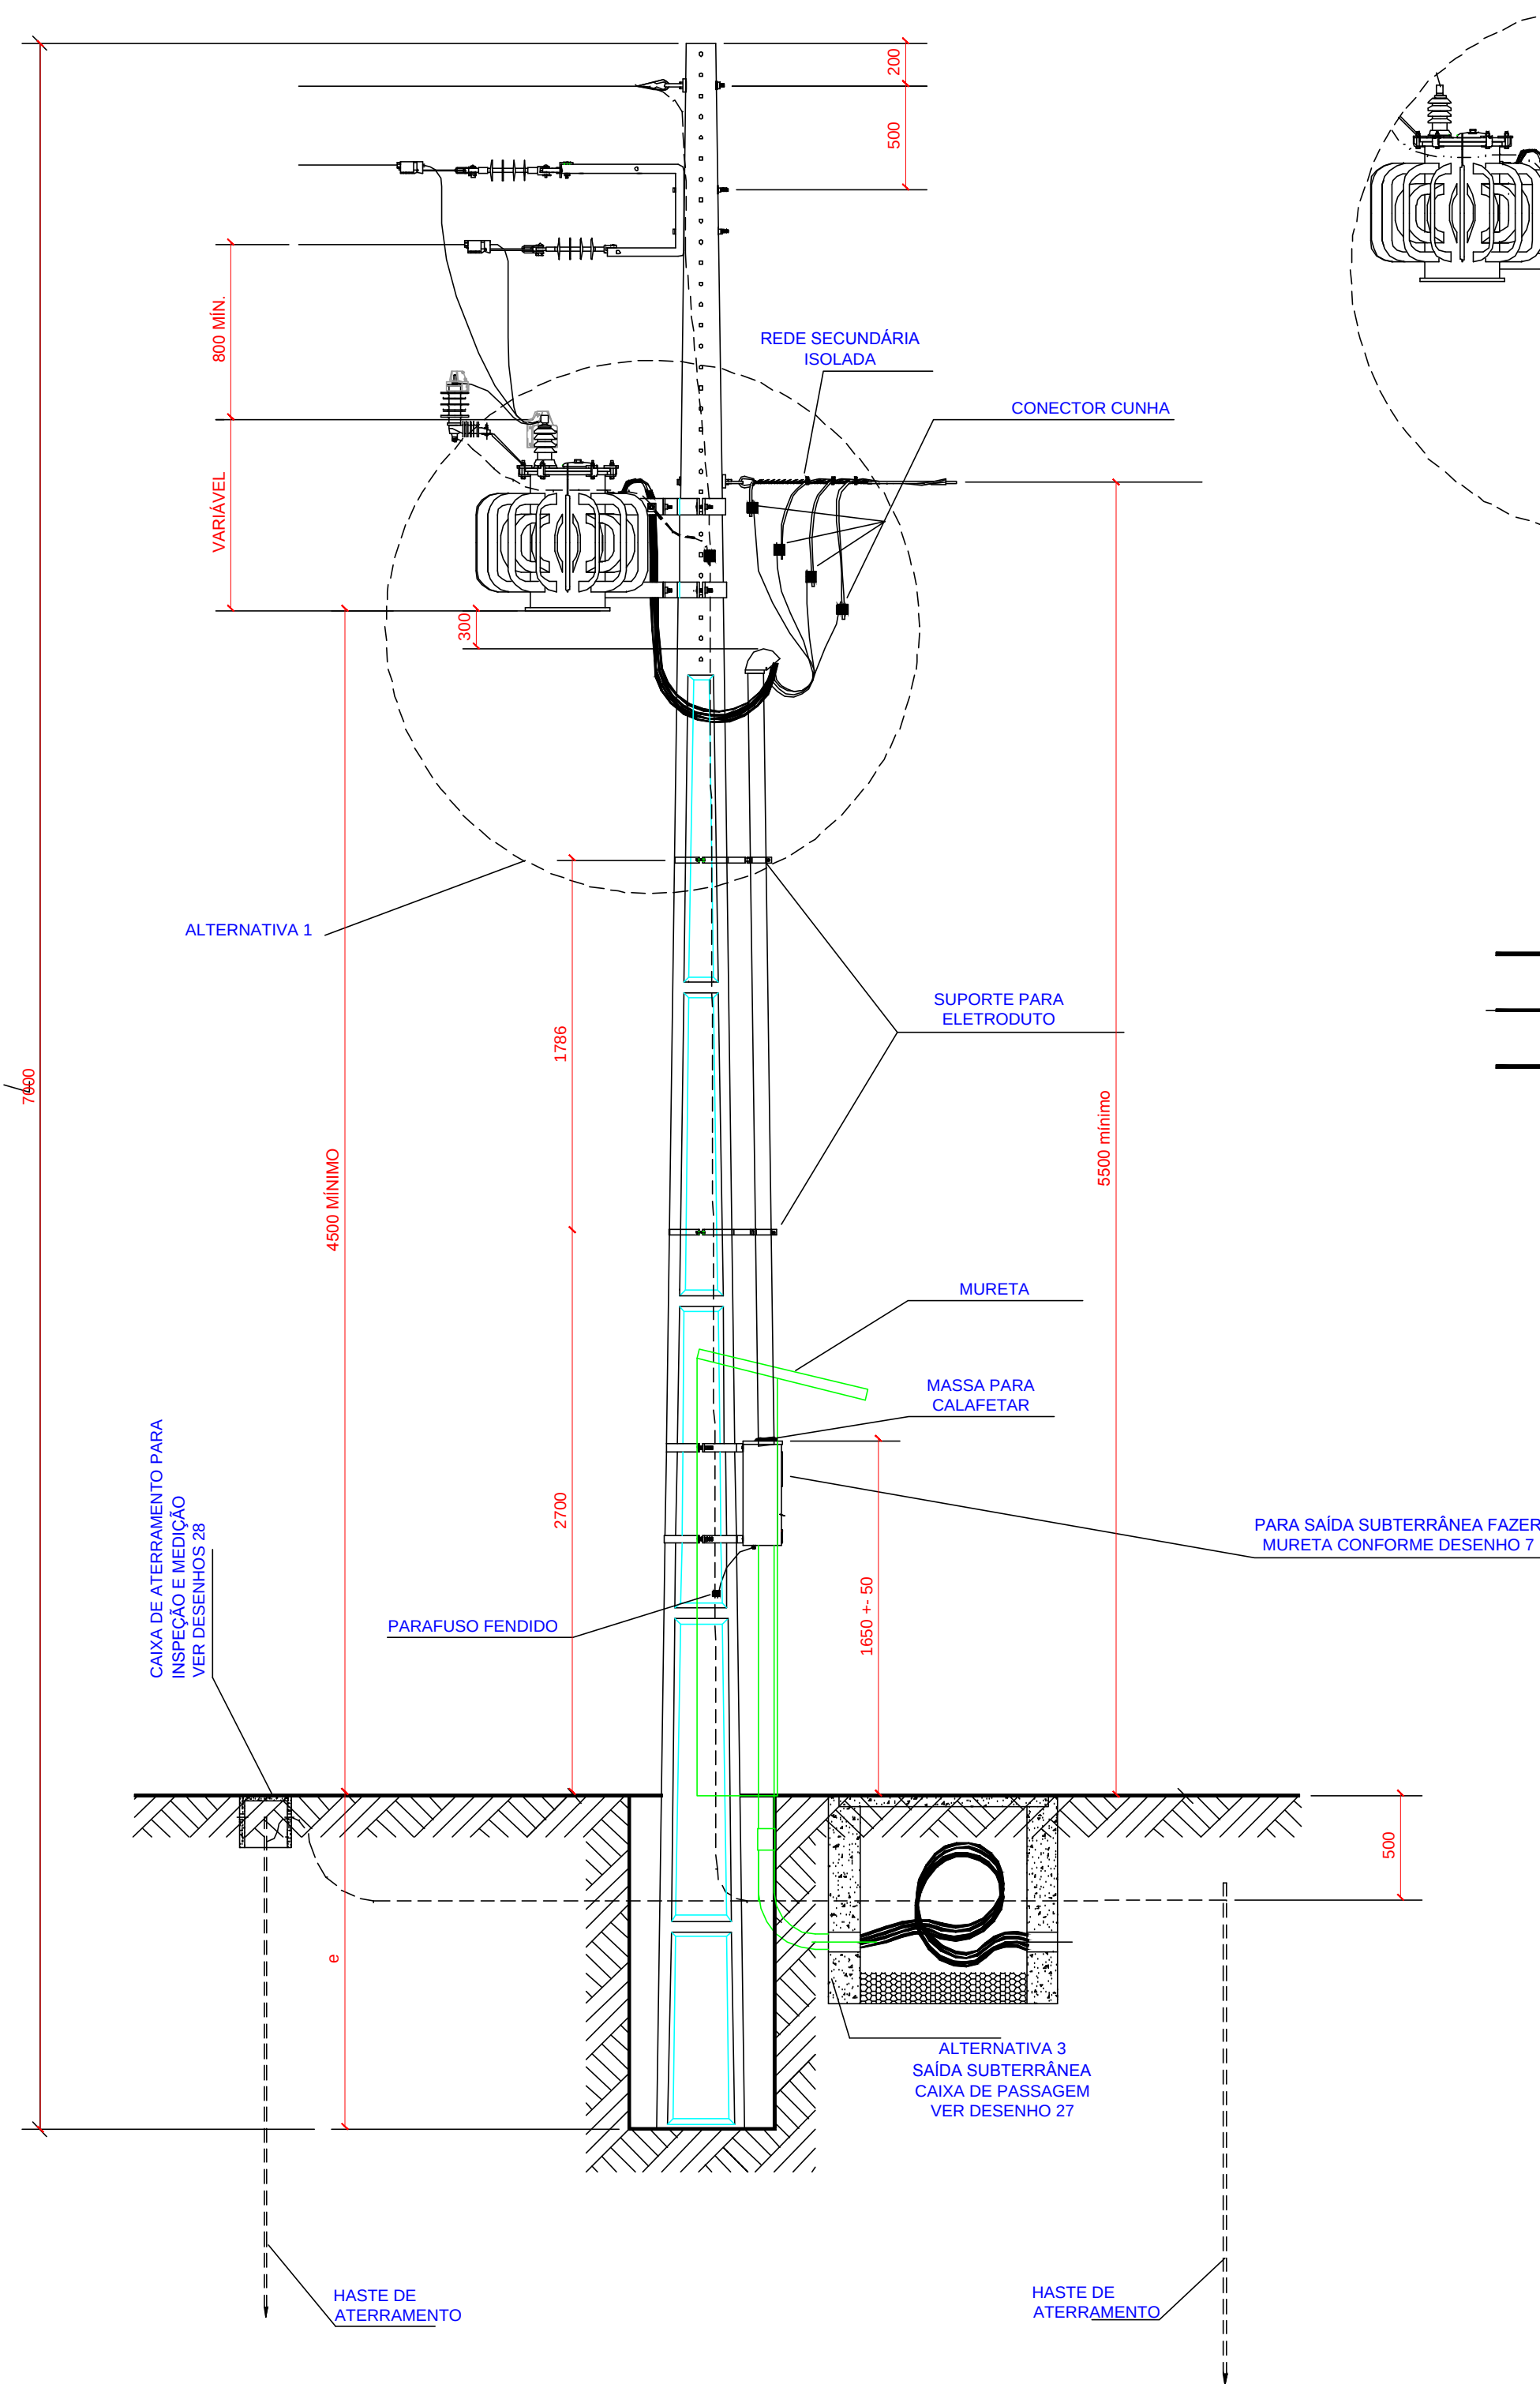


- NOTAS**
- 1- AFASTAMENTOS MÍNIMOS DA AT E BT AO SOLO, 7000 mm
 - 2- POSTE DE TIPO CIRCULAR 600 GdN
 - 3- ATERRAMENTO, VER ITEM 11.
 - 4- A PROFUNDIDADE DE ENGASTAMENTO SERÁ: $e = \frac{L(D_{10})}{100}$ (e= ENGASTAMENTO, L= COMPRIMENTO DO POSTE)
 - 5- A CHAVE FUSÍVEL DEVERÁ SER INSTALADA NA ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO
 - 6- PARA ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA, VER NTD - 17
 - 7- OS PARA - RAIOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO TANQUE DO TRANSFORMADOR.


DIAGRAMA UNIFILAR SEM ESCALA

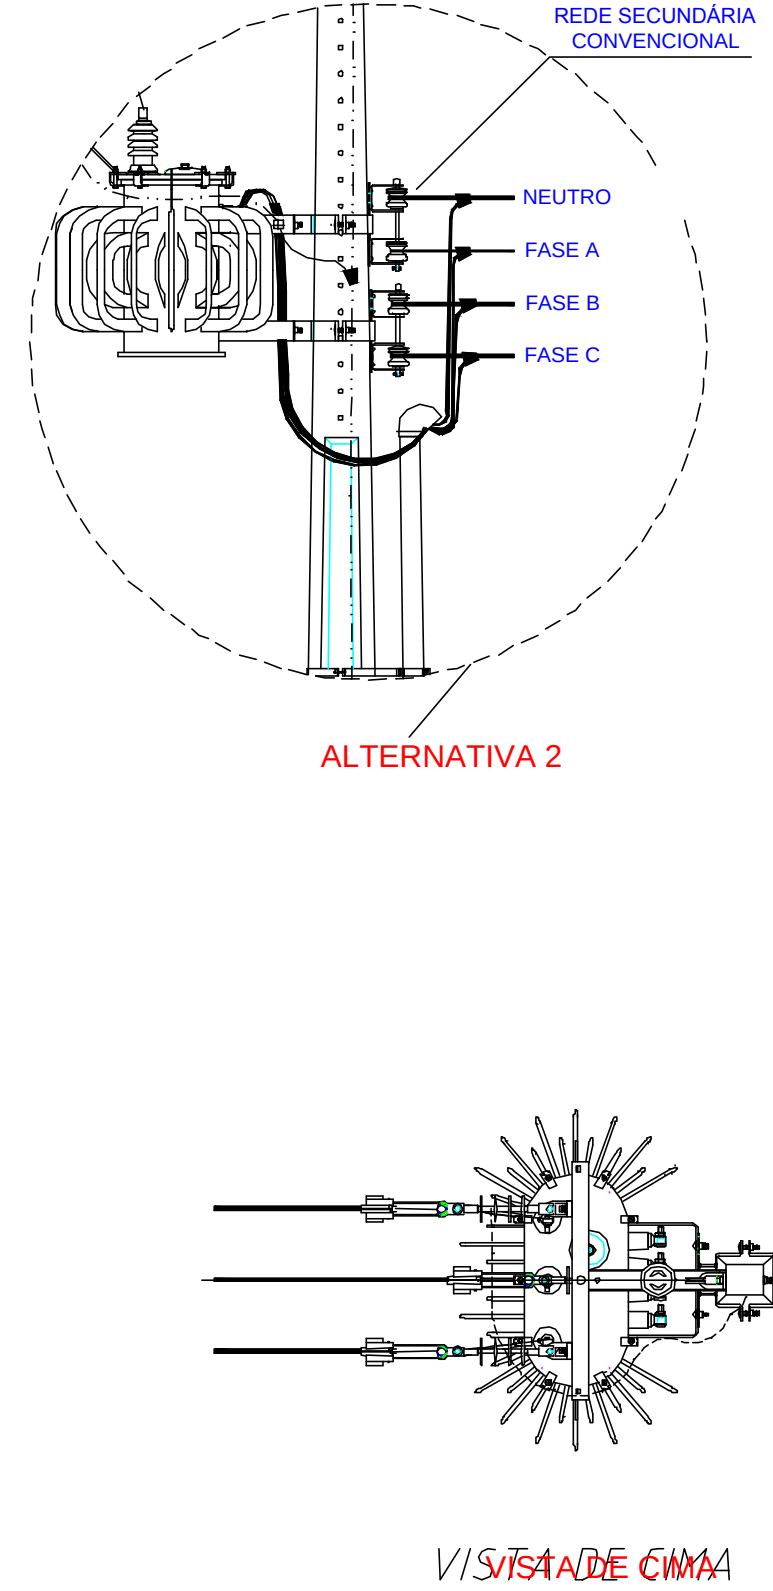


ALTERNATIVA 2

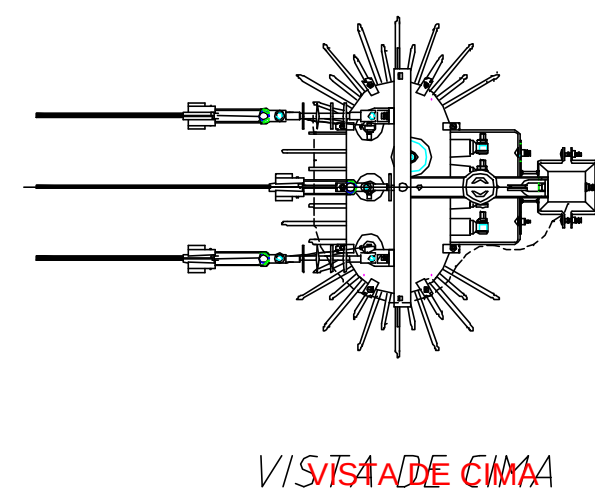

VISÃO DE CIMA

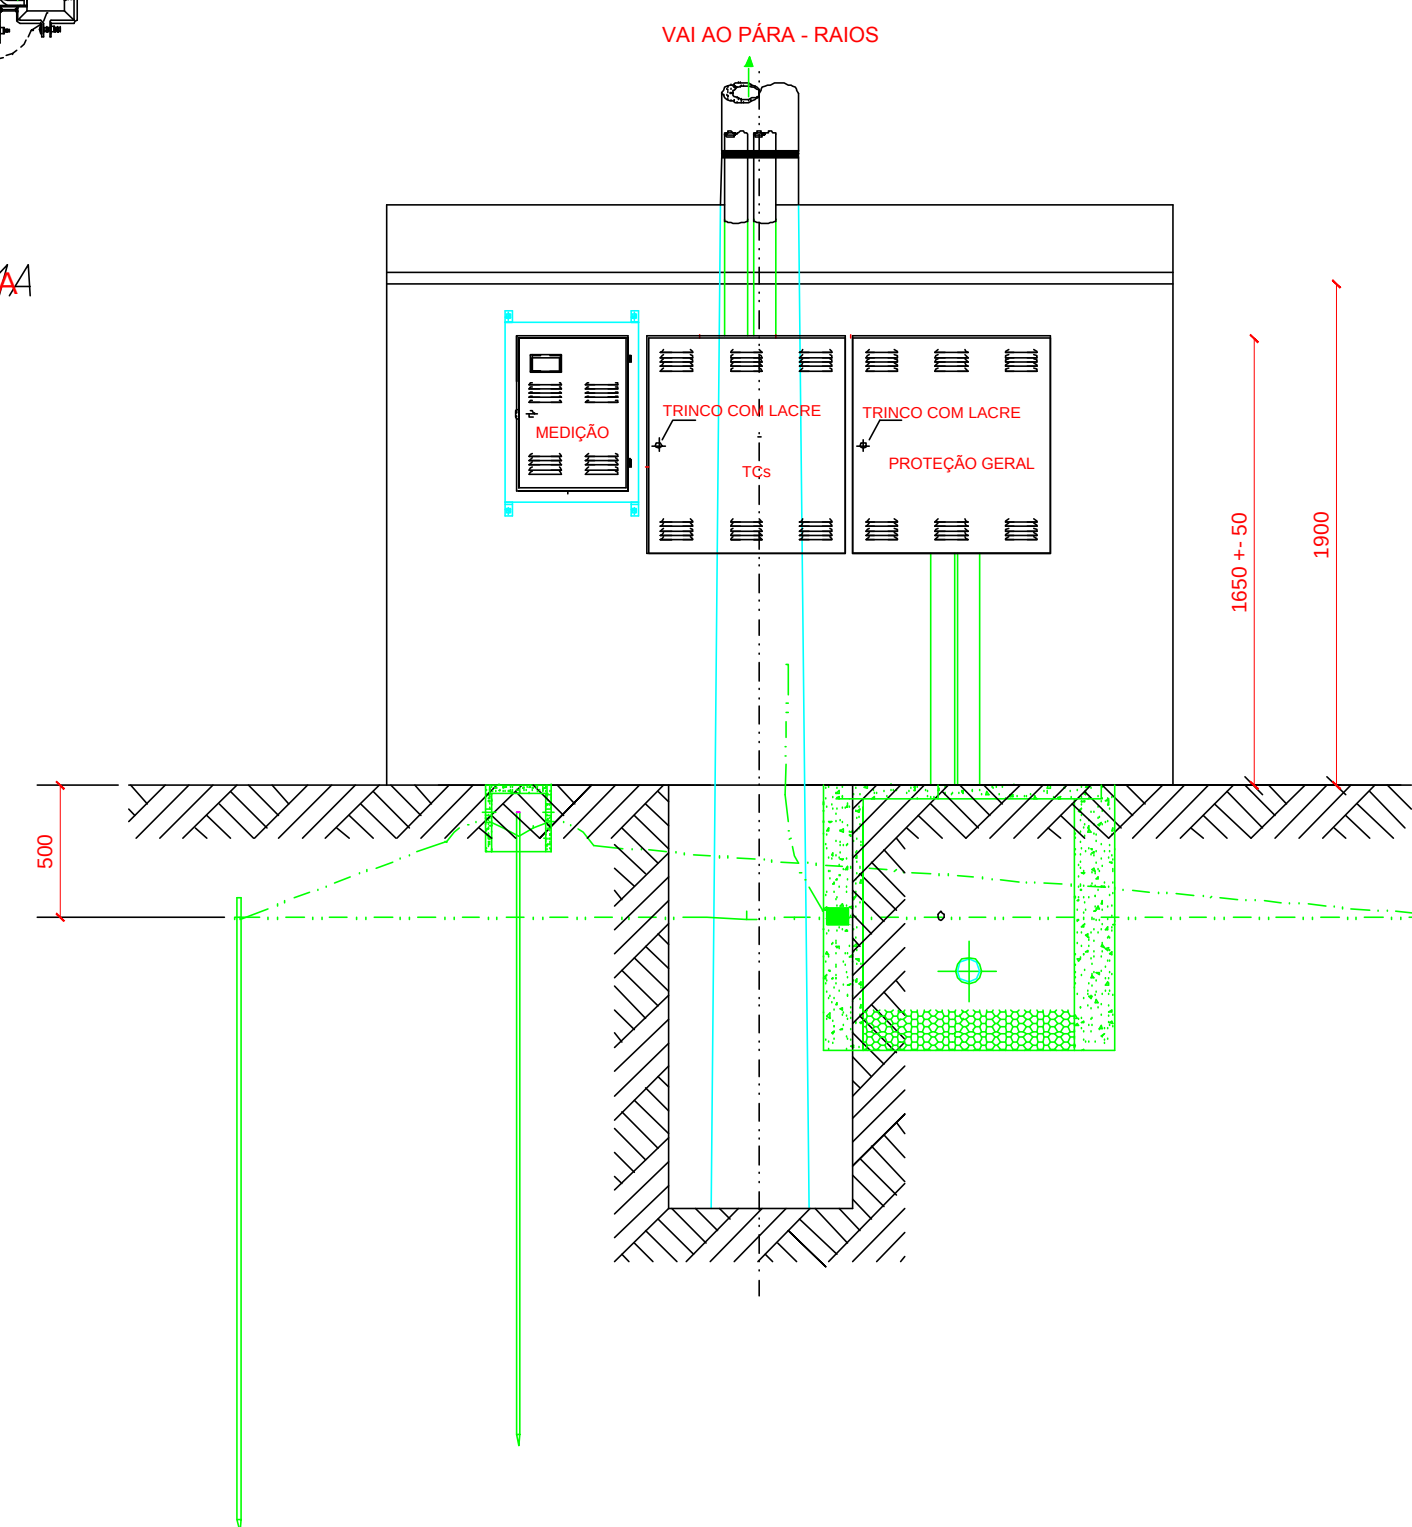


- NOTAS**
- 1- AS DIMENSÕES DAS CAIXAS PARA TcX E PROTEÇÃO GERAL, EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR, SÃO AS SEGUINTES:
TRANSFORMADOR DE 225 KVA = 750 X 820 X 266 mm

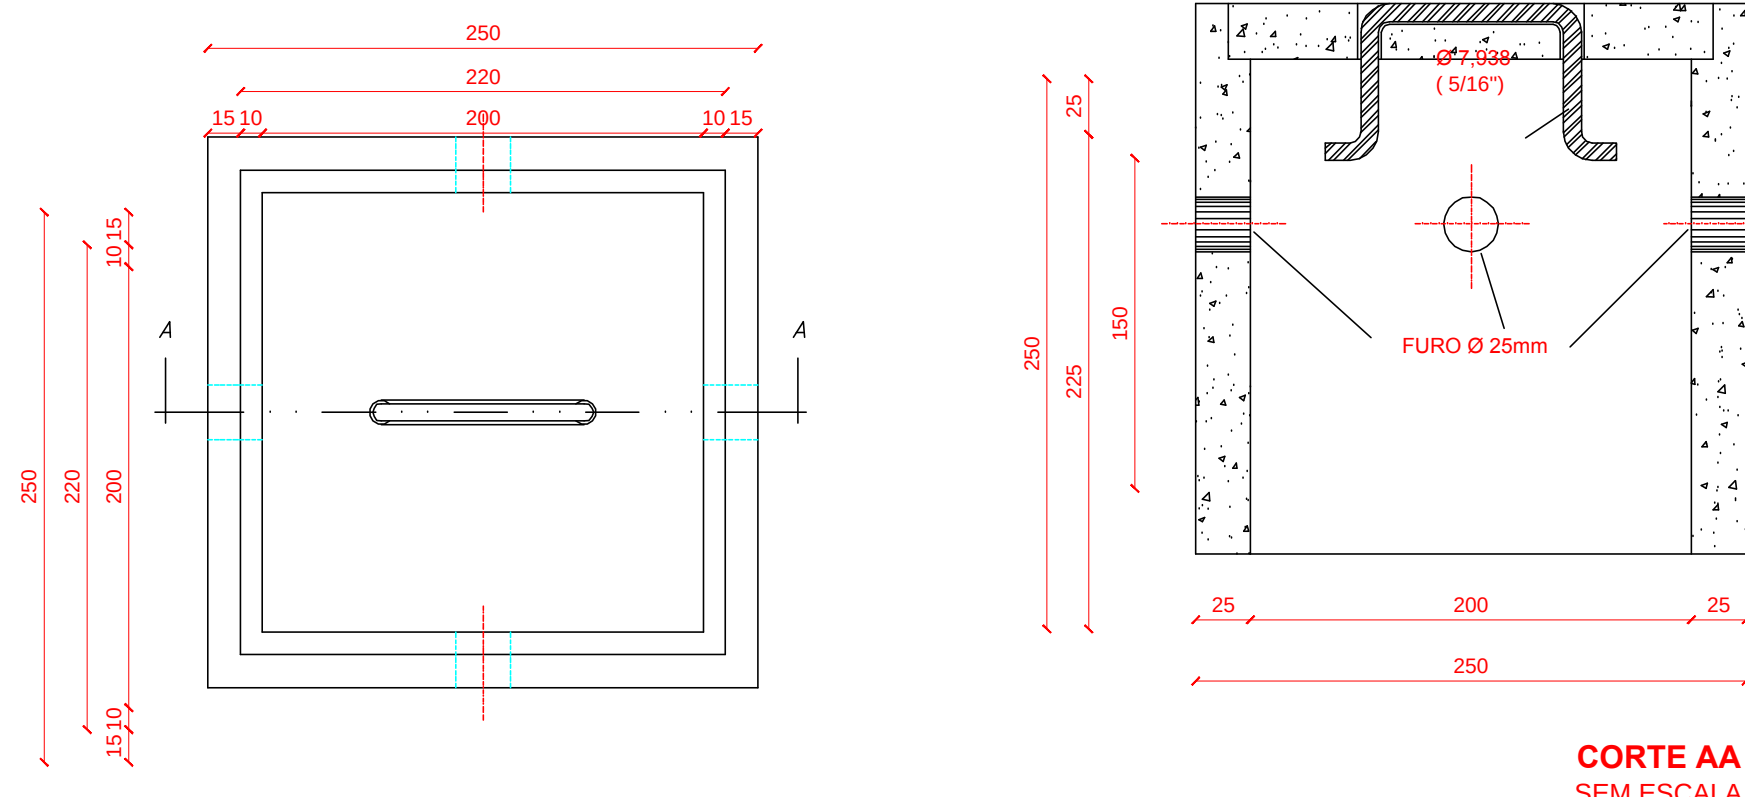

- NOTAS**
- DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES INTERNAS, PODERÃO SER CONSTRUÍDAS EM ALVENARIA.


DESENHO 27

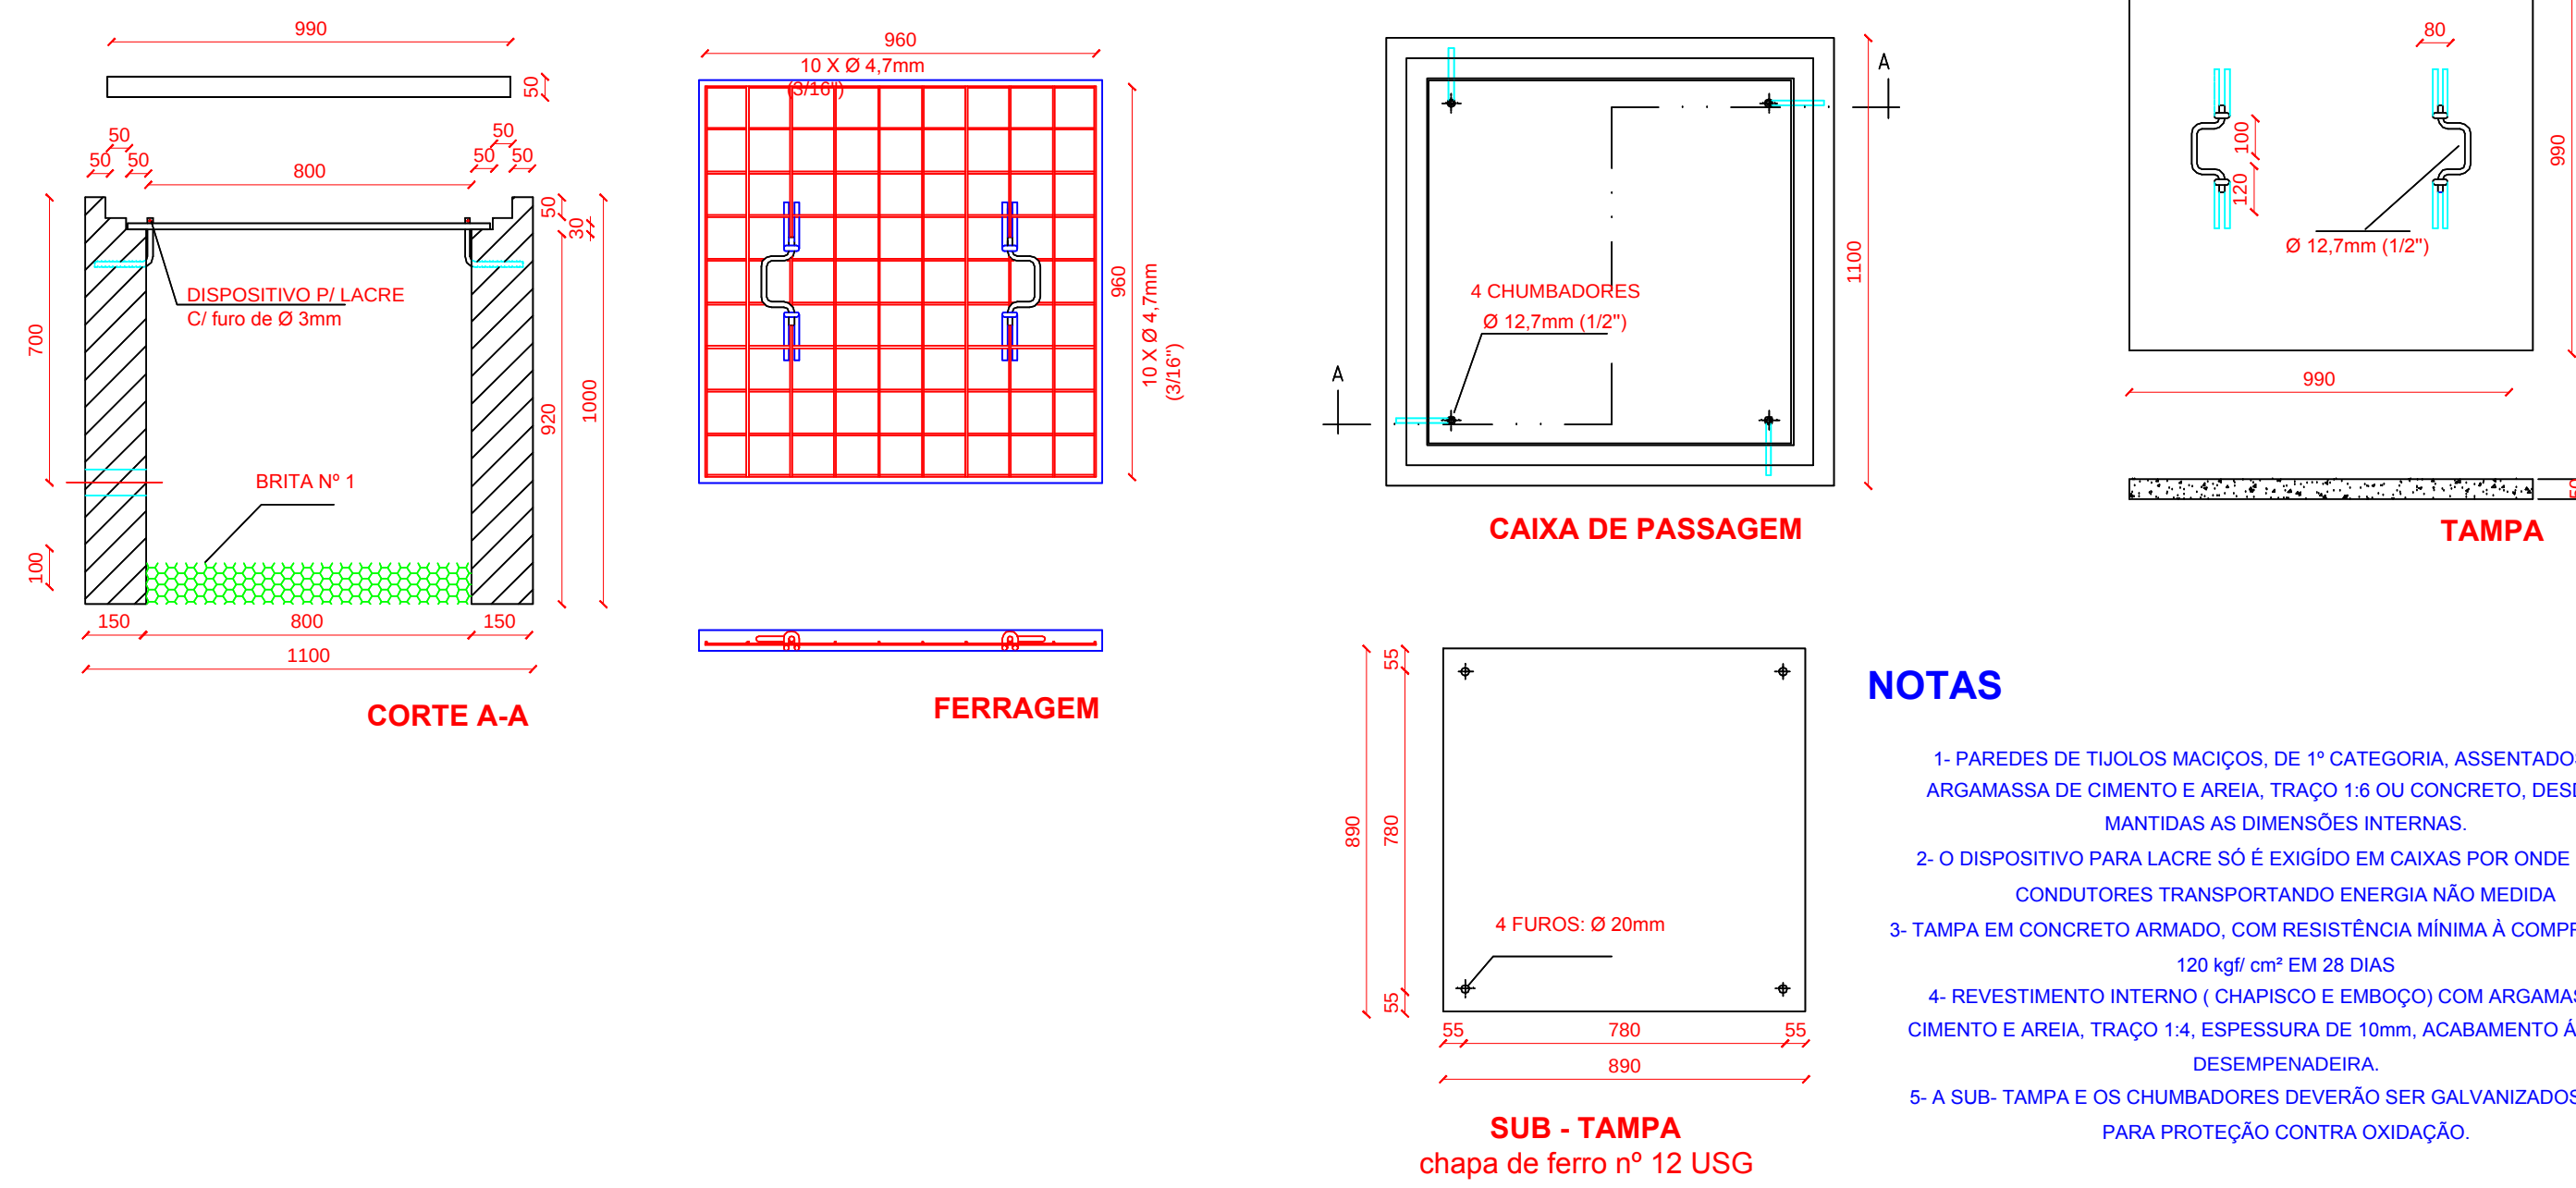

- NOTAS**
- 1- PAREDES DE TUDO OS MACIÇOS, DE 1ª CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 OU CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES INTERNAS.
 - 2- O DISPOSITIVO PARA LACRE SÓ É EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE PASSAM CONDUTORES TRANSPORTANDO ENERGIA NÃO MEDIDA
 - 3- TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 120 kgf/cm² EM 28 DIAS
 - 4- REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESURA DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESPENHADERA.
 - 5- A SUB- TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.


SUB - TAMPA
chapa de ferro nº 12 USG

MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA
DESENHO 7

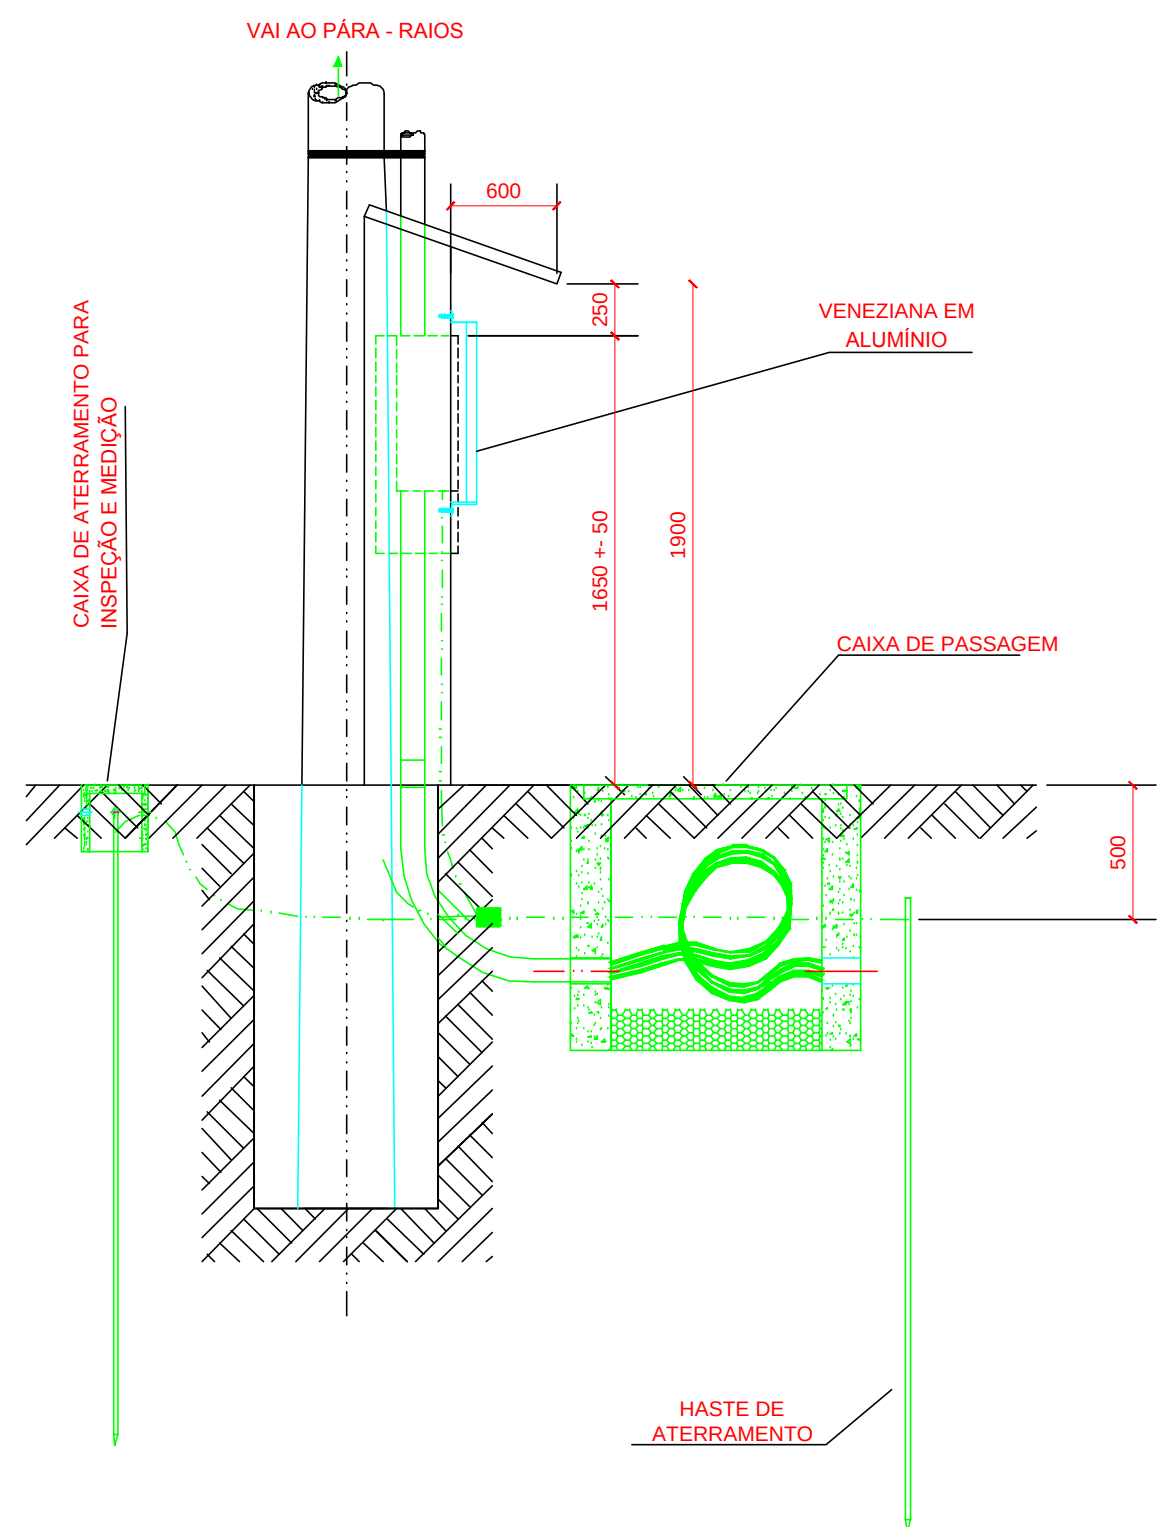

POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T OU CIRCULAR

DESENHO 28

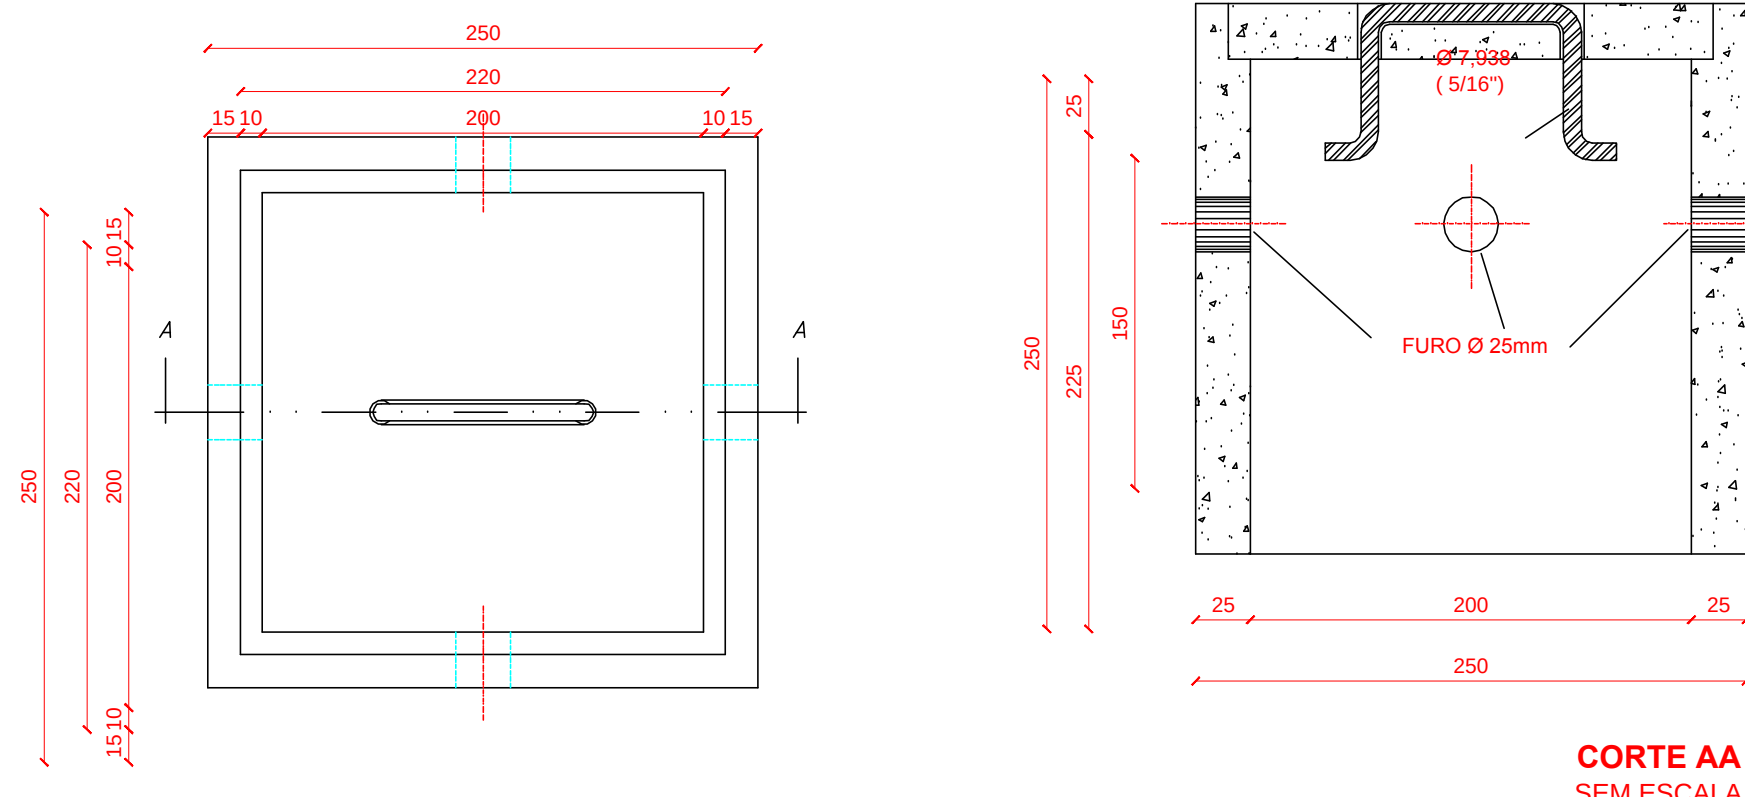

CORTE AA
SEM ESCALA

NOTAS

- 1- ELETRODUTO SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÁ DE 3/4" (19mm OU 20mm)
- 2- VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTL)
- 3- FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SERÁ 2,5mm²
- 4- ELETROCALHA NÃO COTADA 100mmX50mm
- 5- VER PLANTA 06/08, PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO

LEGENDA



REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R.01	27/01/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA DIRCON.
R.02	23/08/12	RETIRADA DOS PROJETOS QUE FARÃO PARTE DE OUTRA ETAPA DO COMPLEXO, DEMARCANDO APENAS ÁREA DE IMPLANTAÇÃO E ACRÉSCIMO DAS ÁREAS REFERENTES AO SOLO NATURAL, SOLICITADOS PELA URB.
R.03	10/09/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Cavangá, 653, Bairro Madalena, Cep 50720-000, Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

SUBESTAÇÃO MEDIÇÃO DETALHAMENTO DE CAIXAS DE PASAGEM

Data: 10 / 09 / 2012	Escala: sem escala	Número da prancha: 08 / 08
Revisão: R.03	Arquivo: P.01 a 08 - Elétrica 04 10 12.dwg	

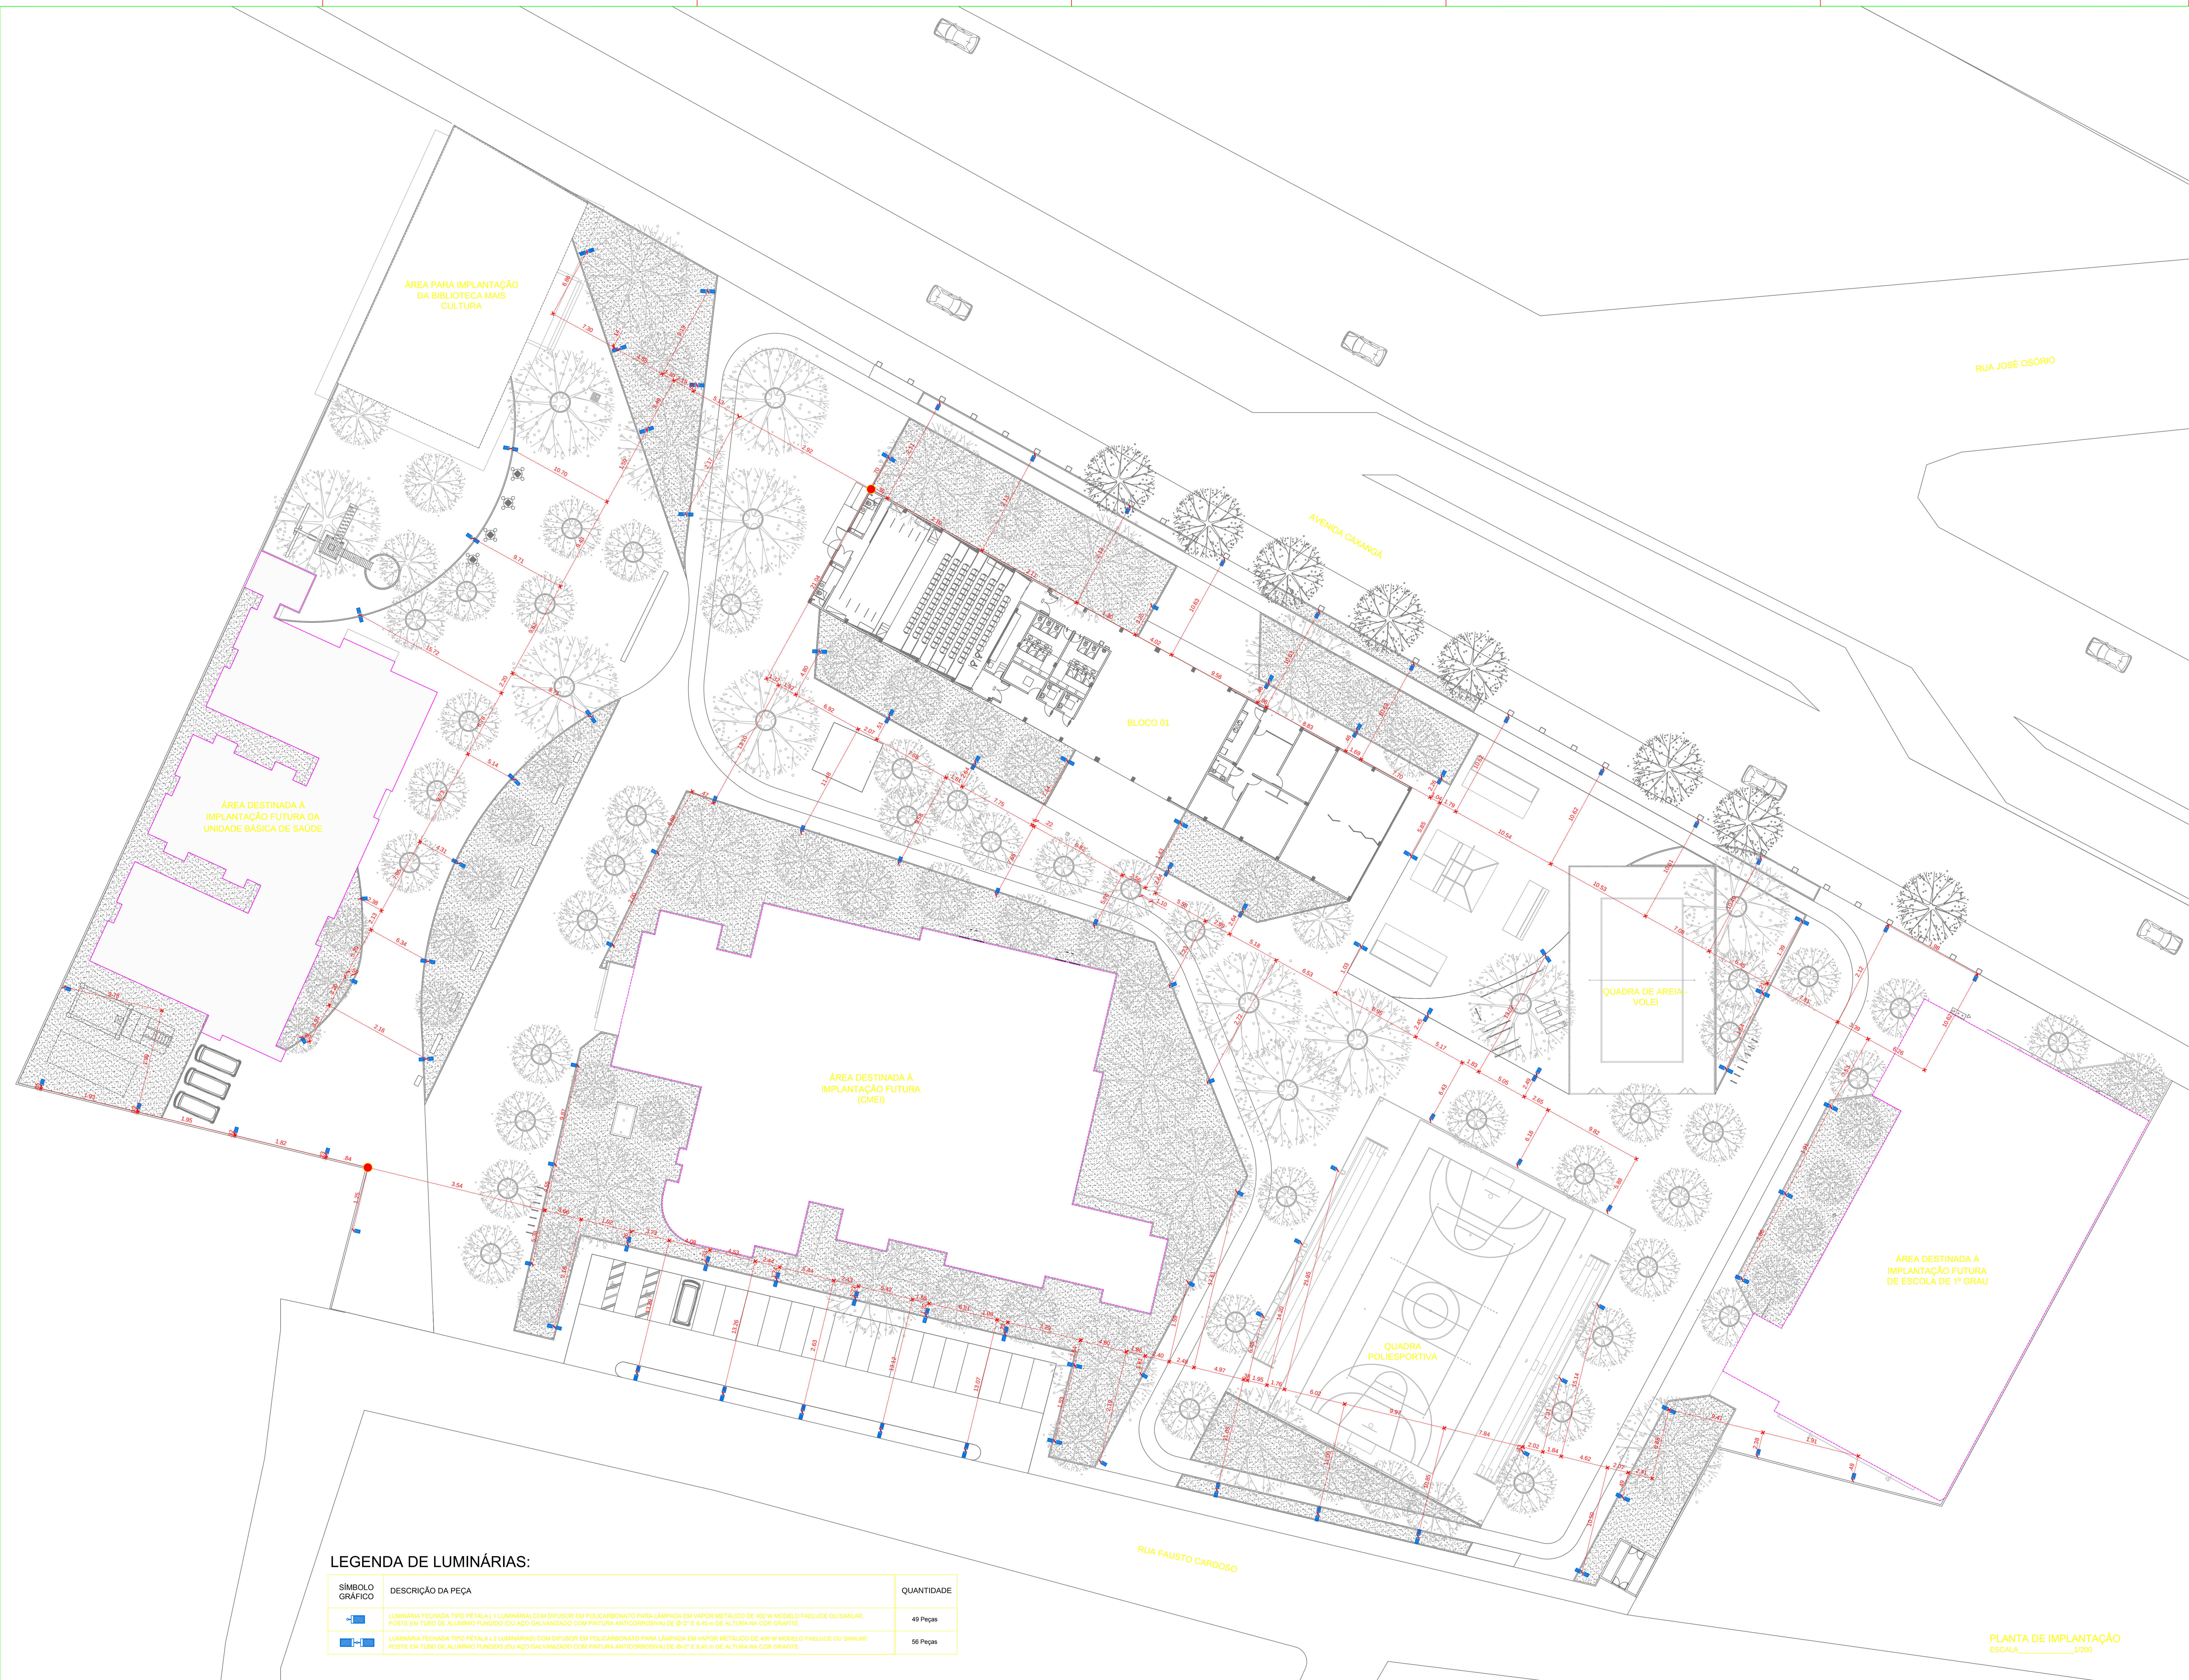

LEGENDA DE LUMINÁRIAS:

SÍMBOLO GRÁFICO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA 1 (LUMINÁRIA COM DIFUSOR EM POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W MODELO FAELUCE OU SIMILAR, POSTE EM TUBO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ANTICORROSIVA) DE Ø=42" E 6,45 m DE ALTURA NA COR GRÁFITE	48 Peças
	LUMINÁRIA FECHADA TIPO PETALA 2 (LUMINÁRIAS COM DIFUSOR EM POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO DE 400 W MODELO FAELUCE OU SIMILAR, POSTE EM TUBO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ANTICORROSIVA) DE Ø=42" E 6,45 m DE ALTURA NA COR GRÁFITE	56 Peças

● PONTO INICIAL DE COTAS

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:
R.01 10/09/12 AJUSTES SOLICITADOS PELA URB



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²

Local da obra: Avenida Caxangá, 653, Barro Madalena, Cep 50720-000, Recife/PE
Latitude 08° 3'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.62"O


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO DE LUMINOTÉCNICA - EXECUTIVO


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Data: 10/09/2012	Escala: indicada	Número da prancha:
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 e 02 - Planta de Luminotécnico.dwg	01 / 02

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/200

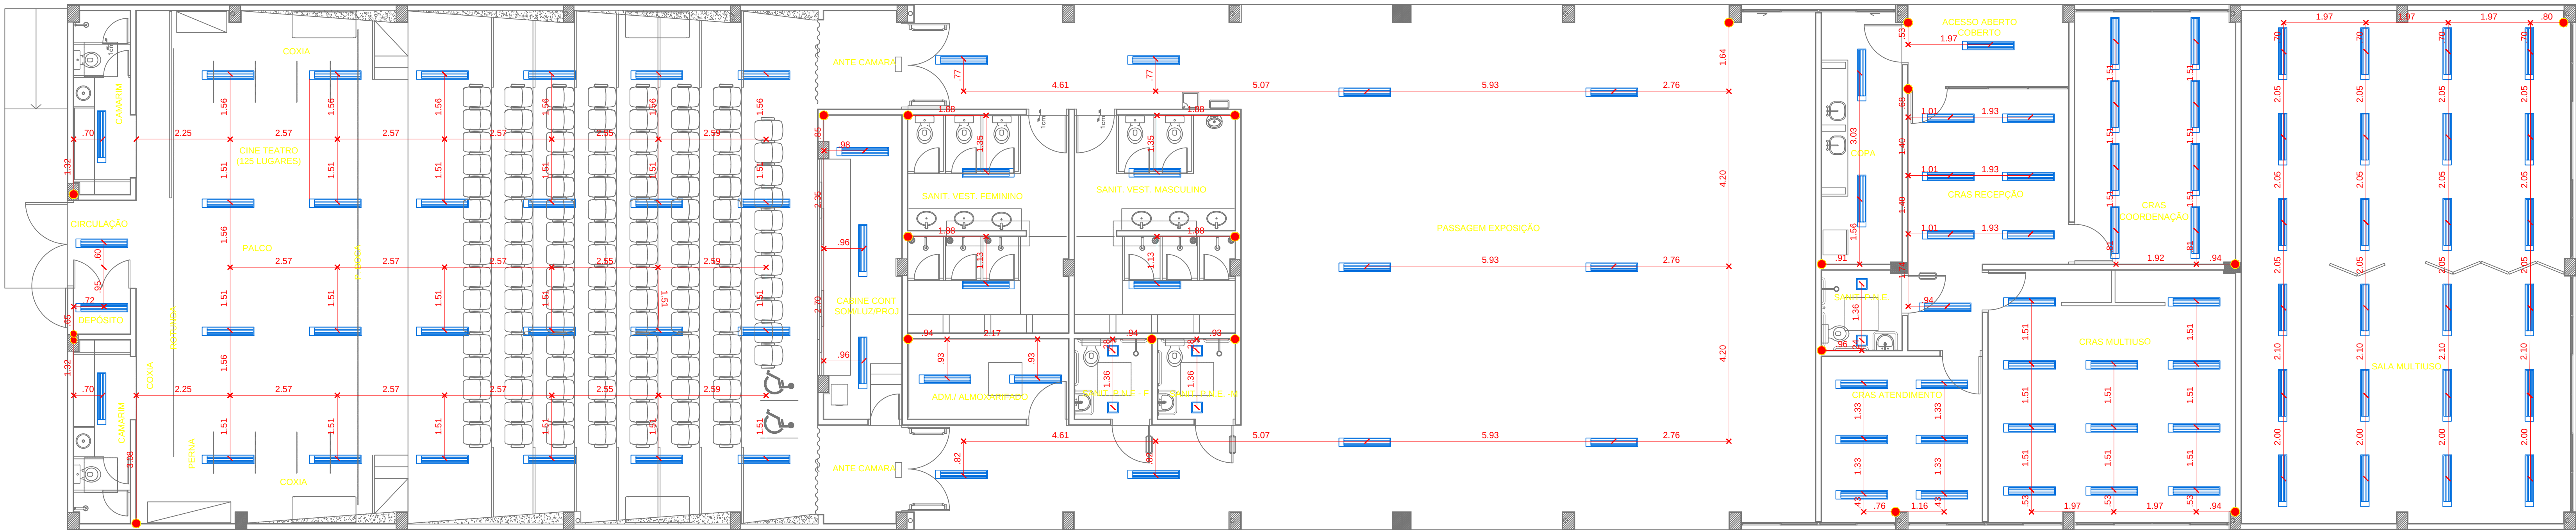

P - 7000 - BLOCO 1
PLANTA BAIXA A=960,00m²
ESCALA: 1/75

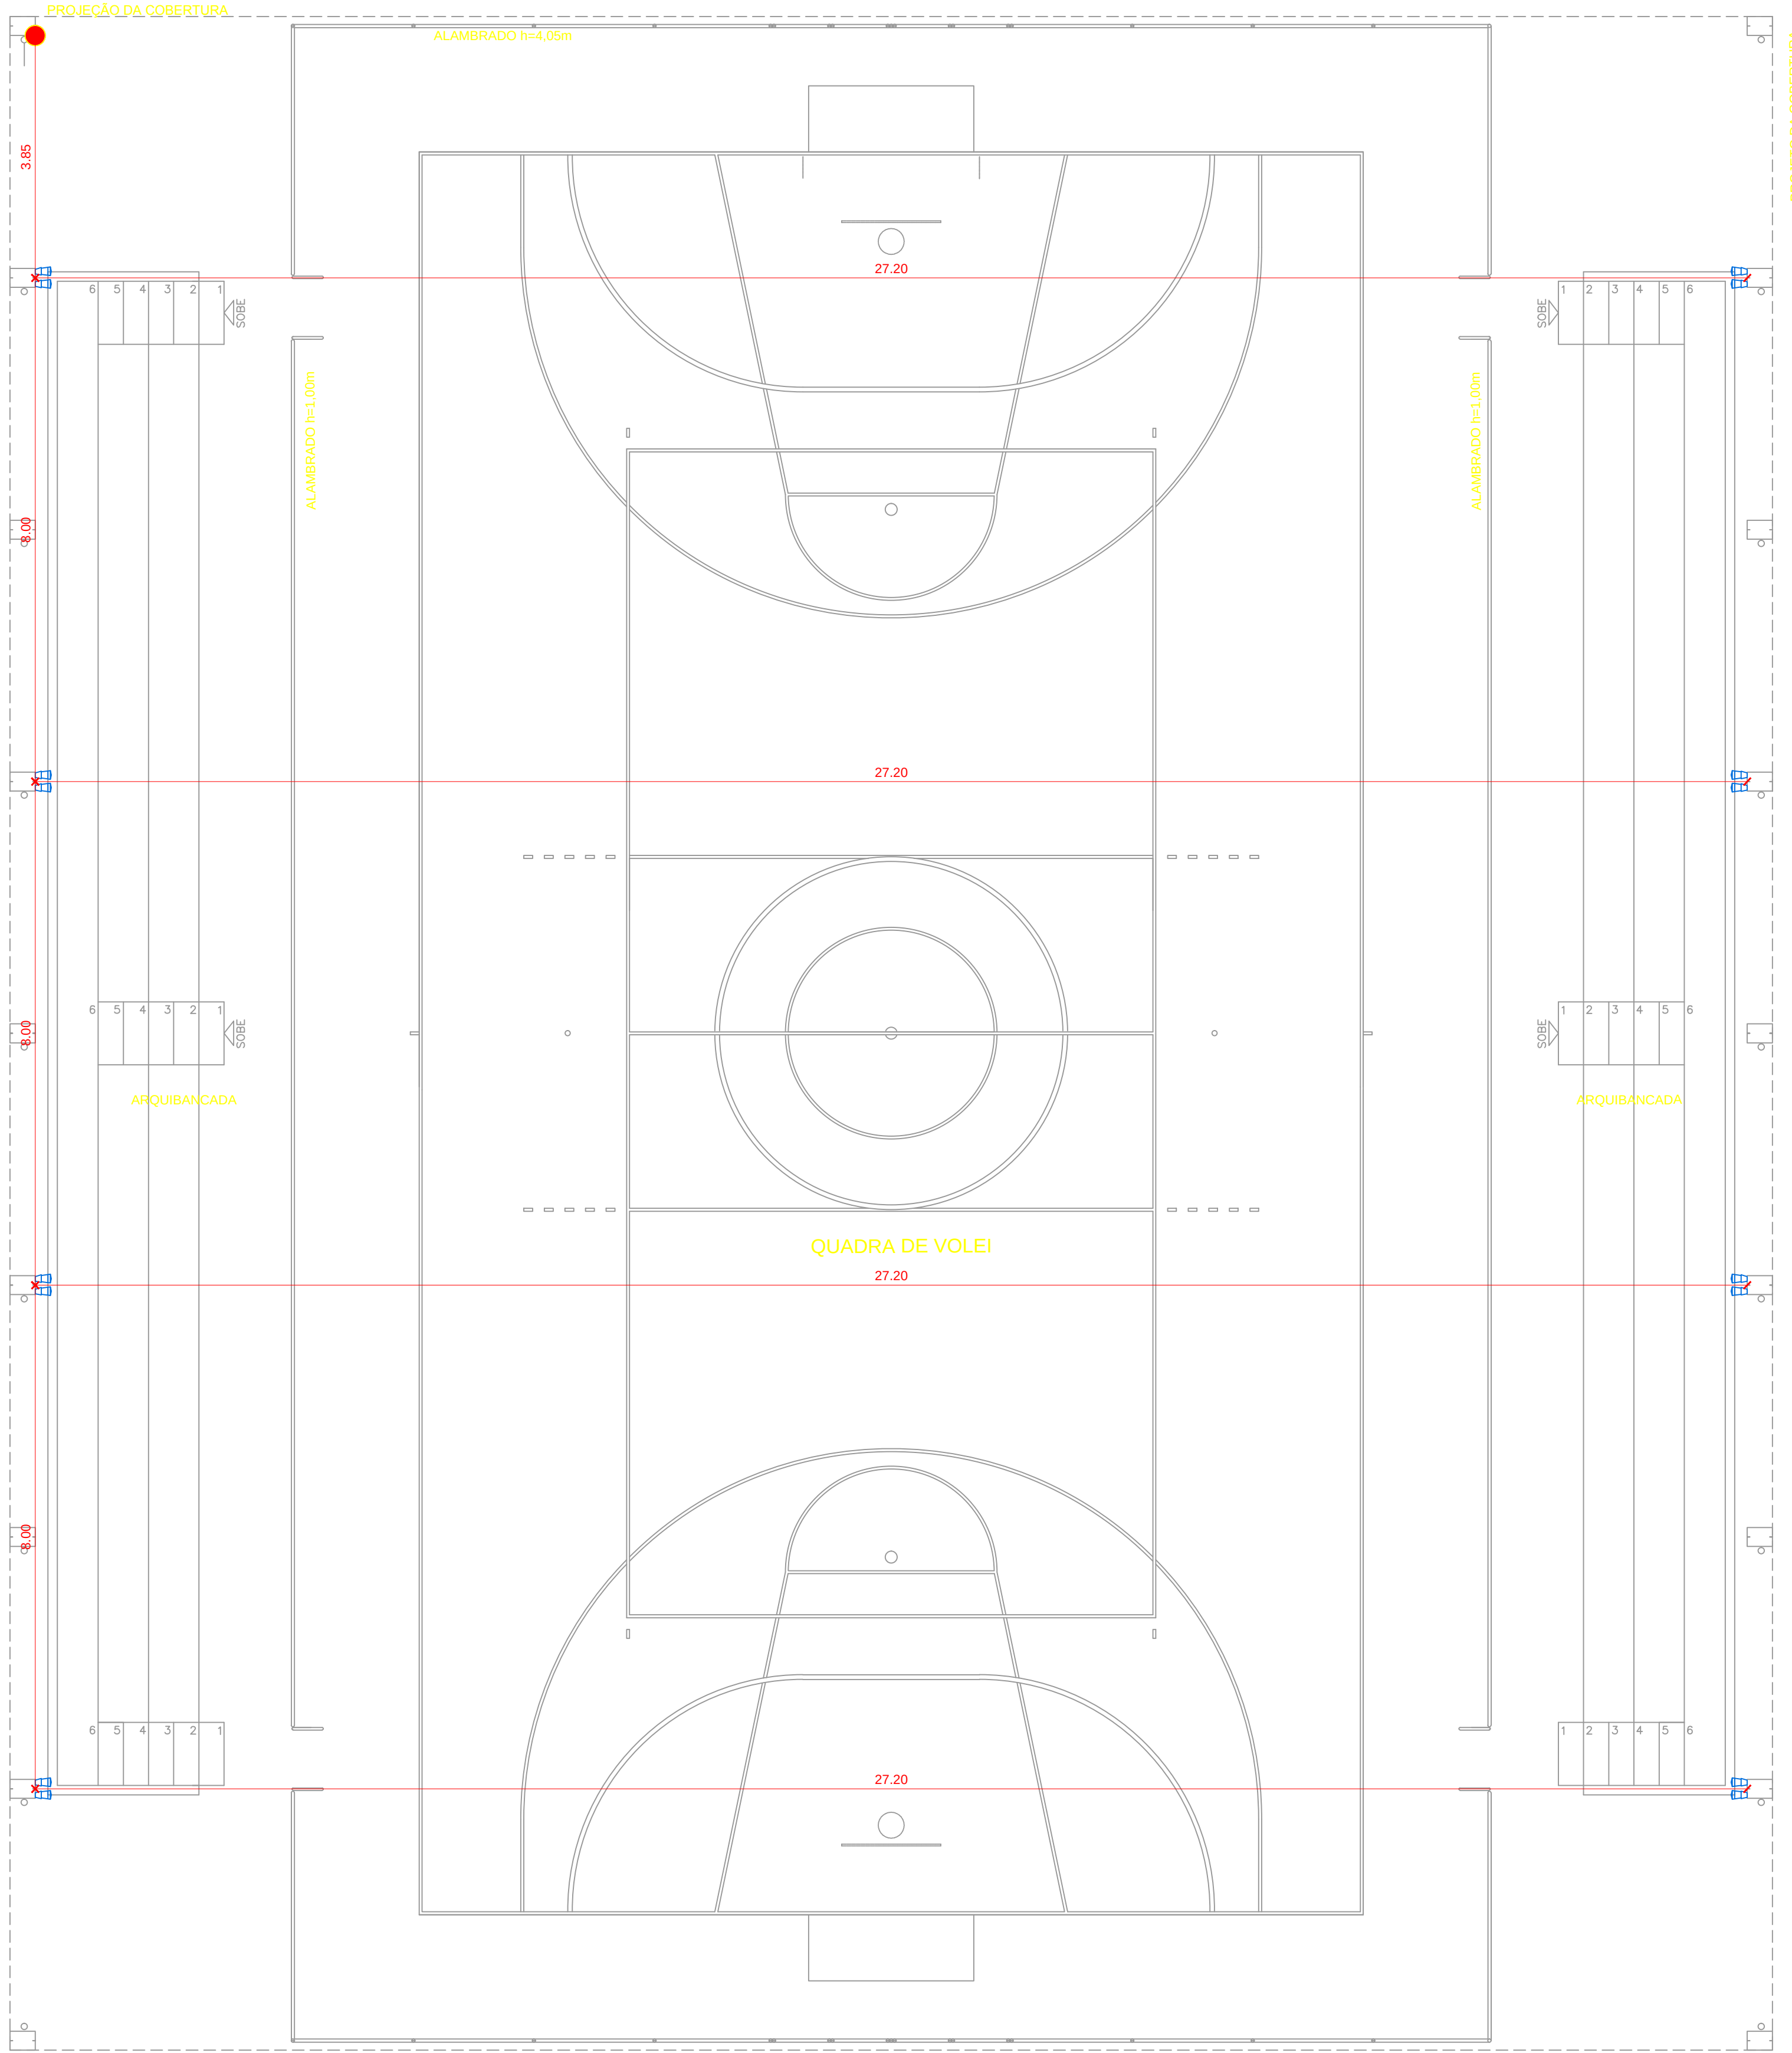

QUADRA POLIESPORTIVA
PLANTA NÍVEL + 0,20
ESCALA: 1/50

LEGENDA DE LUMINÁRIAS:

SÍMBOLO GRÁFICO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MARCA	TIPO DE LÂMPADAS	DIMENSÕES	QUANTIDADE
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2X126 32W.	ITAIM OU EQUIVALENTE	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PHILIPS TLDRS 32W	58 X 227 X 1320mm	100 PEÇAS
	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO REF. APIAY - C 1X1HT - DE 200W.	ITAIM OU EQUIVALENTE	LÂMPADA 1X1HT - DE 250W PHILIPS	150 X 410 X 500mm	16 PEÇAS
	LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 20W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. PLATINA X1TC - D 20W.	ITAIM OU EQUIVALENTE	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA, 2 PINOS PHILIPS PLC 20W 840 - 2P	90 X 260 X 260mm	06 PEÇAS

● PONTO INICIAL DE COTAS

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:
R.01 10/09/12 AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²


Local da obra: Avenida Cavangá, 653, Bairro Madalena; Cep 50720-000; Recife/PE
Latitude 08° 3' 16,22"S e Longitude 34° 54' 50,82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO DE LUMINOTÉCNICA - EXECUTIVO

PLANTA BAIXA BLOCO 1
QUADRA POLIESPORTIVA

Data: 10/09/2012	Escala: Indicada	Número da prancha:
Revisão: R.01	Arquivo: P.01 e 02 - Planta de Luminotécnico.dwg	02 /02

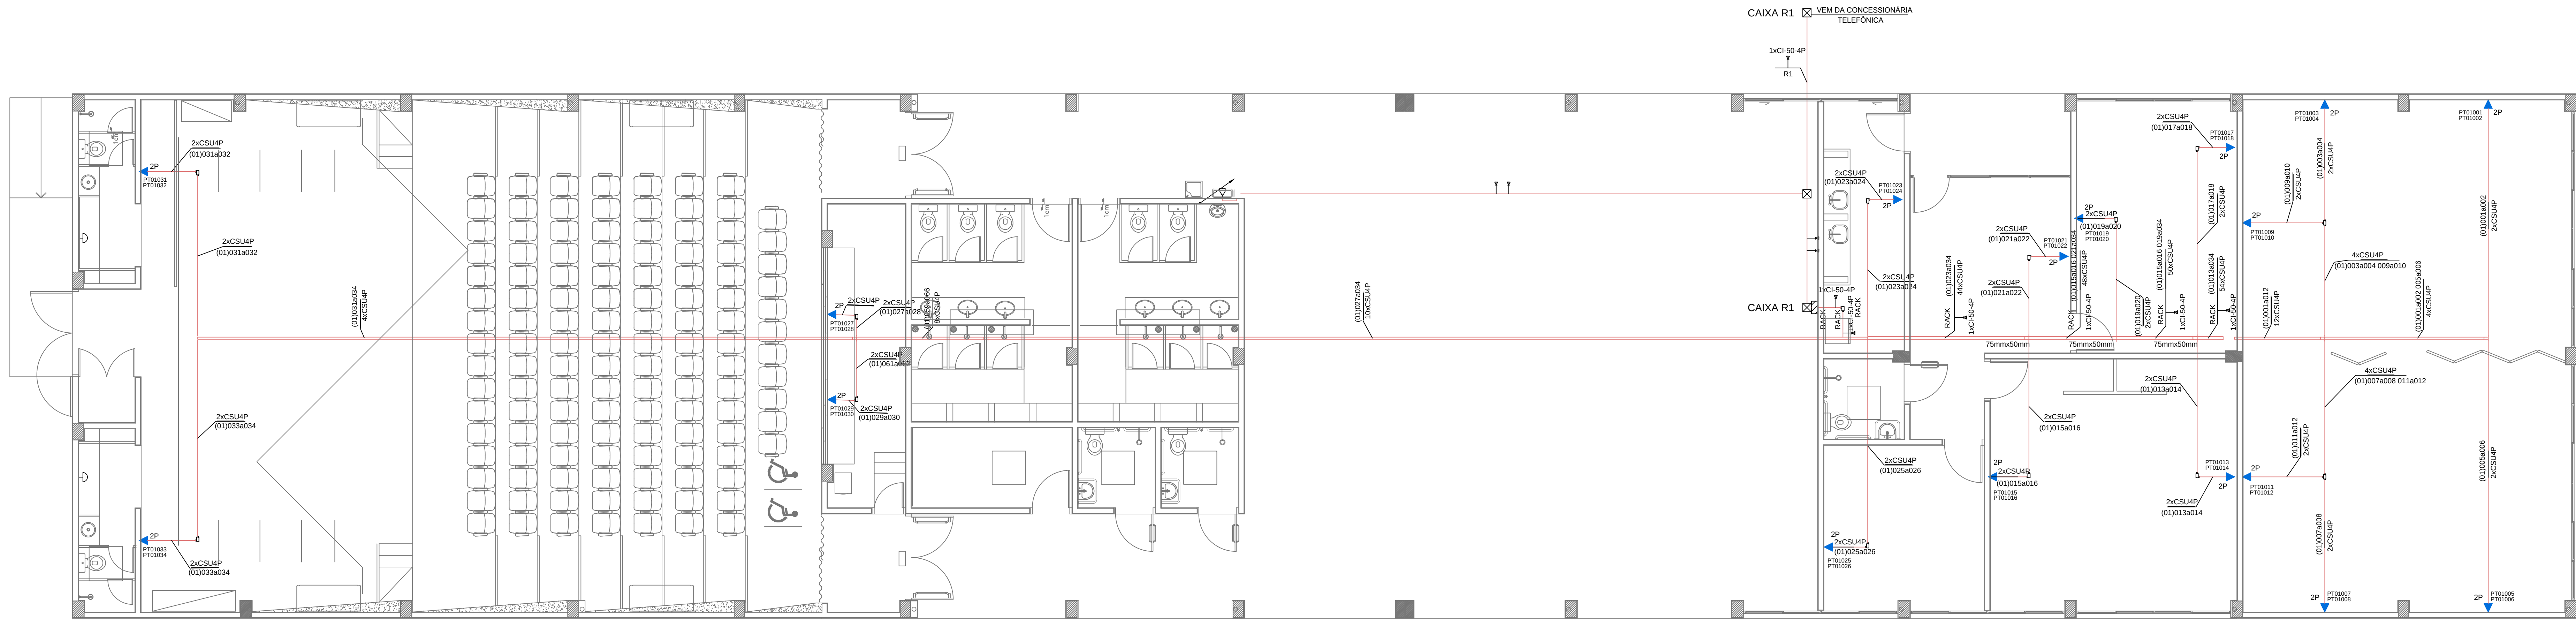

P-11000 - BLOCO-1 - PLANTA BAIXA
A=960,00m²
esc.: 1:50

CONVENÇÃO RELATIVA AO PROJETO DE VOZ E DADOS
Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de telecomunicações para Rede Interna Estruturada - NBR 14565, ANS/VEI/TIA 568-B, 569-A, 570, 606, 607 e boletins TSB 67, 72, 75 E95.

A IDENTIFICAÇÃO PARA O CABEAMENTO EM TELECOMUNICAÇÃO É DADA A SEGUIR:

A IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS E DO CABEAMENTO	
DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES	   

NOTAS:

- A TUBULAÇÃO NÃO COTADA SERÁ DE Ø39mm
- A CENTRAL TELEFONICA DEVERÁ SER ATERRADADA.
- CAIXA TELEFÔNICA 80mmx80mmx120m
- ELETRODUTO NÃO COTADO 3"4"
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS 80mmx60mm
- CSU - CABO SECUNDÁRIO UTP CAT. 5E

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R.01	10/09/12	AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²

Local da obra: Avenida Coxangá, 653, Barro Madalena, Cep 50720-000; Recife/PE


Latitude (°S): 8° 16' 22"3 - e Longitude (°W): 34° 54' 50,82"0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB


PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EXECUTIVO

BLOCO 01 - PLANTA BAIXA

Data:	Escala:	Número da prancha:
10 / 09 / 2012	Indicada	01 / 02
Revisão:	Arquivo:	
R.01	P.01 e 02 - Rede Lógica.dwg	

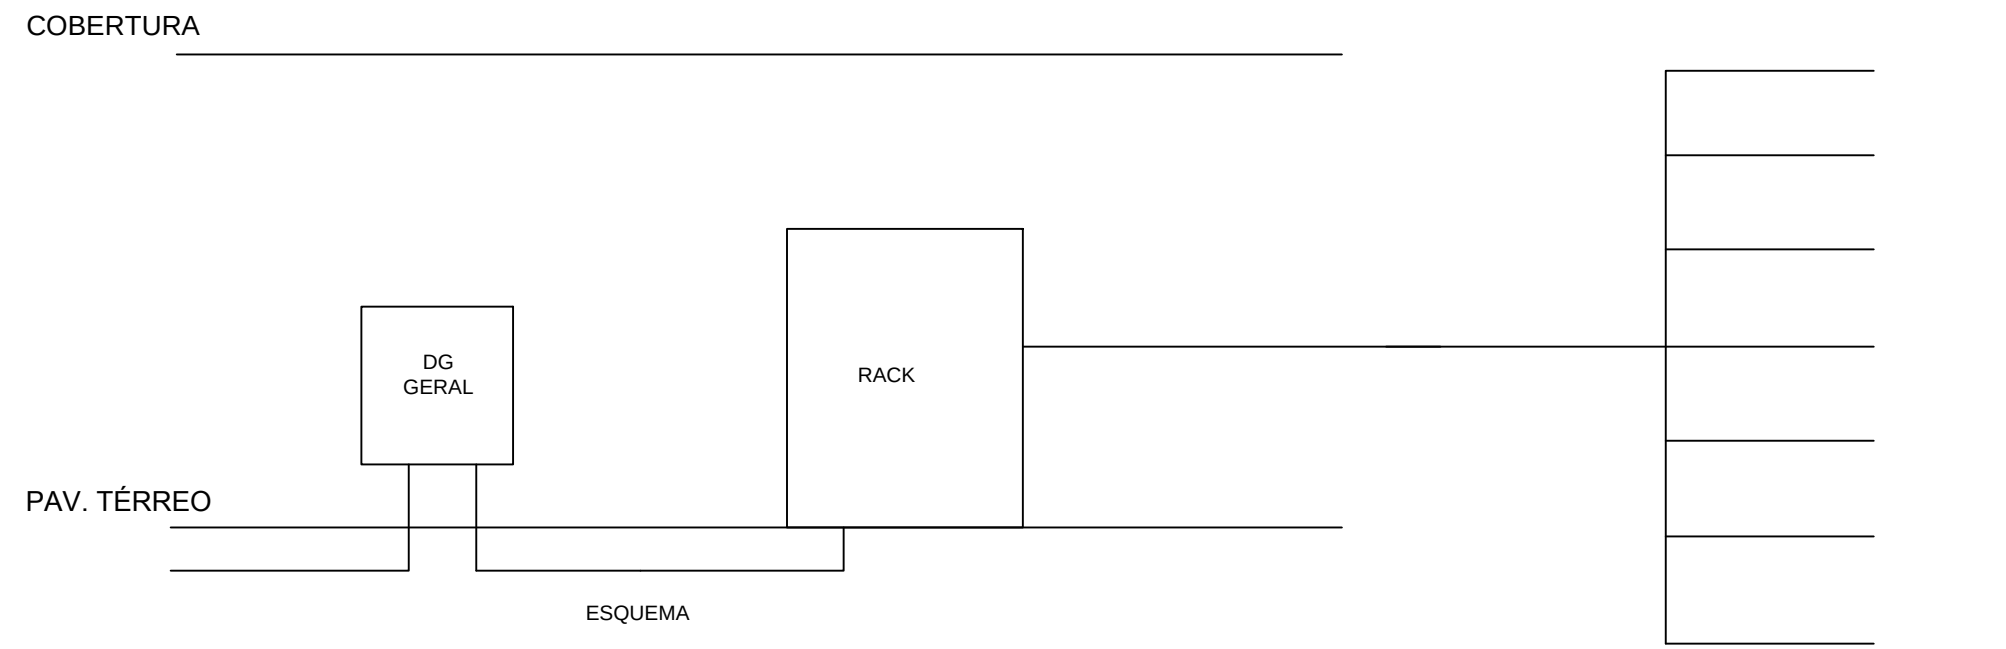


ESQUEMA DA INSTALAÇÃO SEM ESCALA

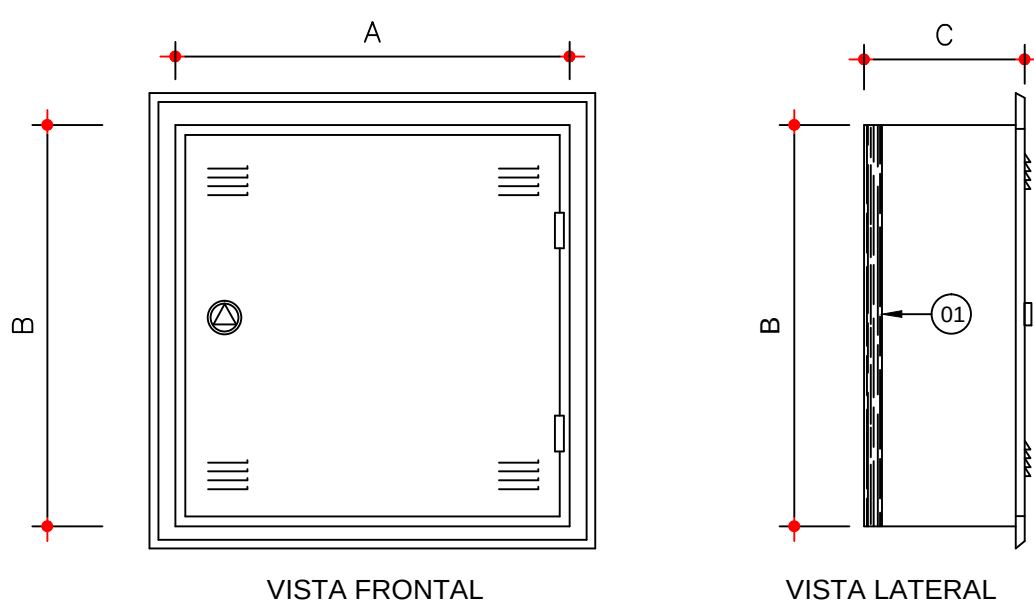


CAIXA Nº 01

CAIXA Nº	DIMENSÕES		
	A	B	C
01	800	800	120


DIMENSÕES EM MILÍMETROS

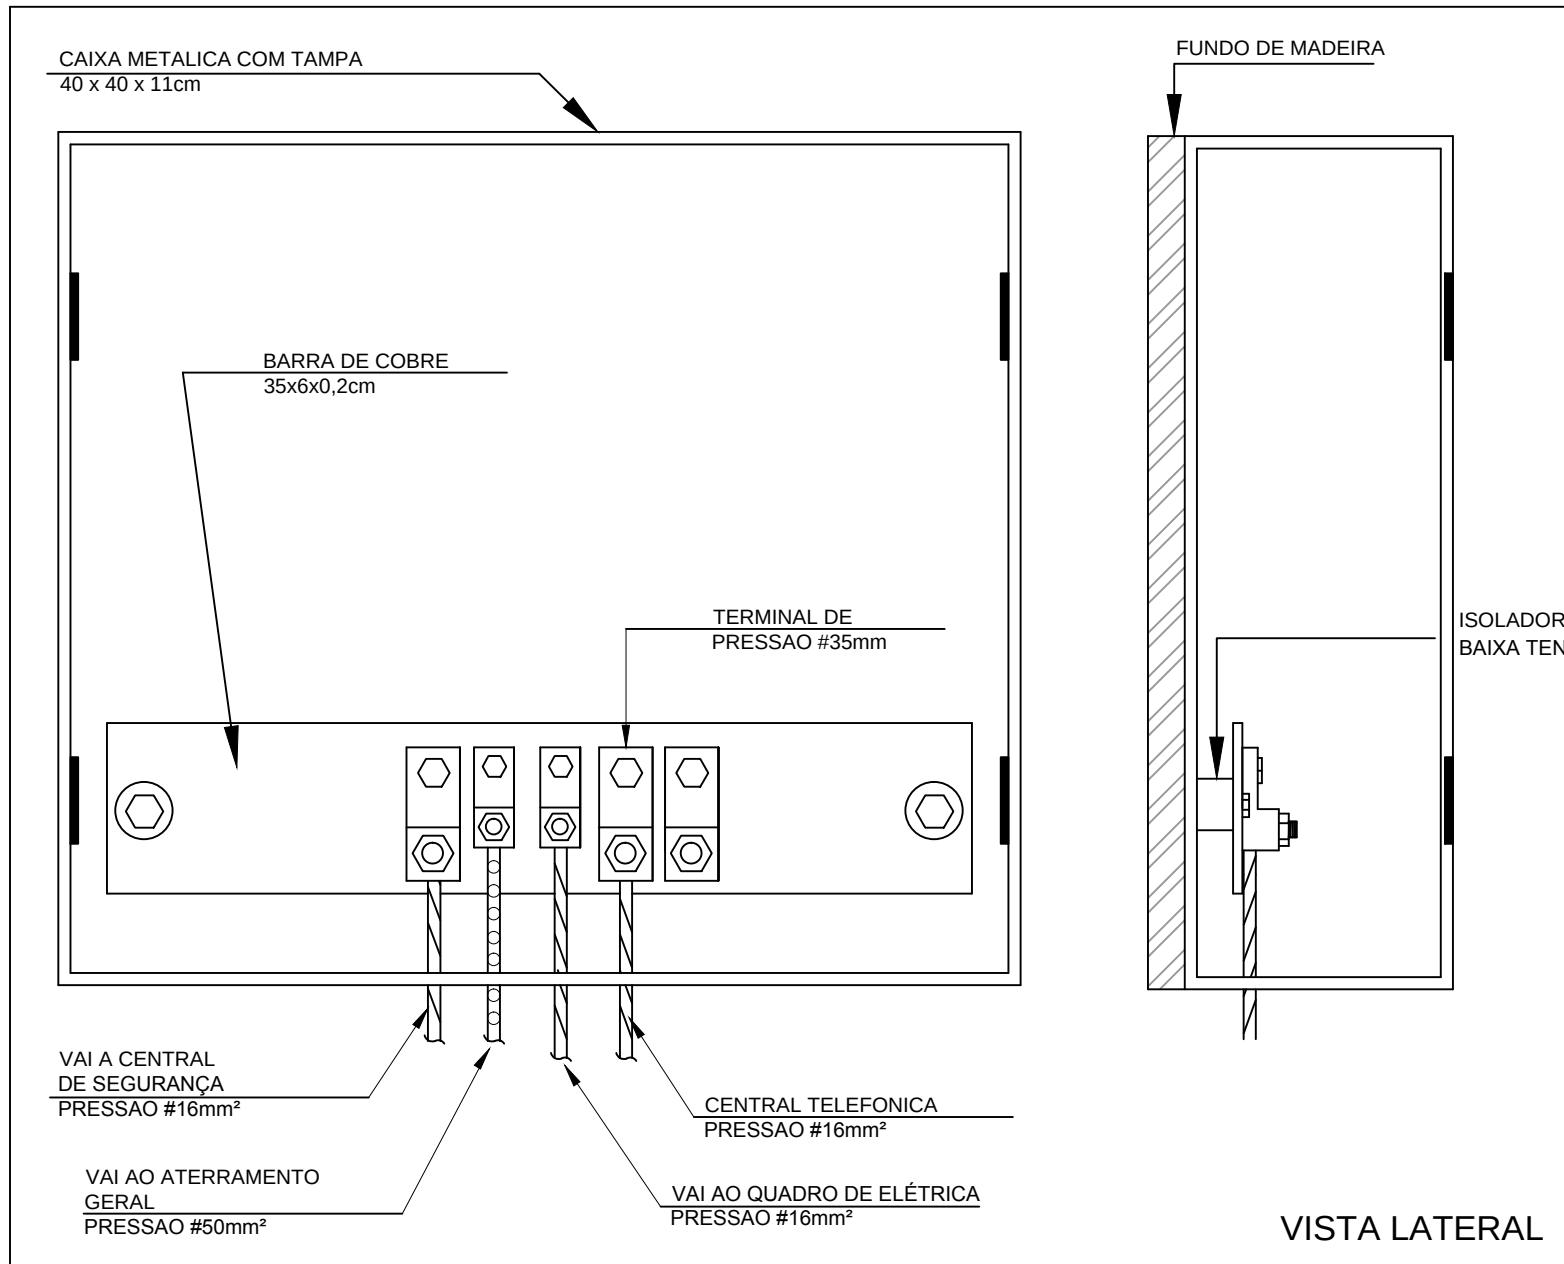



DET-08 - DETALHE DA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA SEM ESCALA

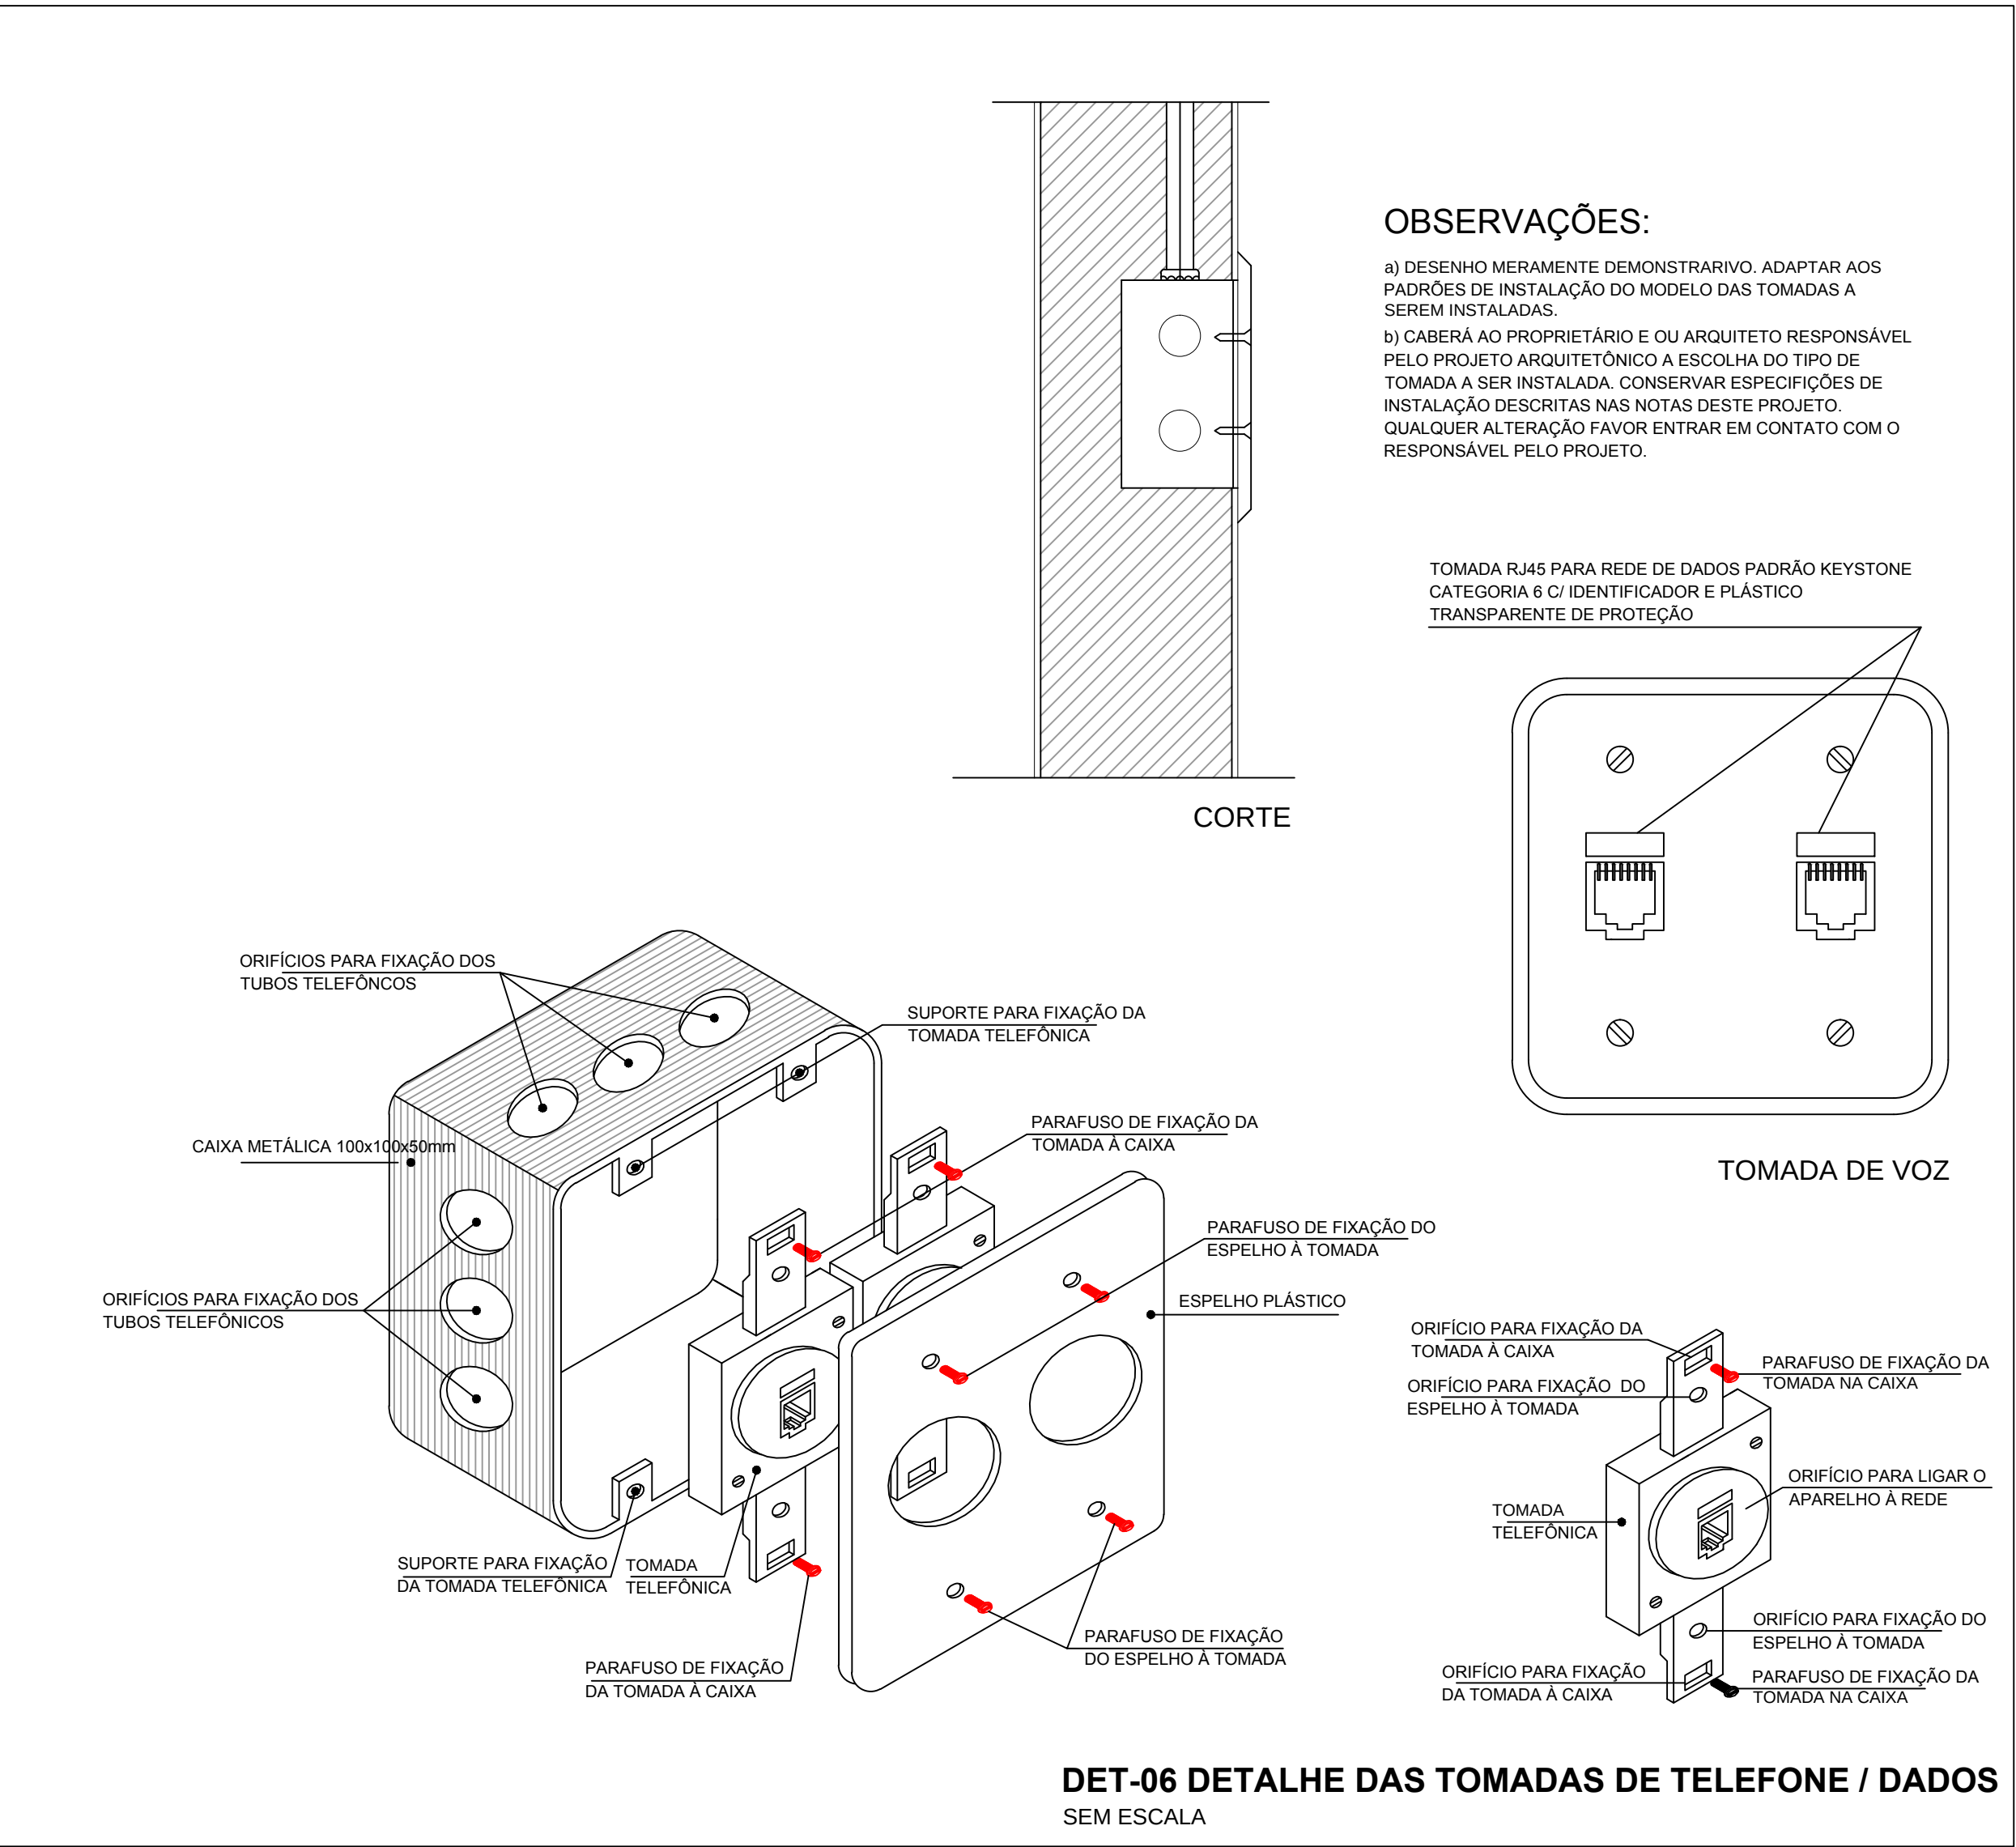

DET-06 DETALHE DAS TOMADAS DE TELEFONE / DADOS SEM ESCALA

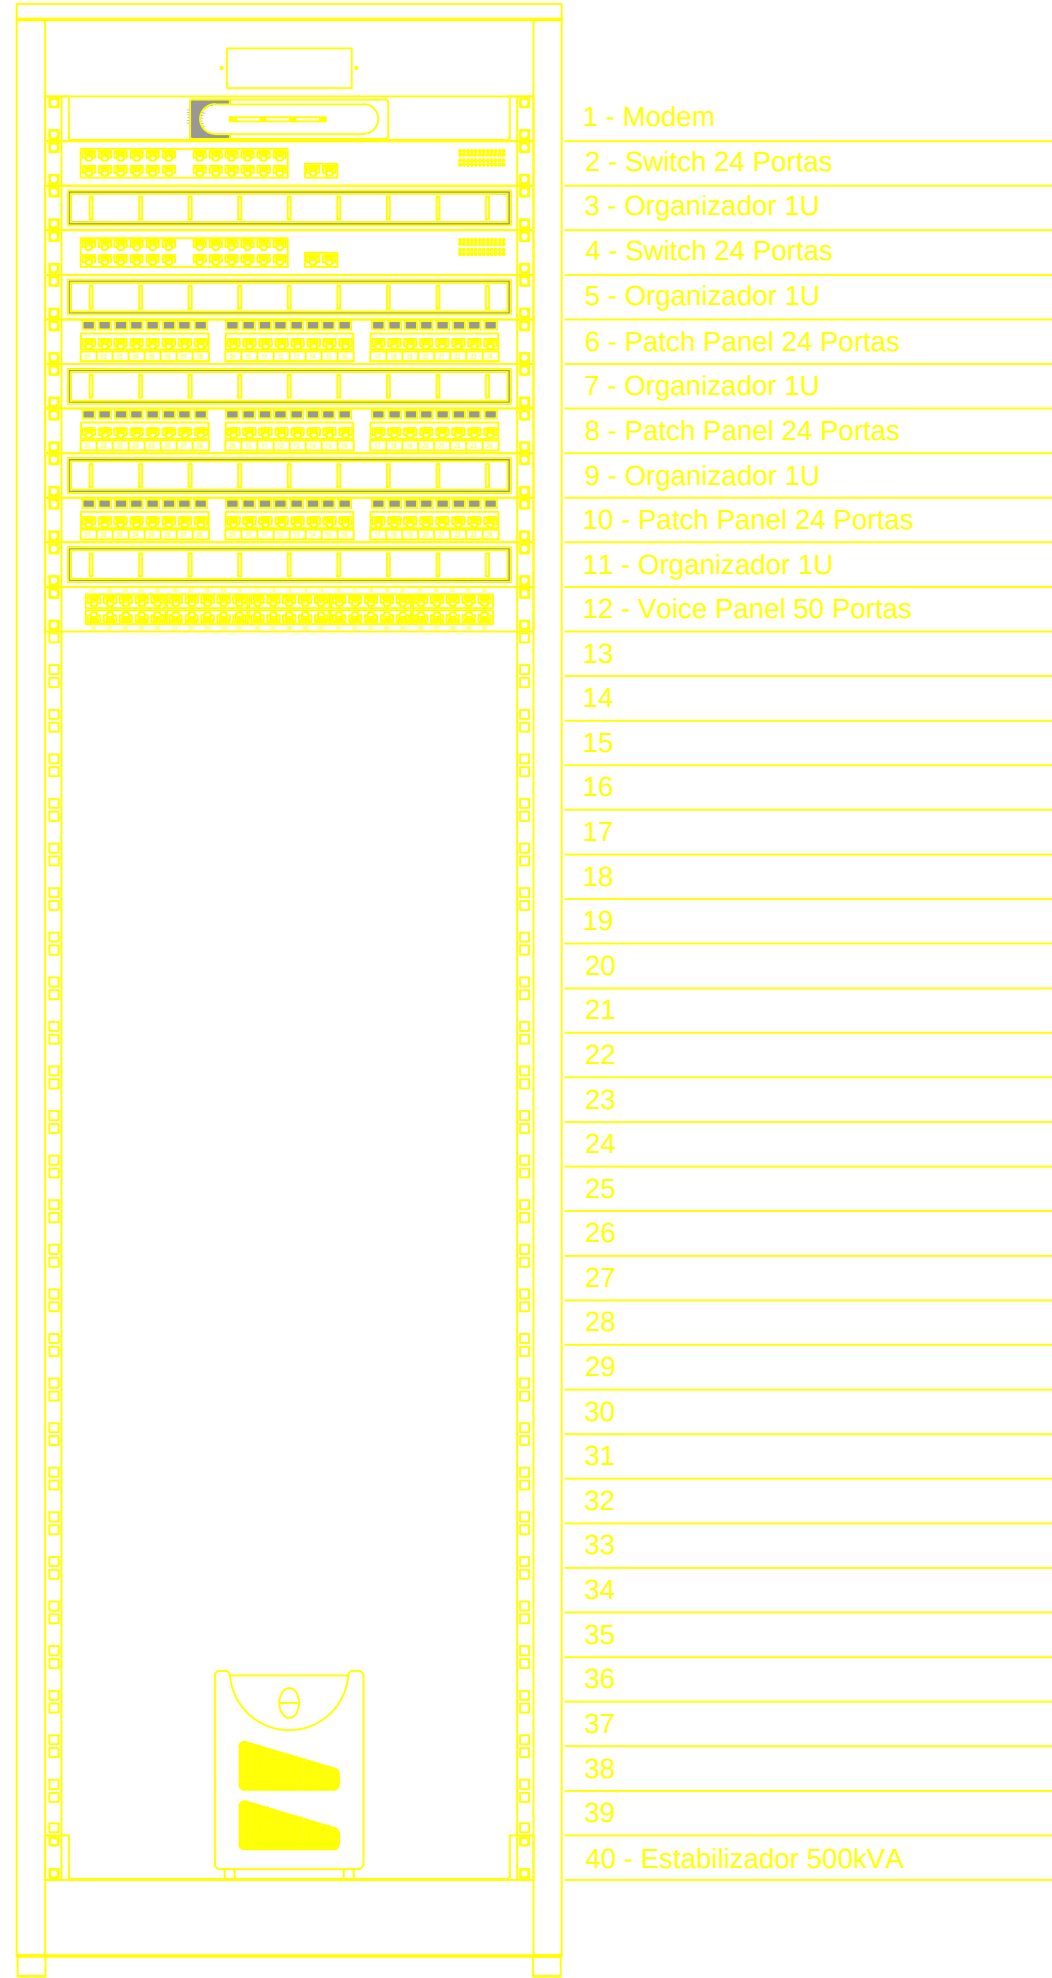


- 1 - Modem
- 2 - Switch 24 Portas
- 3 - Organizador 1U
- 4 - Switch 24 Portas
- 5 - Organizador 1U
- 6 - Patch Panel 24 Portas
- 7 - Organizador 1U
- 8 - Patch Panel 24 Portas
- 9 - Organizador 1U
- 10 - Patch Panel 24 Portas
- 11 - Organizador 1U
- 12 - Voice Panel 50 Portas
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40 - Estabilizador 500kVA

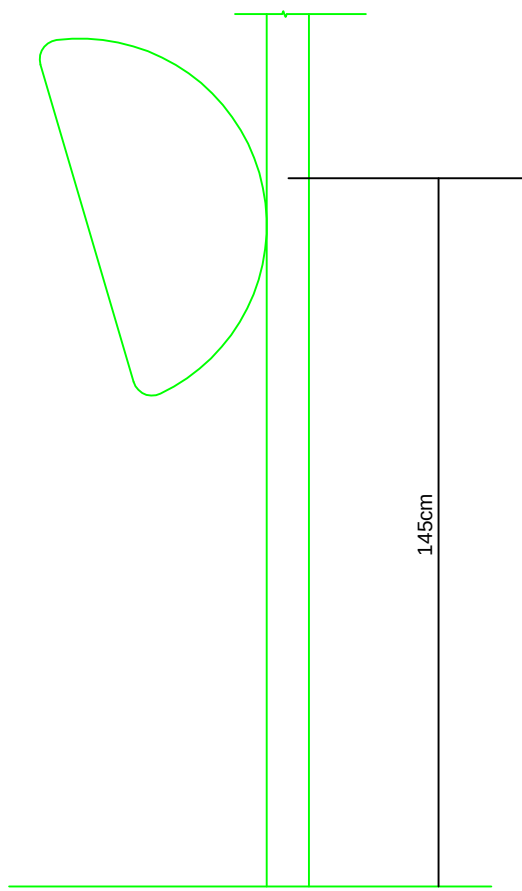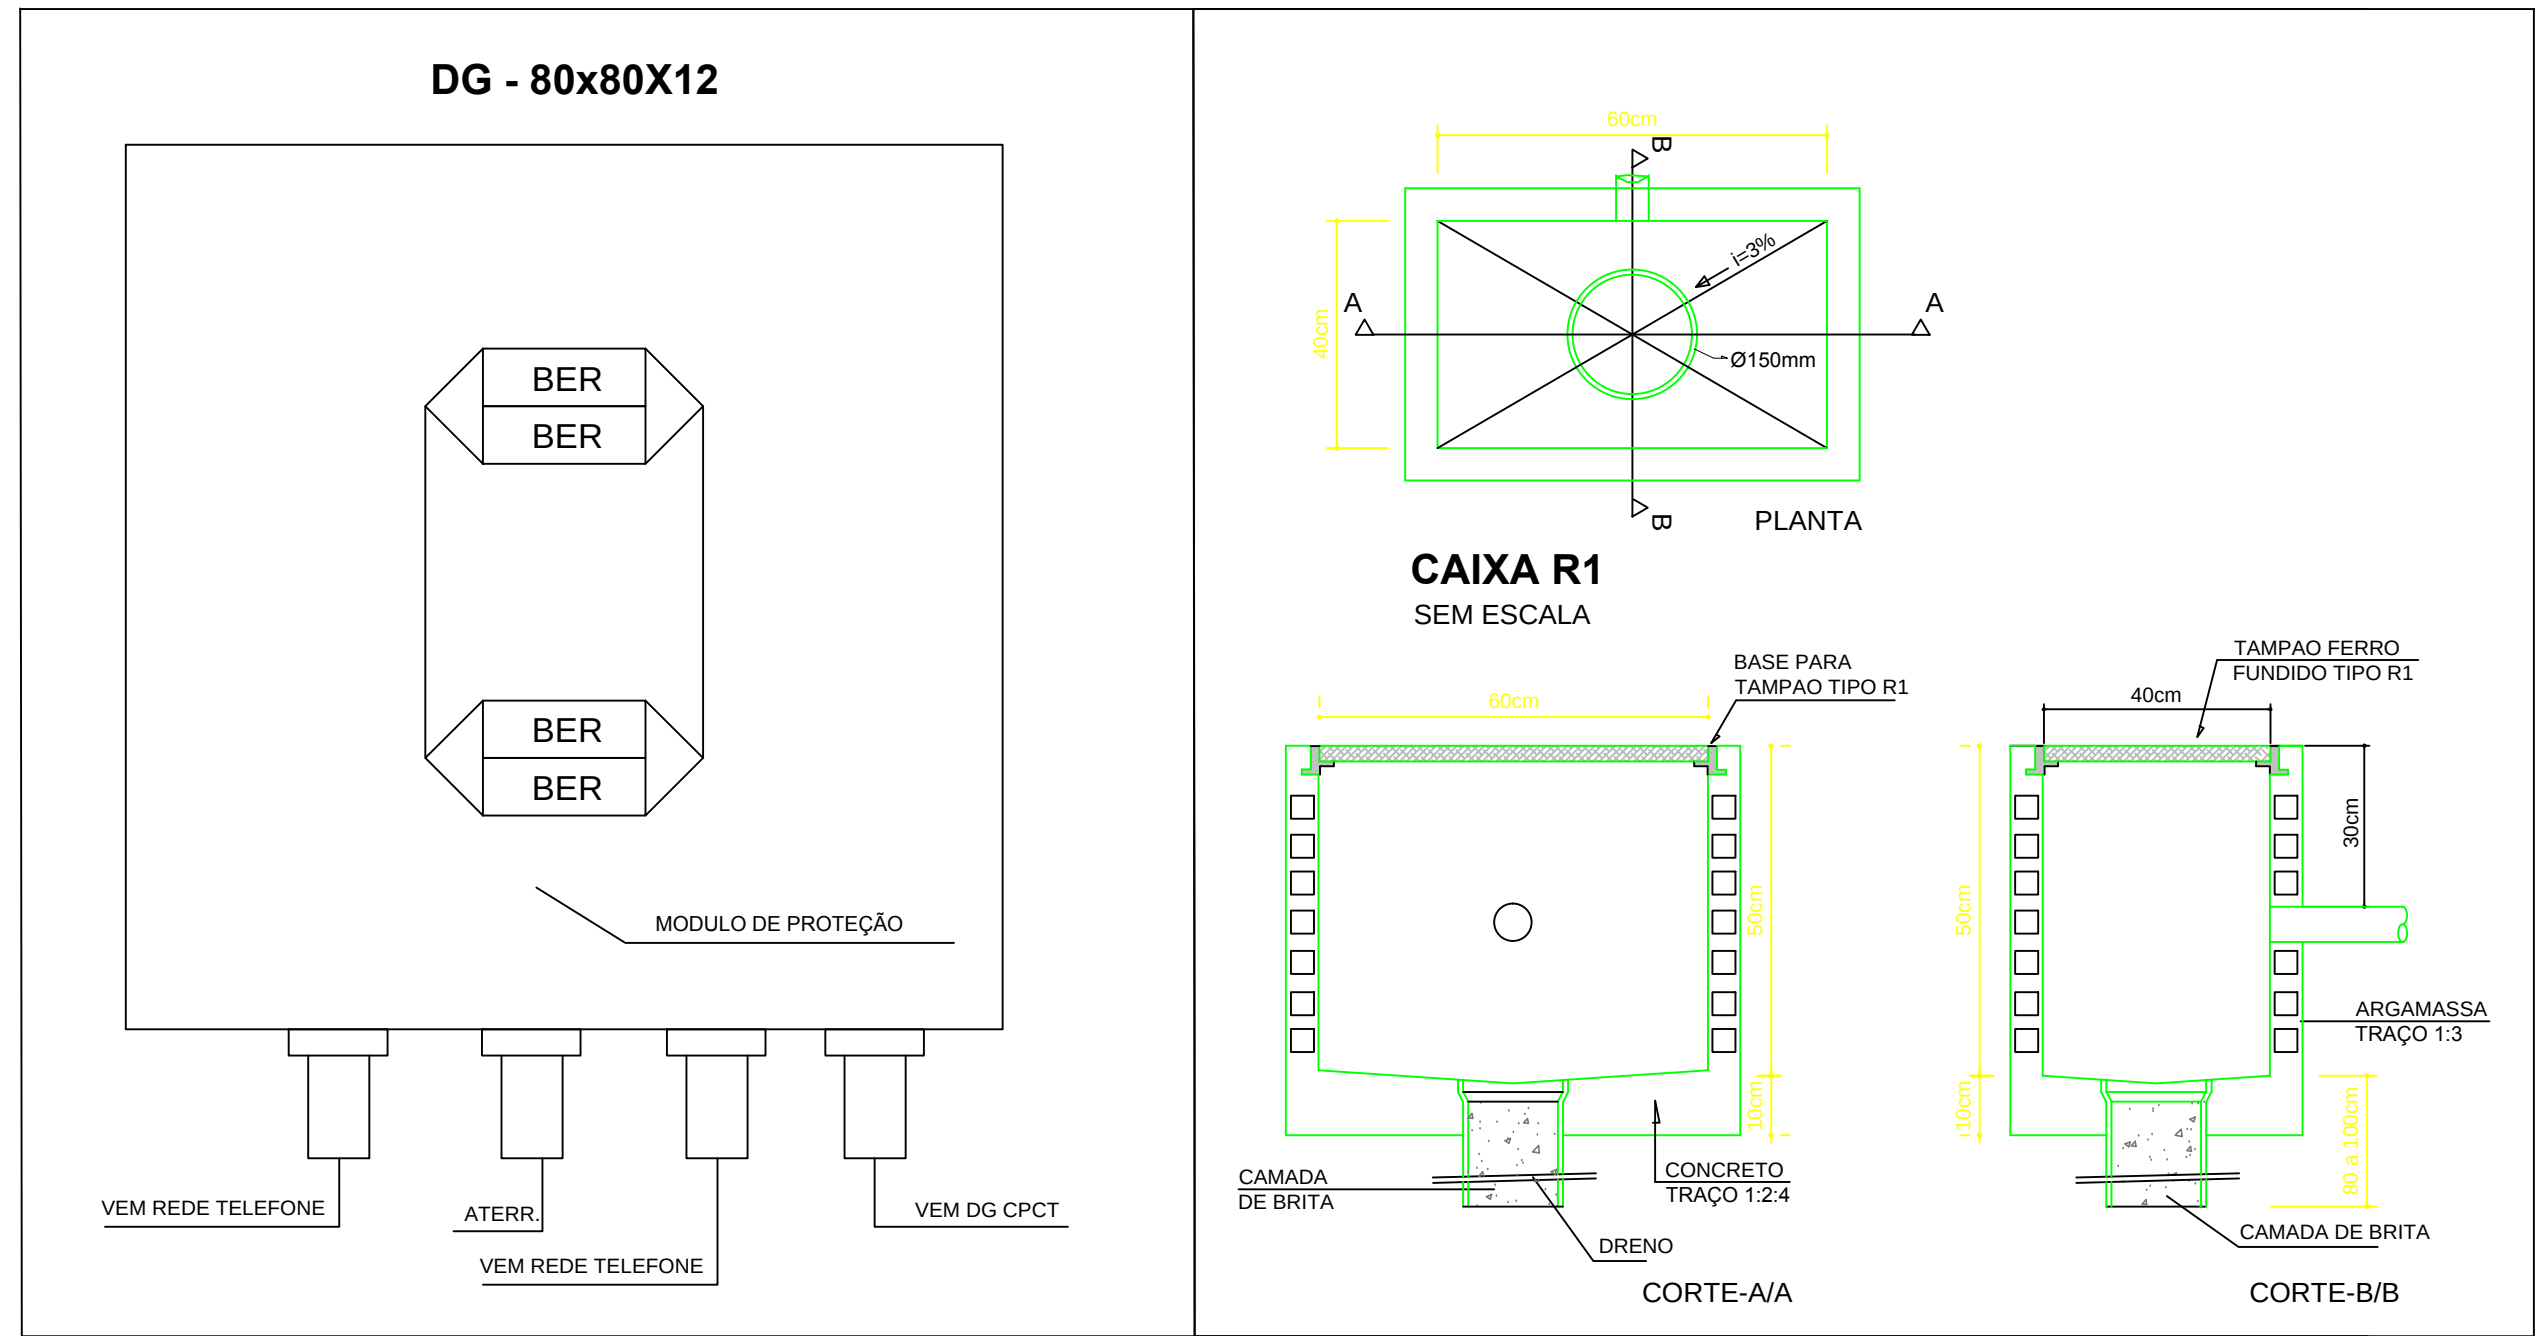


DETALHE DO TP SEM ESCALA

RJ-45 JACK CATEGORIA 5 HUBBELL ESQUEMA DE LIGAÇÃO

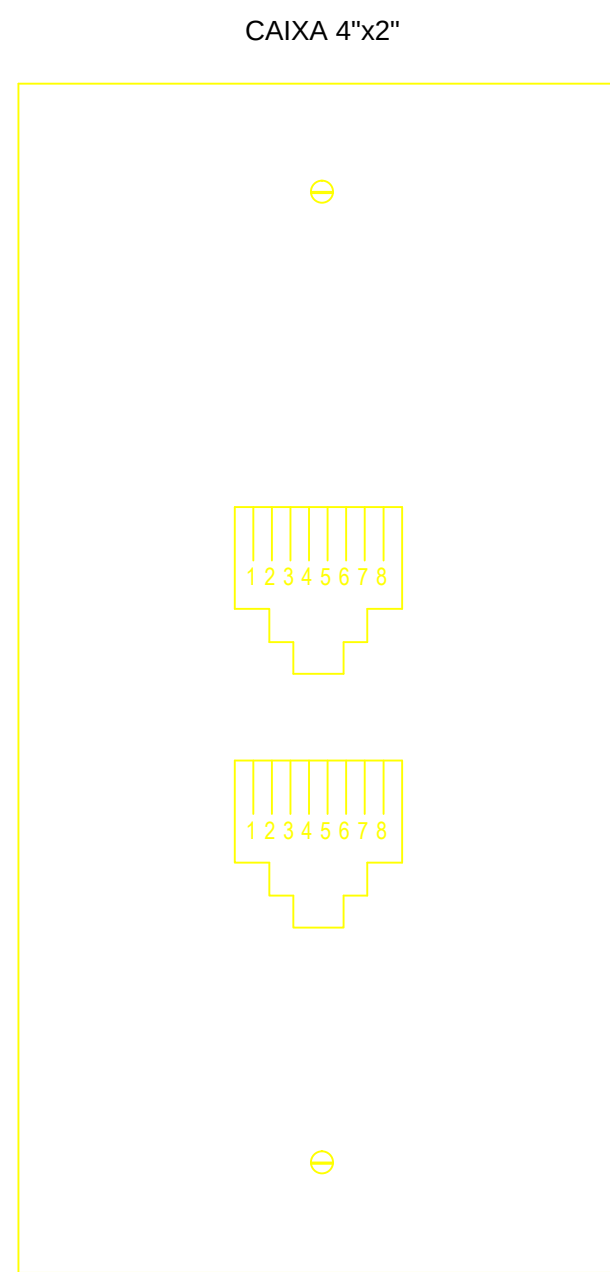

PADRÃO DE LIGAÇÃO EIA/TIA 568A PARA CABO UTP (4 PARES)

PADRAO DE MONTAGEM EIA/TIA 568A PARA CABOS DE PAR TRANÇADO UTP 4P (JUMPER CABLE)

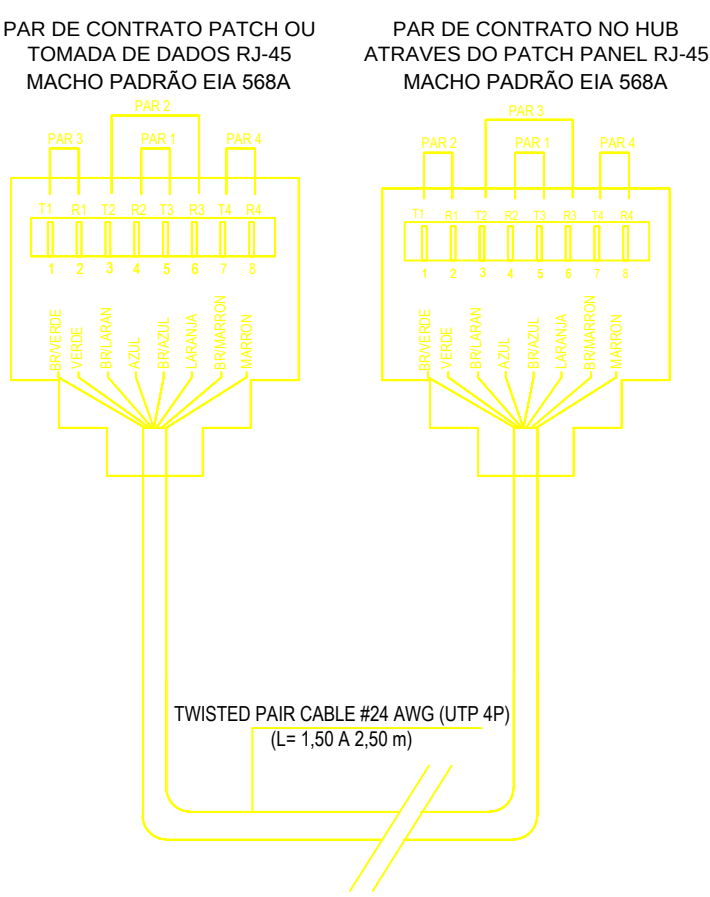

DETALHES DE PADRÃO EIA/TIA 568A PARA CONECTORES SEM ESCALA

TABELA DE PINAGEM	
RJ-45 CONECTOR	CONDUTOR
PINO	CONDUTOR
1	BR-LARANJA
2	LARANJA
3	BR - VERDE
4	AZUL
5	BR - AZUL
6	VERDE
7	BR - MARROM
8	MARROM

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:
R.01 10/09/12 AJUSTES SOLICITADOS PELA URB.



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 7000m²

Local da obra: Avenida Cavangã, 653, Bairro Madalena. Cep 50720-000, Recife-PE
Latitude 08° 5'16.22"S e Longitude 34° 54' 50.82"O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EXECUTIVO

DETALHAMENTO

Data: 10 / 09 / 2012 Escala: Indicada Número da prancha: 02 / 02
Revisão: R.01 Arquivo: P.01 a 02 - Rede Lógica.dwg